

Planungsanleitung



VITOLIGNO 200-S Typ VL2B

Hochleistungs-Holzvergaserkessel
für Scheitholz bis 50 cm Länge

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--|---|----|
| 1. Grundlagen der Verbrennung von Holz zur Wärmeerzeugung | 1. 1 Grundlagen der Verbrennung von Scheitholz zur Wärmeerzeugung | 4 |
| | ■ Maßeinheiten für Brennholz | 4 |
| | ■ Energieinhalt und Emissionswerte | 4 |
| | ■ Einfluss der Feuchte auf den Heizwert | 4 |
| | 1. 2 Brennstoffe | 5 |
| | ■ Norm | 5 |
| | 1. 3 Bundes-Immissionsschutzverordnung in Deutschland (1. BImSchV) | 6 |
| | ■ Inhalte der 1. BImSchV | 6 |
| | ■ Novellierung der 1. BImSchV - Verschärfung der Emissionsgrenzwerte | 6 |
| | ■ Emissionsgrenzwerte für Staub und Kohlenmonoxid (CO) gemäß 1. BImSchV Stufe 2 (§ 5) | 6 |
| 2. Vitoligno 200-S | 2. 1 Produktbeschreibung | 7 |
| | ■ Vorteile | 7 |
| | ■ Auslieferungszustand | 8 |
| | 2. 2 Technische Angaben | 9 |
| 3. Regelung Ecotronic | 3. 1 Technische Angaben Ecotronic | 11 |
| | 3. 2 Zubehör Ecotronic | 12 |
| | ■ Erweiterungssätze Mischer | 12 |
| | ■ Hinweis für Erweiterungssatz Best.-Nr. ZK02941 | 12 |
| | ■ Erweiterungssatz Mischer für separaten Mischer-Motor | 12 |
| | ■ Erweiterungssatz Mischer mit integriertem Mischer-Motor | 13 |
| | ■ Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzer für Fußbodenheizung | 14 |
| | ■ Hinweis zur Raumtemperatur-Aufschaltung (RS-Funktion) bei Fernbedienungen | 14 |
| | ■ Hinweis zu Vitotrol 200-A und Vitotrol 300-A | 14 |
| | ■ Vitotrol 200-A | 14 |
| | ■ Vitotrol 300-A | 15 |
| | ■ Vitotrol 350-C | 16 |
| | ■ Raumtemperatursensor | 25 |
| | ■ Temperatursensor | 25 |
| | ■ Tauchhülse aus Edelstahl | 26 |
| | ■ Hilfsschütz | 26 |
| | ■ KM-BUS-Verteiler | 26 |
| | ■ Set Temperatursensoren für Solarkreis | 26 |
| | ■ Sicherheitstemperaturbegrenzer | 27 |
| | ■ Vitoconnect, Typ OPTO2 | 27 |
| 4. Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher | 4. 1 Übersicht der verwendbaren Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher | 29 |
| | 4. 2 Technische Angaben Vitocell 100-B, Typ CVA, CVAA, CVAB, CVAB-A | 30 |
| | 4. 3 Technische Angaben Vitocell 300-V, Typ EVIB-A+, EVIA-A, EVIB-A | 35 |
| | 4. 4 Technische Angaben Vitocell 100-B, Typ CVB, CVBB, CVBC | 40 |
| | 4. 5 Technische Angaben Vitocell 100-U, Typ CVUD, CVUD-A | 47 |
| | 4. 6 Technische Angaben Vitocell 300-B, Typ EVBA-A, EVBB-A | 51 |
| | 4. 7 Technische Angaben Vitocell 100-E, Typ SVPB | 55 |
| | 4. 8 Technische Angaben Vitocell 140-E, Typ SEIA, SEIC und 160-E, Typ SESB | 58 |
| | 4. 9 Technische Angaben Vitocell 320-M, Typ SVHA | 63 |
| | 4.10 Technische Angaben Vitocell 340-M, Typ SVKC und 360-M, Typ SVSB | 68 |
| | 4.11 Trinkwasserseitiger Anschluss Speicher-Wassererwärmer | 74 |
| 5. Installationszubehör | 5. 1 Zubehör zum Heizkessel | 75 |
| | ■ Abgas-Partikelabscheider | 75 |
| | ■ Rücklaufemperaturanhebung thermisch (komplett vormontiert) | 75 |
| | ■ Rücklaufemperaturanhebung geregelt (Bausatz) | 76 |
| | ■ Rohrverschraubung | 77 |
| | ■ Übergangseinheit | 77 |
| | ■ Kleinverteiler | 77 |
| | ■ Wasserstandbegrenzer | 77 |
| | ■ Thermische Ablaufsicherung | 77 |
| | ■ Elektrische Zündeinrichtung | 78 |
| | ■ Aschebox | 78 |
| | ■ Automatische Wärmetauscherreinigung | 78 |
| | ■ Anschlusseinheit Pufferspeicher | 78 |
| | ■ Motor 2-Wegeventil, DN 25, VVG 48.25 | 78 |
| | ■ Motor 3-Wegeventil, DN 25, VXG 48.25 | 78 |
| | ■ Motor 3-Wegeventil, DN 30, VXG 48.32 | 79 |
| | ■ Motor 3-Wegeventil, DN 40, VXG 48.42 | 79 |
| | ■ Divicon Heizkreis-Verteilung | 79 |

| | | |
|--------------------------------|--|----|
| | 5. 2 Zubehör zum Abgassystem | 91 |
| | ■ Kesselanschluss-Stück | 91 |
| | ■ Zugbegrenzer | 91 |
| | ■ Nebenluftvorrichtung mit Anschluss-Stück | 91 |
| 6. Planungshinweise | | |
| | 6. 1 Aufstellung | 92 |
| | ■ Mindestabstände | 92 |
| | 6. 2 Anforderungen an den Aufstellraum | 92 |
| | 6. 3 Hinweise zur Aufstellung für Feuerstätten bis 50 kW | 93 |
| | 6. 4 Richtwerte für die Wasserbeschaffenheit | 93 |
| | ■ Heizungsanlagen mit bestimmungsgemäßen Betriebstemperaturen bis 100 °C (VDI 2035) | 93 |
| | 6. 5 Frostschutz | 94 |
| | 6. 6 Abgasseitiger Anschluss | 94 |
| | ■ Schornstein | 94 |
| | ■ Abgasrohr | 95 |
| | ■ Anschluss des Vitoligno 200-S und einem Öl-/Gas-Heizkessel an einen gemeinsamen Schornstein gemäß DIN 4759-1 | 95 |
| | 6. 7 Hydraulische Einbindung | 95 |
| | ■ Anlagenbeispiele | 95 |
| | ■ Sicherheitstechnische Ausrüstung nach EN 12828 | 95 |
| | ■ Wassermangelsicherung | 96 |
| | ■ Allgemeine Planungshinweise | 96 |
| | ■ Leistungsauslegung Scheitholzkessel | 96 |
| | ■ Sicherheitswärmetauscher mit thermischer Ablaufsicherung | 96 |
| | ■ Heizbetrieb durch Heizwasser-Pufferspeicher | 96 |
| | ■ Dimensionierung Heizwasser-Pufferspeicher | 97 |
| | 6. 8 Bestimmungsgemäße Verwendung | 97 |
| 7. Anhang | | |
| | 7. 1 Auslegung Ausdehnungsgefäß | 97 |
| | ■ Auswahlbeispiel | 98 |
| 8. Stichwortverzeichnis | | 99 |

Grundlagen der Verbrennung von Holz zur Wärmeerzeugung

1.1 Grundlagen der Verbrennung von Scheitholz zur Wärmeerzeugung

Maßeinheiten für Brennholz

Die in der Forst- und Holzwirtschaft üblichen Maßeinheiten für Brennholz sind der Festmeter (fm) und Raummeter (rm). Der Festmeter (fm) bezeichnet 1 m³ feste Holzmasse in Form von Rundholzsortimenten.

Der Raummeter (rm) ist die Maßeinheit für geschichtetes oder geschüttetes Holz, das einschließlich der Luftzwischenräume ein Gesamtvolumen von 1 m³ ergibt. 1 Festmeter Scheitholz entspricht durchschnittlich 1,4 Raummeter.

Umrechnungstabelle gebräuchlicher Brennholzsortimente

| Maßeinheit | Festmeter (fm) | Raummeter (rm) | Raummeter (rm) | Schüttraummeter (srm) |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Sortiment | Rundholz | Scheitholz | Stückholz | |
| | | | Geschichtet | Geschüttet |
| 1 fm Rundholz | 1 | 1,40 | 1,20 | 2,00 |
| 1 rm Scheitholz | 0,70 | 1,00 | 0,80 | 1,40 |
| 1 m lang, geschichtet | | | | |
| 1 rm Stückholz ofenfertig, geschichtet | 0,85 | 1,20 | 1,00 | 1,70 |
| 1 srm Stückholz ofenfertig, geschüttet | 0,50 | 0,70 | 0,60 | 1,00 |

Energieinhalt und Emissionswerte

Holz ist ein nachwachsender Brennstoff. Bei der Verbrennung wird eine Energie von durchschnittlich 4,0 kWh/kg freigesetzt. In der Tabelle sind die Heizwerte verschiedener Holzarten bei einem Wassergehalt von 20 % aufgeführt.

| Holzart | Dichte kg/m ³ | Heizwert (ca.-Angabe bei 20 % Wassergehalt) | | |
|--------------------|-----------------------------|---|---------|--------|
| | | kWh/ fm | kWh/ rm | kWh/kg |
| Nadelhölzer | | | | |
| Fichte | 430 | 2100 | 1500 | 4,0 |
| Tanne | 420 | 2200 | 1550 | 4,2 |
| Kiefer | 510 | 2600 | 1800 | 4,1 |
| Lärche | 545 | 2700 | 1900 | 4,0 |
| Laubhölzer | | | | |
| Birke | 580 | 2900 | 2000 | 4,1 |
| Ulme | 620 | 3000 | 2100 | 3,9 |
| Buche | 650 | 3100 | 2200 | 3,8 |
| Esche | 650 | 3100 | 2200 | 3,8 |
| Eiche | 630 | 3100 | 2200 | 4,0 |
| Weißbuche | 720 | 3300 | 2300 | 3,7 |

1 l Heizöl kann somit unter Berücksichtigung der üblichen Wirkungsgrade durch 3 kg Holz ersetzt werden. Ein Raummeter (rm) Buchenholz entspricht der Energiemenge von ca. 200 l Heizöl oder 200 m³ Erdgas. Die Verbrennung von Holz trägt so dazu bei, die erschöpflichen Vorräte an Öl und Gas zu schonen.

Holz hat eine weitestgehend neutrale CO₂-Bilanz, da das bei der Verbrennung entstehende CO₂ wieder unmittelbar in den Fotosynthese-Kreislauf eingebunden wird und zur Bildung neuer Biomasse beiträgt. Ein weiterer, aus Umweltgründen interessanter Gesichtspunkt ist, dass Holz fast keinen Schwefel enthält und deshalb bei der Verbrennung nahezu keine Schwefeldioxid-Emission entsteht.

Einfluss der Feuchte auf den Heizwert

Der Heizwert des Holzes wird wesentlich vom Wassergehalt bestimmt. Je mehr Wasser im Holz enthalten ist, desto geringer wird sein Heizwert, da das Wasser im Verlauf des Verbrennungsvorgangs verdampft und dabei Wärme verbraucht wird.

Zur Angabe des Wassergehalts sind 2 Größen gebräuchlich.


■ Wassergehalt

Der Wassergehalt des Holzes ist die in Prozent angegebene Masse an Wasser bezogen auf die Gesamtmasse des Holzes.

■ Holzfeuchtigkeit (Feuchte)

Die Holzfeuchtigkeit (im Weiteren als Feuchte bezeichnet) ist die in Prozent angegebene Masse an Wasser bezogen auf die Holzmasse ohne Wasser.

Das Diagramm zeigt den Zusammenhang zwischen dem Wassergehalt und der Feuchte, sowie die Abhängigkeit des Heizwerts.

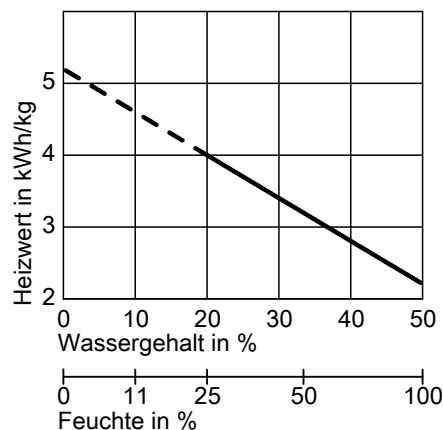

Grundlagen der Verbrennung von Holz zur Wärmeerzeugung (Fortsetzung)

Waldfrisches Holz hat eine Feuchte von 100 %. Bei der Lagerung über einen Sommer reduziert sich die Feuchte auf ca. 40 %. Bei einer Lagerung über mehrere Jahre beträgt die Feuchte ca. 25 %. Das Diagramm zeigt die Abhängigkeit des Heizwerts vom Wassergehalt am Beispiel von Fichtenholz. Bei einem Wassergehalt von 20 % (Feuchte 25 %) beträgt der Heizwert 4,0 kWh/kg. Der Heizwert von über mehrere Jahre getrocknetem Holz ist etwa doppelt so hoch wie der von waldfrischem Holz.

Lagerung

Die Verbrennung von feuchtem Holz ist nicht nur unwirtschaftlich, sondern führt durch niedrige Verbrennungstemperaturen auch zu hohen Schadstoff-Emissionen sowie zu Teerablagerungen im Schornstein.

Hinweise zur Lagerung von Holz:

- Rundhölzer ab 10 cm Durchmesser spalten.
- Scheitholz an einem belüfteten, möglichst sonnigen Ort regengeschützt aufschichten.
- Scheitholz mit reichlich Zwischenraum stapeln, damit durchströmende Luft die entweichende Feuchtigkeit mitnehmen kann.
- Unter dem Holzstapel muss ein Hohlraum, z. B. in Form von Lagerbalken sein, damit feuchte Luft abströmen kann.
- Frisches Holz nicht im Keller lagern, da zur Trocknung Luft und Sonne benötigt werden. Trockenholz kann dagegen in einem belüfteten Keller aufbewahrt werden.

1.2 Brennstoffe

Der Heizkessel ist nur für die Verbrennung von naturbelassenem, stückigem Scheitholz geeignet („Stückholz“ gemäß EN ISO 17225-5:2014-09, Klasse B / D15 L50 M20). Die ideale Scheitlänge liegt zwischen 45 und 50 cm Länge. Es dürfen keine Brennstoffe wie Feinspäne, Sägemehl, Feinkohle, Koks, Hackschnitzel, Briketts und Waldabfälle verbrannt werden. Wenn kürzere Holz-scheite verwendet werden, müssen diese ohne Hohlräume eingeschichtet werden. 25 cm lange Scheite können in Längsrichtung hintereinander eingelegt werden. Scheite mit einer Länge von 33 cm lassen sich nicht ohne Hohlräume einschichten und sollten nicht verwendet werden, weil dadurch die Leistung des Heizkessels vermindert wird und das Hohlbrandrisiko steigt.

Die Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels wird nur mit trockenem Holz mit einem maximalen Wassergehalt von 20% bzw. maximaler Feuchte von 25% (luftgetrocknetes Holz) erreicht.


Bei Betrieb mit Weichholz wird zum Erreichen der gleichen Energiemenge ca. 44 % mehr (Volumen) benötigt als bei Betrieb mit Hartholz.

Hölzer minderer Qualität und höherer Feuchte reduzieren die Nenn-Wärmeleistung und die Brenndauer.

Wichtig für die Verbrennung ist die Verwendung von gespaltenem Holz. Das Spalten des Holzes – vorzugsweise direkt nach dem Einschlag – trägt entscheidend zur Verbesserung des Verbrennungsprozesses bei. Durch die Vergrößerung der Oberfläche wird eine einfachere und schnellere Ausgasung des Holzes ermöglicht. Zudem trocknet gespaltenes Holz schneller.

Norm

Gemäß der neuen Norm EN ISO 17225:2014-09 für Biogene Brennstoffe wird im Teil 5 der Brennstoff „Stückholz“ klassifiziert. Die bisherige Norm EN 14961-5:2011-09 wurde im September 2014 durch die EN ISO 17225:2014-09 ersetzt.

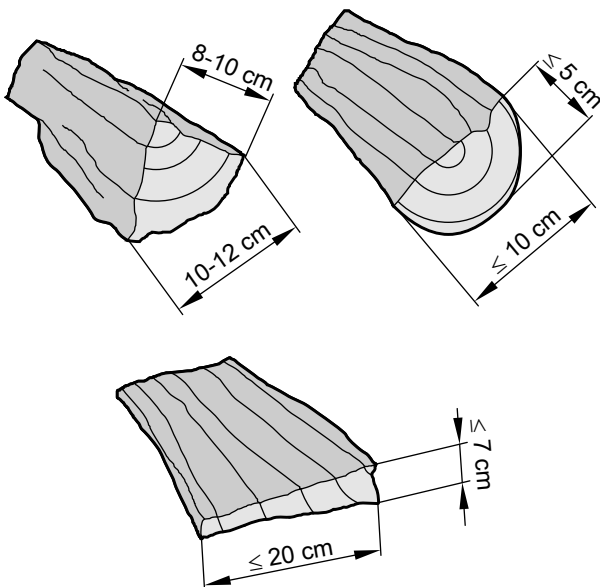

Empfohlene Scheitholzabmessungen

1.3 Bundes-Immissionsschutzverordnung in Deutschland (1. BImSchV)

Inhalte der 1. BImSchV

In Deutschland wird in der Bundes-Immissionsschutzverordnung (1. BImSchV) Folgendes für kleinere und mittlere, nicht genehmigungsbedürftige Biomassefeuerungen geregelt:

- Unter welchen Bedingungen kleinere und mittlere Biomassefeuerungen aufgestellt und betrieben werden dürfen.
- Festlegung der Emissionsgrenzwerte von kleinen und mittleren Anlagen
- Wie oft und in welchem Umfang eine Anlage aus Immissionsschutzgründen überwacht werden muss.

Novellierung der 1. BImSchV - Verschärfung der Emissionsgrenzwerte

Ab 22. März 2010 trat die Novellierung der 1. BImSchV in Kraft mit folgenden wesentlichen, neuen Punkten:

- Regelung der Emissionsgrenzwerte für Festbrennstoffkessel mit Nenn-Wärmeleistung 4 bis 1000 kW
- Nachweis der geforderten Emissionsgrenzwerte **in wiederkehrenden Messungen vor Ort** durch den Schornsteinfeger bei der Inbetriebnahme von Neuanlagen (wiederkehrende Prüfung alle 2 Jahre)
- Verschärfung der Emissionsgrenzwerte für Staub von 20 mg/m³ und für CO von 400 mg/m³ in der 1. BImSchV 2. Stufe
- Emissionsgrenzwerte gelten nach einer Übergangsfrist auch für Altanlagen.

- Auslegung der Heizwasser-Pufferspeicher bei **handbeschickten Anlagen**: Min. 12 Liter je Liter Brennstoff-Füllraum oder 55 Liter/kW Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels
- Auslegung der Heizwasser-Pufferspeicher bei **automatisch beschickten Anlagen**: Min. 20 Liter/kW Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels
- Die oben genannten Angaben sind Minimalwerte. Der Heizwasser-Pufferspeicher ist entsprechend des Wärmebedarfs und der Trinkwassererwärmung auszulegen.

Emissionsgrenzwerte für Staub und Kohlenmonoxid (CO) gemäß 1. BImSchV Stufe 2 (§ 5)

Hinweis

Emissionsgrenzwerte in wiederkehrenden Messungen vor Ort (bezogen auf 13 % Sauerstoff)


| Brennstoff nach § 3, Absatz 1 | Zeitpunkt der Er-richtung bei Neuan-lagen | Nenn-Wärmeleis-tung in kW | Staub in mg/m ³ | CO in mg/m ³ | Betroffene Fest-brennstoffkessel |
|--|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| Holzpellets | Ab 01. Jan. 2015 | ≥ 4 bis ≤ 1000 | ≤ 20 | ≤ 400 | Vitoligno 300-C |
| Naturbelassenes, nicht stückiges Holz (Sägemehl, Späne und Schleifstaub), Holzbriketts | Ab 01. Jan. 2015 | ≥ 4 bis ≤ 1000 | ≤ 20 | ≤ 400 | Vitoligno 250-S Vitoligno 300-S |
| Scheitholz | Ab 01. Jan. 2017 | ≥ 4 bis ≤ 1000 | ≤ 20 | ≤ 400 | Vitoligno 150-S Vitoligno 200-S Vitoligno 250-S Vitoligno 300-S |

Hinweis

Laut BImSchV ist kein Partikelabscheider erforderlich.

2.1 Produktbeschreibung

Vorteile

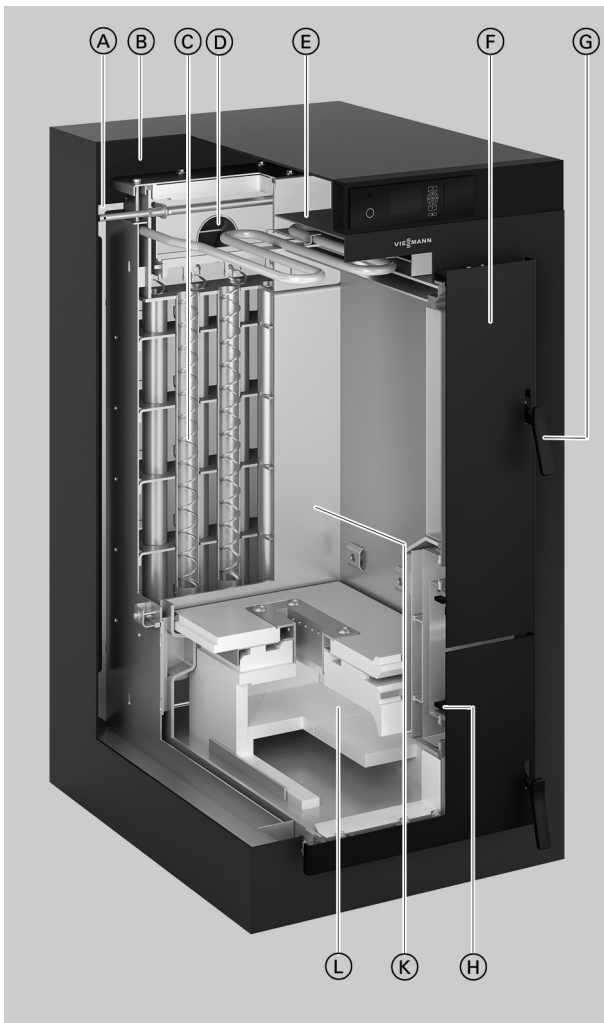

- (A) Automatische Wärmetauscherreinigung (Zubehör)
- (B) Wärmedämmung
- (C) Heizflächen
- (D) Stufenlos drehzahlgeregeltes Abgasgebläse für modulierenden Betrieb
- (E) Menügeführte und anschlussfertige Regelung Ecotronic
- (F) Große Fülltür
- (G) Fülltür-Griff
- (H) Automatische Zündung (Zubehör)
- (K) Großer Füllraum für max. 50-cm-Scheite
- (L) Brennraum aus widerstandsfähigem Schamotte

Der Biomassekessel Vitoligno 200-S ist eine gute Alternative zur Öl- oder Gasheizung: Holz ist kostengünstig und verbrennt CO₂-neutral. Der Vitoligno 200-S ist ein hochwertiger Holzvergaserkessel mit Leistungsstufen von 25, 30 und 35 kW. In der Leistung 35 kW arbeitet er modulierend und passt sich stufenlos an den momentanen Wärmebedarf an. Der Holzvergaserkessel in der Leistungsstufe 25 und 30 kW arbeitet ausschließlich unter Voll-Last. Bis zu 50 cm lange Holzscheite sind kein Problem für den großen Füllraum.

Anheizen in nur 3 Minuten

Bereits nach 3 Minuten ist der Anheizvorgang abgeschlossen. Im Füllraum werden die Holzscheite durch den Entzug von Sauerstoff nur durchgeglüht. Es entsteht keine Flamme, da zur Flammenentwicklung dem Holzgas der erforderliche Sauerstoff fehlt. Das zündfähige Holzgas verbrennt in der Brennraum sauber mit hohen Temperaturen sowohl im Teillast- als auch im Voll-Lastbetrieb.

Komfortabel mit automatischer Zündung

Zum Anheizen des Brennstoffs ist eine automatische Zündung erhältlich. Über die Ecotronic Regelung kann der Zündzeitpunkt programmiert werden. Besonders praktisch, wenn man nach einer Reise in die bereits warme Wohnung zurückkehrt. Falls der Vitoligno als alleiniger Wärmeerzeuger betrieben wird, muss eine Frostschutteinrichtung installiert werden.

Digitale Regelung Ecotronic

Die menügeführte Kesselkreisregelung Ecotronic macht die Bedienung des Vitoligno 200-S besonders einfach. Bis zu 4 Heizkreise lassen sich ansteuern (Zubehör). Alternativ zu einem Heizkreis kann die Erwärmung von Trink- und Heizwasser über das integrierte Pufferspeichermanagement komfortabel geregelt werden.

Einfache Reinigung

Mit einem mechanischen Hebelmechanismus wird der Wärmetauscher des Vitoligno 200-S einfach und schnell gereinigt. Optional ist eine automatische Reinigung als Zubehör verfügbar, die den Wärmetauscher immer zuverlässig reinigt. Somit wird das ganze Jahr ein hoher Wirkungsgrad gewährleistet. Für den sauberen Transport zum Abfallbehälter ist eine Aschebox mit Deckel erhältlich.

Die Vorteile auf einen Blick

- Großer Füllraum aus Edelstahl und Brennraum aus Spezialkeramik für Scheitholz bis 50 cm Länge
- Einfache Reinigung der Wärmetauscherrohre über Hebelmechanismus, optional mit automatischem Reinigungsmotor
- Modulierender Betrieb mit optimaler Anpassung an den momentanen Wärmebedarf
- Menügeführte Kesselkreisregelung Ecotronic für die Ansteuerung von bis zu 4 Heizkreisen und integriertem Pufferspeichermanagement
- Einfache mechanische Reinigung der Heizflächen und lange Reinigungsintervalle
- Automatische Zündeinrichtung optional erhältlich
- Effektive Schwelgasabsaugung für raucharmes Nachlegen nach vollständigem Abbrand
- Beidseitiger Türanschlag ermöglicht optimale Raumnutzung und Eckaufstellung.
- Internetfähig durch Vitoconnect (Zubehör) für Bedienung und Service über Viessmann Apps

Auslieferungszustand

Stahl-Heizkessel für Scheitholz

- Kesselkörper mit schamottierter Vergasungszone und Brennraum
- Drehzahlgeregeltes Abgasgebläse, Schwelgasabsaugung
- Motorbetriebene Luftklappe für Sekundärluft
- Wärmedämmung (separat verpackt)
- Menügeführte Kesselkreisregelung Ecotronic (fertig verdrahtet)
- Türsicherheitsschalter für Füllraumtür
- Abgastemperatursensor
- Lambdasonde
- Außentemperatursensor
- 3 Puffertemperatursensoren
- Schür- und Reinigungsgeräte

Hinweis

Die thermische Ablaufsicherung (Zubehör) und die Rücklaufemperaturanhebung (Zubehör) müssen separat bestellt werden.


2.2 Technische Angaben

| Nenn-Wärmeleistung | kW | 25 | 30 | 35 |
|---|-----------|---|-------------|-------------|
| Vorlauftemperatur | | | | |
| – Zulässig (Abschalttemperatur des Sicherheitstemperaturbegrenzers) | °C | 95 | 95 | 95 |
| – Maximal (einstellbare Temperatur an der Regelung) | °C | 85 | 85 | 85 |
| – Minimal | °C | 65 | 65 | 65 |
| Max. zulässige Betriebstemperatur | °C | 110 | 110 | 110 |
| Mindestrücklauftemperatur | °C | 65 | 65 | 65 |
| Zul. Betriebsdruck | | | | |
| Heizkessel | bar | 3 | 3 | 3 |
| | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Sicherheitswärmetauscher | bar | 3 bis 6 | 3 bis 6 | 3 bis 6 |
| | MPa | 0,3 bis 0,6 | 0,3 bis 0,6 | 0,3 bis 0,6 |
| Thermische Ablaufsicherung (Durchfluss bei min. 2,5 bar, max. 3,5 bar und 15 °C Frischwassertemperatur) | l/h | 800 | 800 | 800 |
| CE-Kennzeichnung | | | | |
| Kesselklasse nach EN 303-5 | | 5 | 5 | 5 |
| Nennspannung | V~ | 230 | | |
| Nennfrequenz | Hz | 50 | | |
| Nennstrom | A~ | 6 | | |
| Max. elektrische Leistungsaufnahme im Modus „Anheizen mit elektr. Zündung“ | W | 859 | 863 | 867 |
| Elektr. Leistungsaufnahme im Modus „Nennleistung“ | W | 54 | 58 | 62 |
| Elektr. Leistungsaufnahme im Modus „Standby“ | W | 5 | 5 | 5 |
| Schutzart | | IP 20 gemäß EN 60529, durch Aufbau/Einbau zu gewährleisten. | | |
| Schutzklasse | | I | | |
| Wirkungsweise | | Typ 1 B gemäß EN 60730-1 | | |
| Zul. Umgebungstemperatur | | | | |
| – Bei Betrieb | °C | 0 bis +35 | | |
| – Bei Lagerung und Transport | °C | –20 bis +65 | | |
| Gesamtabmessungen | | | | |
| Gesamtlänge | mm | 1415 | 1415 | 1415 |
| Gesamtbreite | mm | 892 | 892 | 892 |
| Gesamthöhe | mm | 1590 | 1590 | 1590 |
| Abmessungen Füllöffnung | | | | |
| Breite | mm | 476 | 476 | 476 |
| Höhe | mm | 521 | 521 | 521 |
| Türöffnungswinkel | ° | 125° | 125 | 125 |
| Einbringmaße mit Transportschutz | | | | |
| Länge | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| Breite | mm | 800 | 800 | 800 |
| Höhe | mm | 1640 | 1640 | 1640 |
| Einbringmaße ohne Türen und Verkleidungsbleche | | | | |
| Länge | mm | 1090 | 1090 | 1090 |
| Breite | mm | 730 | 730 | 730 |
| Höhe | mm | 1470 | 1470 | 1470 |
| Gesamtgewicht | kg | 715 | 715 | 715 |
| Kesselkörper mit Verkleidungsblechen | | | | |
| Einbringgewicht Kesselkörper ohne Verkleidungsbleche und Türen | kg | 594 | 594 | 594 |
| Inhalt | | | | |
| Kesselwasser | l | 165 | 165 | 165 |
| Brennstoff-Füllraum | l | 180 | 180 | 180 |
| Anschlüsse Heizkessel | | | | |
| Kesselvorlauf und -rücklauf | G | 1½ | 1½ | 1½ |
| Entleerung | R | ¾ | ¾ | ¾ |
| Anschlüsse Sicherheitswärmetauscher | | | | |
| Kaltwasser, Warmwasser | R | ½ | ½ | ½ |
| Heizwasserseitiger Durchflusswiderstand | | | | |
| – Bei ΔT = 20 K | Pa | 900 | 900 | 900 |
| | mbar | 9 | 9 | 9 |
| – Bei ΔT = 10 K | Pa | 4100 | 4100 | 4100 |
| | mbar | 41 | 41 | 41 |

Vitoligno 200-S (Fortsetzung)

| Nenn-Wärmeleistung | kW | 25 | 30 | 35 |
|---|------|------------------------------------|------|------|
| Abgas^{*1} (bei Nenn-Wärmeleistung) | | | | |
| – Mittlere Temperatur (brutto ^{*2}) | °C | 160 | 170 | 180 |
| – Massestrom | kg/h | 60 | 72 | 82 |
| – CO ₂ -Gehalt im Abgas | % | 14 | 14 | 14 |
| Abgasanschluss | ∅ mm | 150 | 150 | 150 |
| Erforderlicher Förderdruck bei Voll-Last (Zugbedarf) | Pa | 8 | 8 | 8 |
| | mbar | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Max. zul. Förderdruck^{*3} | Pa | 15 | 15 | 15 |
| | mbar | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Empfohlenes min. Volumen Heizwasser-Pufferspeicher | l | 2160 | 2160 | 2160 |
| Brenndauer bei Nennleistung | h | 8,5 | 7,5 | 6,5 |
| Betrieb des Heizkessels | | Nicht kondensierende Betriebsweise | | |
| Kesselgeräusch bei Nennlast | dB | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
| Wirkungsgrad | | | | |
| – Bei Nennlast | % | 94,4 | 94,1 | 93,7 |

Abmessungen

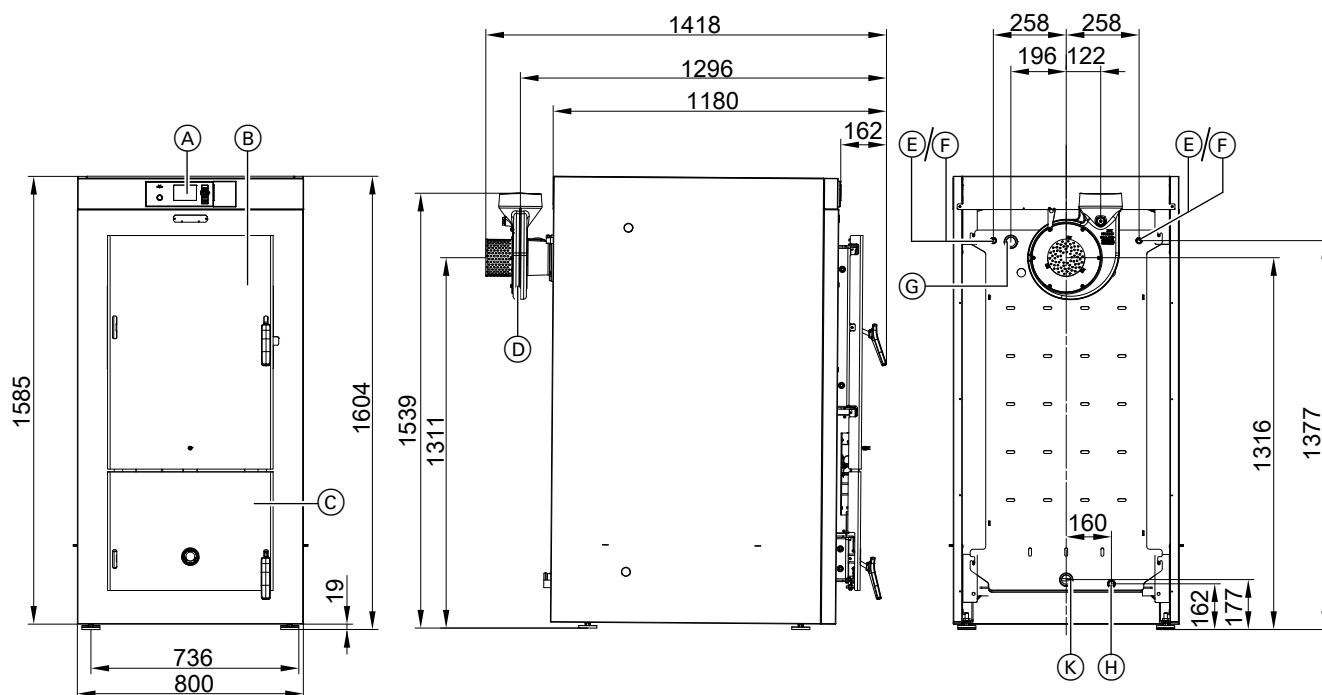

- | | | | |
|---------|--|-----|---------------------|
| (A) | Kesselkreisregelung | (G) | Kesselvorlauf G 1½ |
| (B) | Fülltür | (H) | Entleerung R ½ |
| (C) | Aschetür | (K) | Kesselrücklauf G 1½ |
| (D) | Abgasgebläse | | |
| (E)/(F) | Kaltwasserzulauf für thermische Ablaufsicherung R ½ Oder Warmwasseraustritt für thermische Ablaufsicherung R ½ | | |

*1 Rechenwerte zur Auslegung der Abgasanlage nach EN 13384 bezogen auf 10,0 % CO₂.

*2 Gemessene Abgastemperatur bei 20 °C Verbrennungslufttemperatur entsprechend EN 304.

*3 Bei Schornsteinen mit einem Förderdruck (Schornsteinzug) über 0,15 mbar muss eine Nebenluftvorrichtung (Zugbegrenzer) eingebaut werden.

3.1 Technische Angaben Ecotronic

Beschreibung

Witterungsgeführte digitale Kessel- und Heizkreisregelung
Für 3 Heizkreise mit Mischer, 2 Heizkreise mit Mischer und Trinkwassererwärmung oder 1 Heizkreis mit Mischer, 1 Trinkwassererwärmung und 1 Solarkreis

Mit dem Erweiterungsmodul Heizkreis (Lieferumfang) sind 4 Heizkreise mit Mischer, Trinkwassererwärmung und ein Solarkreis möglich.

- Mit getrennt einstellbaren Zeiträumen, Heizkennlinien, Temperatur-Sollwerten und Heizprogrammen
 - Mit Speichertemperaturregelung
 - Mit integrierter Solarregelung
 - Mit intelligentem Puffermanagement (optional)
 - Mit integriertem Diagnosesystem und weiteren Funktionen
 - Mit Inbetriebnahme-Assistenten
- Für jeden Heizkreis mit Mischer ist ein Erweiterungssatz Mischer (Zubehör) erforderlich.

Aufbau und Funktion


Modularer Aufbau

Die Kesselkreisregelung Ecotronic ist ein dezentrales Mikroprozessorsystem. Zur Regelung der Kesselanlage besteht die Ecotronic aus 2 im Heizkessel integrierten Leiterplatten und der im Heizkessel integrierten Bedieneinheit mit Display. Ein Sensoren-Speichermanagement gehört zur Basisausführung der Ecotronic.

Bestandteile Ecotronic:

- Leiterplatte für Kesselregler
- Leiterplatte für Heizkreisregelung
- Bedieneinheit mit Display

Display

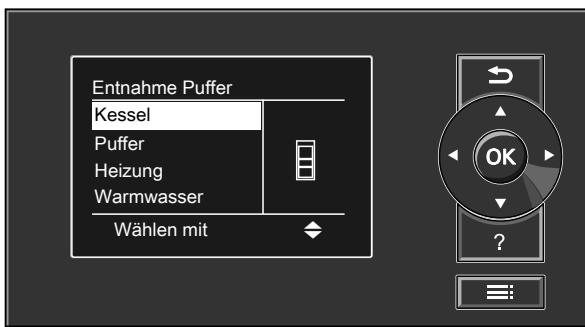

Funktionen

- Stetig regelnde Luftklappen optimieren den Anheiz- und Ausbrandvorgang.
- Lambdasonde ermöglicht eine effiziente Verbrennungsregelung, geringste Emissionswerte und höchste Wirkungsgrade.
- Regelung der Rücklauftemperaturanhebung (elektrisch) in Verbindung mit Restwärmenutzung
- Unterstützende Hilfs- und Servicefunktionen
- Freigabe eines zusätzlichen Wärmeerzeugers
- Aktivierung einer Speichervorrangschaltung bei Bedarf

- Automatische Zündung (Zubehör) vom Brennstoff, sobald Wärme angefordert wird.
- Verfügbare Sprachen:
 - Deutsch
 - Dänisch
 - Englisch
 - Estnisch
 - Französisch
 - Italienisch
 - Kroatisch
 - Lettisch
 - Litauisch
 - Niederländisch
 - Norwegisch
 - Polnisch
 - Rumänisch
 - Russisch
 - Schwedisch
 - Serbisch
 - Slowakisch
 - Slowenisch
 - Spanisch
 - Tschechisch
 - Ungarisch

Funktionserweiterung Ecotronic

Zur Ansteuerung von Heizkreisen mit Mischer, Trinkwassererwärmung und Solarkreis erforderlich. Dazu wird benötigt:

- 1 Erweiterungsmodul Heizkreise und/oder
- Bis zu 3 Erweiterungssätze mit Mischer (KM-BUS-Teilnehmer) und/oder
- 1 Solarregelung Vitosolic 100 oder Vitosolic 200

Hinweis

Die Erweiterungsmöglichkeiten können kombiniert werden:
Siehe www.viessmann-schemes.com.

Ansteuerung Erweiterungsmodul Heizkreise

Mit der Erweiterungsmodul Heizkreise können folgende Funktionen realisiert werden:

- Direkter Anschluss 3 Heizkreise mit Mischer
- Direkter Anschluss 2 Heizkreise mit Mischer und 1 Trinkwassererwärmung
- Direkter Anschluss 1 Heizkreis mit Mischer, 1 Trinkwassererwärmung und 1 Solarkreis

Hinweis

Für zusätzliche Funktionen sind Erweiterungssätze Mischer (KM-BUS-Teilnehmer) erforderlich.
Hinweise in Kapitel „Erweiterungsmodul Heizkreise“ beachten.

Ansteuerung Erweiterungssätze Mischer

Die Basisausführung der Ecotronic kann durch Erweiterungssätze für Heizkreise mit Mischer erweitert werden. Hierdurch können Wärmeabnehmer oder Speicher-Wassererwärmer regelungstechnisch eingebunden werden.

Je Erweiterungssatz Mischer ist die folgende Ansteuerung möglich:

- 1 Heizkreis mit Mischer
- 1 Trinkwassererwärmung mit Volumenstromregelung

Hinweis

Bis zu 3 Erweiterungssätze Heizkreis möglich
Keine Ansteuerung eines Solarkreises möglich
Hinweise in Kapitel „Erweiterungssätze Mischer“ beachten.

Regelung Ecotronic (Fortsetzung)

Ansteuerung Solarregelung Vitosolic 100 oder Vitosolic 200

Ansteuerung einer thermischen Solaranlage

- 1 Solarkreis (über Vitosolic 100/200)

Hinweis

Informationen zur Kommunikationstechnik siehe Planungsunterlage „Daten-Kommunikation“.

Technische Daten Ecotronic

| | |
|--------------|---|
| Nennspannung | 230 V~ |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Nennstrom | 6 A |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP 20 gemäß EN 60529 durch Aufbau/Einbau zu gewährleisten. |

3.2 Zubehör Ecotronic


Erweiterungssätze Mischer


Die Basisausführung der Ecotronic kann durch Erweiterungssätze für Heizkreise mit Mischer individuell erweitert werden. Hierdurch können Wärmeabnehmer oder Speicher-Wassererwärmer regelungstechnisch eingebunden werden.

| | Best.-Nr | Regelungserweiterung | Einsatzgebiet |
|--|----------|--|--|
| Erweiterungssatz Mischer für separaten Mischer-Motor | ZK02941 | Heizkreis mit Mischer oder Trinkwassererwärmung mit Volumenstromregelung (nur mit Tauchtemperatursensor NTC10 kΩ, Best.-Nr. 7438702) | KM-BUS-Erweiterung Ecotronic Für einen separat zu bestellenden Mischer-Motor oder einen vorhandenen Mischer-Motor |
| Erweiterungssatz Mischer mit integriertem Mischer-Motor | ZK01270 | Heizkreis mit Mischer oder Wärme-Fernleitung (nur bei Vitotrol 350-C) | Erweiterungsmodul Heizkreise in Verbindung mit Viessmann Mischer DN 20 bis 50, R ½ bis 1¼ (nicht für Flanschmischer) oder Vitotrol 350-C mit Viessmann Mischer DN 20 bis 50, R ½ bis 1¼ (nicht für Flanschmischer) |

Hinweis für Erweiterungssatz Best.-Nr. ZK02941

- KM-BUS-Teilnehmer
- Muss bei Trinkwassererwärmung mitbestellt werden:

Der Temperatursensor Best.-Nr. 7438702 wird bei der Trinkwassererwärmung als Speichertemperatursensor (Stecker ) eingesetzt (falls erforderlich, Tauchhülse separat bestellen).

- Der im Lieferumfang des Erweiterungssatzes befindliche Anlegtemperatursensor wird als Rücklauftemperatursensor (Stecker ) eingesetzt.

Erweiterungssatz Mischer für separaten Mischer-Motor

Best.-Nr. ZK02941


KM-BUS-Teilnehmer

Zum Anschluss eines separaten Mischer-Motors

Bestandteile:

- Mischerelektronik zum Anschluss eines separaten Mischer-Motors
- Vorlauftemperatursensor (Anlegtemperatursensor)
- Stecker für Anschluss der Heizkreispumpe und des Mischer-Motors
- Netzanschlussleitung (3,0 m lang) mit Stecker
- BUS-Anschlussleitung (3,0 m lang) mit Stecker

Mischerelektronik

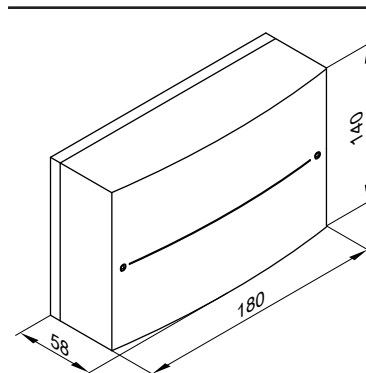


Technische Daten Mischerelektronik

| | |
|-------------------|--------|
| Nennspannung | 230 V~ |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Nennstrom | 2 A |
| Leistungsaufnahme | 1,5 W |

Regelung Ecotronic (Fortsetzung)

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP 20D gemäß EN 60529 durch Aufbau/ Einbau gewährleisten |
| Schutzklasse | I |
| Zulässige Umgebungstemperatur | |
| – Betrieb | 0 bis +40 °C |
| – Lagerung und Transport | –20 bis +65 °C |
| Nennbelastbarkeit der Relaisausgänge | |
| – Heizkreispumpe [20] | 2(1) A, 230 V~ |
| – Mischer-Motor | 0,1 A, 230 V~ |
| Erforderliche Laufzeit des Mischer-Motors für 90° < | Ca. 120 s |

Vorlauftemperatursensor (Anlegetemperatursensor)



Wird mit einem Spannband befestigt.

Technische Daten Vorlauftemperatursensor

| | |
|-------------------------------|---|
| Leitungslänge | 5,8 m, steckerfertig |
| Schutzart | IP 32D gemäß EN 60529 durch Aufbau/ Einbau gewährleisten |
| Sensortyp | Viessmann NTC 10 kΩ bei 25 °C |
| Zulässige Umgebungstemperatur | |
| – Betrieb | 0 bis +120 °C |
| – Lagerung und Transport | –20 bis +70 °C |

Erweiterungssatz Mischer mit integriertem Mischer-Motor

Best.-Nr. ZK01270


Zur bauseitigen Verdrahtung

Bestandteile:

- Mischer-Motor
- Vorlauftemperatursensor als Anlegetemperatursensor (Pt1000)
- Für Viessmann Heizmischer DN 20 bis 50 (einschweißbar) und R ½ bis 1¼ (nicht für Flanscmischer)

Der Mischer-Motor wird direkt auf den Viessmann Mischer DN 20 bis 50 und R ½ bis 1¼ montiert.

Mischer-Motor




Technische Daten

| | |
|-------------------|--|
| Nennspannung | 230 V~ |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 4 W |
| Schutzart | IP 42 gemäß EN 60529 Durch Aufbau/Einbau zu gewährleisten |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Schutzklasse | II |
| Zulässige Umgebungstemperatur | |
| – Bei Betrieb | 0 bis +40 °C |
| – Bei Lagerung und Transport | –20 bis +65 °C |
| Drehmoment | 3 Nm |
| Laufzeit für 90° < | 120 s |

Vorlauftemperatursensor (Anlegetemperatursensor)



Wird mit einem Spannband befestigt.

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Leitungslänge | 5,0 m, steckerfertig |
| Schutzart | IP 42 gemäß IEC 60529 |
| Sensortyp | Viessmann Pt1000 |
| Schutzklasse | III gemäß EN 60730 |
| Sensortyp | QAD2012 (Pt1000) |
| Zulässige Umgebungstemperatur | |
| – Bei Betrieb | –5 bis +50 °C gemäß IEC 60721-3-3 |
| – Bei Lagerung und Transport | –25 bis +70 °C gemäß IEC 60721-3-2 |


Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzer für Fußbodenheizung

Tauchtemperaturwächter

Best.-Nr. 7151728

Als Temperaturwächter Maximaltemperaturbegrenzung für Fußbodenheizung einsetzbar.

Der Temperaturwächter wird am Heizungsvorlauf angebaut. Bei zu hoher Vorlauftemperatur schaltet der Temperaturwächter die Heizkreispumpe aus.

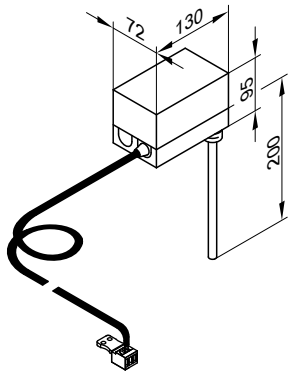

Technische Daten


| | |
|---|----------------------|
| Leitungslänge | 4,2 m, steckerfertig |
| Einstellbereich | 30 bis 80 °C |
| Schaltdifferenz | Max. 11 K |
| Schaltleistung | 6(1,5) A, 250 V~ |
| Einstellskala | Im Gehäuse |
| Tauchhülse aus Edelstahl (Außengewinde) | R ½ x 200 mm |
| DIN Reg.-Nr. | DIN TR 1168 |

Anlegetemperaturwächter

Best.-Nr. 7151729

Als Temperaturwächter Maximaltemperaturbegrenzung für Fußbodenheizung (nur in Verbindung mit metallischen Rohren) einsetzbar.

Der Temperaturwächter wird am Heizungsvorlauf angebaut. Bei zu hoher Vorlauftemperatur schaltet der Temperaturwächter die Heizkreispumpe aus.

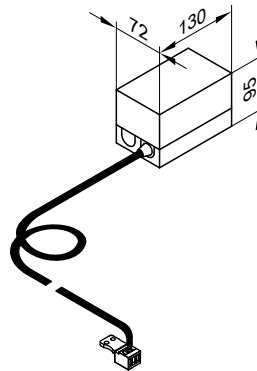

Technische Daten

| | |
|-----------------|----------------------|
| Leitungslänge | 4,2 m, steckerfertig |
| Einstellbereich | 30 bis 80 °C |
| Schaltdifferenz | Max. 14 K |
| Schaltleistung | 6(1,5) A, 250 V~ |
| Einstellskala | Im Gehäuse |
| DIN Reg.-Nr. | DIN TR 1168 |

Hinweis zur Raumtemperatur-Aufschaltung (RS-Funktion) bei Fernbedienungen

Die RS-Funktion nicht aktivieren bei Fußbodenheizkreisen (Trägheit).

Hinweis zu Vitotrol 200-A und Vitotrol 300-A

Für jeden Heizkreis einer Heizungsanlage kann eine Vitotrol 200-A oder eine Vitotrol 300-A eingesetzt werden.

Die Vitotrol 300-A kann max. 3 Heizkreise bedienen. Nur eine Vitotrol 300-A kann je Ecotronic Regelung angeschlossen werden.

Die Vitotrol 200-A kann nur 1 Heizkreis bedienen. Bis zu 3 Vitotrol 200-A können je Ecotronic Regelung angeschlossen werden.

Vitotrol 200-A

Best.-Nr. Z008341

KM-BUS-Teilnehmer

■ Anzeigen:

- Raumtemperatur
- Außentemperatur
- Betriebszustand

■ Party- und Sparbetrieb über Tasten aktivierbar

■ Integrierter Raumtemperatursensor zur Raumtemperatur-Aufschaltung (nur für einen Heizkreis mit Mischer)

■ Einstellungen:

- Raumtemperatur-Sollwert für Normalbetrieb (normale Raumtemperatur)

Hinweis

Die Einstellung des Raumtemperatur-Sollwerts für reduzierten Betrieb (reduzierte Raumtemperatur) erfolgt an der Regelung.

- Betriebsprogramm

Montageort:

■ Witterungsgeführter Betrieb:

Montage an beliebiger Stelle im Gebäude

■ Raumtemperatur-Aufschaltung:

Der integrierte Raumtemperatursensor erfasst die Raumtemperatur und bewirkt eine evtl. erforderliche Korrektur der Vorlauftemperatur.


Die erfasste Raumtemperatur ist abhängig vom Montageort:

- Hauptwohnraum an einer Innenwand gegenüber von Heizkörpern
- Nicht in Regalen, Nischen
- Nicht in unmittelbarer Nähe von Türen oder in der Nähe von Wärmequellen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Kamin, Fernsehgerät usw.)

Regelung Ecotronic (Fortsetzung)

Anschluss:

- 2-adrige Leitung, Leitungslänge max. 50 m (auch bei Anschluss mehrerer Fernbedienungen)
- Leitung darf nicht zusammen mit 230/400-V-Leitungen verlegt werden
- Kleinspannungsstecker im Lieferumfang

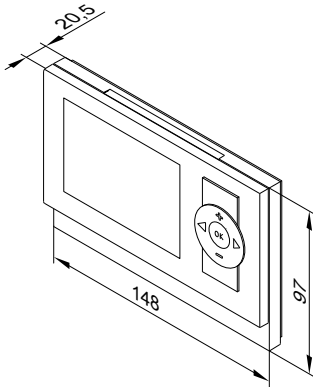

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Spannungsversorgung | Über KM-BUS |
| Leistungsaufnahme | 0,2 W |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP 30 gemäß EN 60529 durch Aufbau/ Einbau gewährleisten |
| Zulässige Umgebungstemperatur | |
| – Betrieb | 0 bis +40 °C |
| – Lagerung und Transport | -20 bis +65 °C |
| Einstellbereich des Raumtemperatur-Sollwerts für Normalbetrieb | |
| | 3 bis 37 °C |

Hinweise

- Falls die Vitotrol 200-A zur Raumtemperatur-Aufschaltung eingesetzt wird, muss das Gerät in einem Hauptwohnraum (Führungsraum) platziert werden.
- Max. 3 Vitotrol 200-A an die Regelung anschließen.

Vitotrol 300-A

Best.-Nr. Z008342

KM-BUS-Teilnehmer.

- Anzeigen:
 - Raumtemperatur
 - Außentemperatur
 - Betriebsprogramm
 - Betriebszustand
 - Ladezustand des Heizwasser-Pufferspeichers, Brennstoff nachfüllen und je nach Kesseltyp: Anheizen, voller Aschebehälter.
- Einstellungen:
 - Raumtemperatur-Sollwert für Normalbetrieb (normale Raumtemperatur) und reduzierten Betrieb (reduzierte Raumtemperatur)
 - Warmwassertemperatur-Sollwert
 - Betriebsprogramm, Schaltzeiten für Heizkreise und weitere Einstellungen über Menü in Klartextanzeige im Display
- Party- und Sparbetrieb über Menü aktivierbar
- Integrierter Raumtemperatursensor zur Raumtemperatur-Aufschaltung

Montageort:


- Witterungsgeführter Betrieb:
 - Montage an beliebiger Stelle im Gebäude.
- Raumtemperatur-Aufschaltung:
 - Der integrierte Raumtemperatursensor erfasst die Raumtemperatur und bewirkt eine evtl. erforderliche Korrektur der Vorlauftemperatur.

Die erfasste Raumtemperatur ist abhängig vom Montageort:

- Hauptwohnraum an einer Innenwand gegenüber von Heizkörpern
- Nicht in Regalen, Nischen.
- Nicht in unmittelbarer Nähe von Türen oder in der Nähe von Wärmequellen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Kamin, Fernsehgerät usw.).

Anschluss:

- 2-adrige Leitung, Leitungslänge max. 50 m (auch bei Anschluss mehrerer Fernbedienungen).
- Leitung darf nicht zusammen mit 230/400-V-Leitungen verlegt werden.
- Kleinspannungsstecker im Lieferumfang

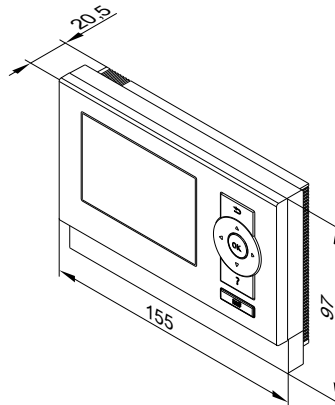

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Spannungsversorgung über KM-BUS | |
| Leistungsaufnahme | 0,5 W |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP 30 gemäß EN 60529 durch Aufbau/ Einbau zu gewährleisten |
| Zulässige Umgebungstemperatur | |
| – bei Betrieb | 0 bis +40 °C |
| – bei Lagerung und Transport | -20 bis +65 °C |
| Einstellbereich des Raumtemperatur-Sollwerts | |
| | 3 bis 37 °C |

Hinweise

- Falls die Vitotrol 300-A zur Raumtemperatur-Aufschaltung eingesetzt wird, muss das Gerät in einem Hauptwohnraum (Führungsraum) platziert werden.
- Falls die Vitotrol 300-A zur Raumtemperatur-Erfassung nicht an geeigneter Stelle platziert werden kann, einen Raumtemperatursensor Best.-Nr. 7438537 mitbestellen.
- Max. eine Vitotrol 300-A an die Regelung anschließen.

Vitotrol 350-C

Best.-Nr. Z014450

CAN-BUS-Teilnehmer

Raumbedienung (CAN-BUS-Teilnehmer). Wahlweise Verwendung als Raumbedienung oder als Raumbedienung mit Regelungserweiterungen. Mit Farb-Touchdisplay 5" zur Wandmontage.

Raumbedienung mit optionaler Regelungserweiterung:

- Anzeige aller relevanten Informationen des Heizkessels
- Ladeanzeige des Heizwasser-Pufferspeichers
- Erweiterung der Anlage um bis zu 20 weitere Regelungserweiterungen (Heizkreise, Trinkwassererwärmung oder Wärme-Fernleitungen per CAN-BUS (Reglermodule, Datenleitung und Regler erforderlich)
- Modbus TCP

Mögliche Funktionserweiterungen der Kesselkreisregelung Ecotronic:


- Heizkreis mit/ohne Mischer mit 1 Temperatursensor
- Trinkwassererwärmung mit Mengenregelung (Volumenstromregelung) mit 2 Temperatursensoren
- Wärme-Fernleitung mit 1 Temperatursensor (Unterverteiler)
- Solarkreis mit 2 Temperatursensoren
- Heizwasser-Pufferspeicher als Unterstation (Satellitenpuffer) mit 3 Temperatursensoren

Lieferumfang:

- Bedienteil mit Touch-Display 5 Zoll
- Wandsockel zur Wandmontage
- Befestigungsmaterial für Wandmontage

Anschluss:

- 4-adrige Leitung
- Die Summe aller CAN-BUS-Leitungen darf 300 m nicht überschreiten.

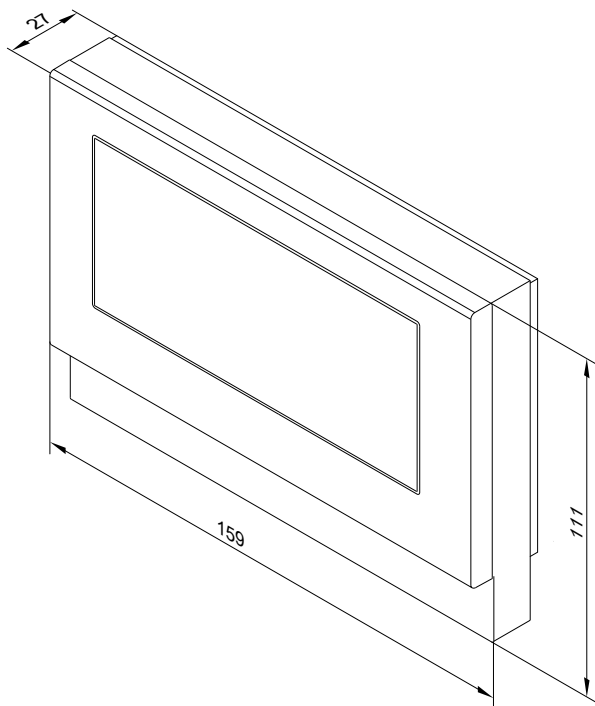

Einsetzbare Erweiterungen und Sensoren durch die Erweiterung der Anlage mit Vitotrol in Verbindung mit Reglermodulen

| | Vitotrol mit 1 Reglermodul | Vitotrol mit 2 Reglermodulen | Vitotrol mit 3 Reglermodulen | Vitotrol mit 4 Reglermodulen | Vitotrol mit 5 Reglermodulen |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Max. Anzahl Erweiterungen | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Max. Anzahl Sensoren | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |

Regelung Ecotronic (Fortsetzung)

Übersicht erforderliches Zubehör pro Regelungserweiterung

| Mögliche Arten von Regelungserweiterungen auf dem Reglermodul (7453 165) | Erforderliches Zubehör für die jeweilige Regelungserweiterung | | Best.-Nr. |
|--|---|--|---|
| Heizkreis (mit Mischer) | 1 | Erweiterungssatz Mischer (Mischermontage) Bestehend aus: – Mischer-Motor – Anlegetempersensor (Pt1000) | ZK01270 |
| Heizkreis (ohne Mischer) | 1 | Temperatursensor für Heizkreis Bestehend aus: – Anlegetempersensor (Pt1000) | 7528121 |
| Trinkwassererwärmung | 1 | Tauchtempersensor Pt1000 Bestehend aus: – Tauchtempersensor (Pt1000) mit Anschlussleitung (5 m lang) | ZK02908 |
| Trinkwassererwärmung mit Mengenregelung (Volumenstromregelung) | 1 | Temperatursensor-Set Pt1000 Bestehend aus: – Anlegetempersensor (Pt1000) – Tauchtempersensor (Pt1000) mit Anschlussleitung (5 m lang) | 7528122 |
| Zirkulationspumpe | — | — | Siehe Preisliste |
| Solarkreis | 1 | Set Temperatursensoren für Solarkreis Bestehend aus: – 2 Tauchtempersensor (Pt1000) mit Anschlussleitung (5 m lang) | ZK01271 Nur in Verbindung mit Erweiterungsmodul Heizkreise (Best.-Nr. ZK02451) und Sicherheitstemperaturbegrenzer (Best.-Nr. Z001889). |
| Wärme-Fernleitung | 1 | Temperatursensor für Heizkreis Bestehend aus: – Anlegetempersensor (Pt1000) | 7528121 |

Zubehör Vitotrol 350-C

Reglermodul

Best.-Nr. 7453165


- Je Reglermodul bis zu 4 Erweiterungen
- 5 Reglermodule in Reihe per CAN-BUS-Datenleitung kombinierbar
- Max. 20 Erweiterungen an Vitotrol 350-C regelbar

Lieferumfang:

- Reglermodul in Kunststoffgehäuse
Länge 325 mm, Höhe 195 mm, Tiefe 75 mm

Anschlussmöglichkeiten Vitotrol 350-C

Heizkessel, Vitotrol 350-C und Reglermodule parallel angeschlossen

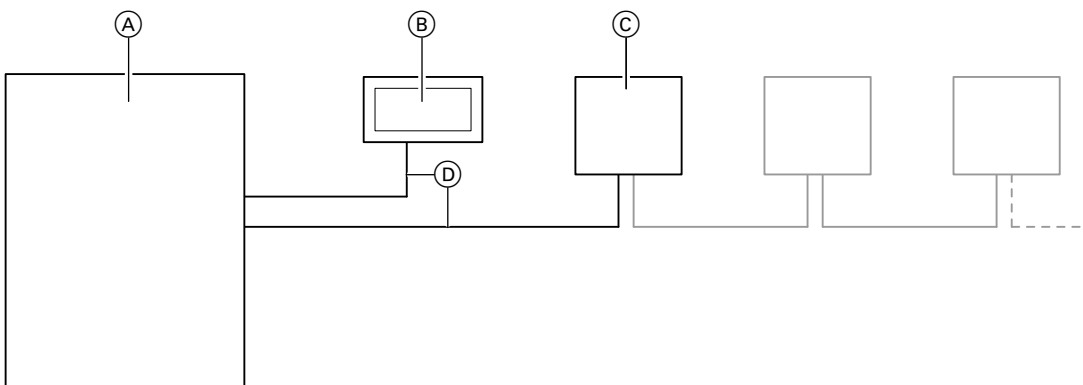


5609828
 (A) Heizkessel
 (B) Vitotrol 350-C

(C) Reglermodule
 (D) CAN-BUS-Datenleitung

Regelung Ecotronic (Fortsetzung)

Heizkessel, Reglermodule und Vitotrol 350-C in Reihe angeschlossen

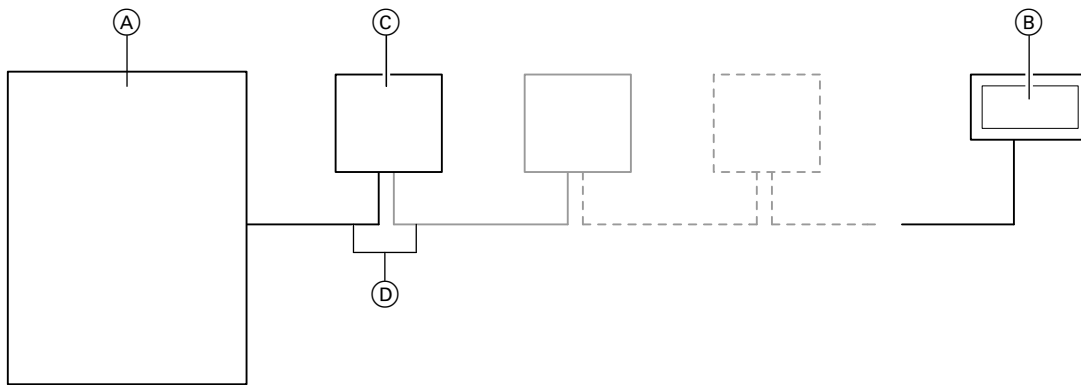

- 3
- (A) Heizkessel
 - (B) Vitotrol 350-C

- (C) Reglermodule
- (D) CAN-BUS-Datenleitung

Datenleitung 10 m

Best.-Nr. 7522616

CAN-BUS-Datenleitung

- Leitungstyp: LiYCY 2 x 2 x 0,34 mm²
- Geschirmt

Hinweis

Eine Datenleitung wird für jedes zusätzliche Reglermodul benötigt. Falls eine Datenleitung von mehr als 10 m benötigt wird, kann diese auch bauseits durch den Elektriker organisiert werden. Die Summe aller CAN-BUS-Leitungen darf 300 m nicht überschreiten.

Sensoren für Regelungserweiterungen

Temperatursensor für Heizkreis

Best.-Nr. 7528121

Anlegetemperatursensor Pt1000 als Vorlauftemperatursensor

Lieferumfang:

- Anlegetemperatursensor Pt1000

Tauchtemperatursensor Pt1000

Best.-Nr. ZK02908

Zur Erfassung einer Temperatur in einer Tauchhülse

Lieferumfang:

- Tauchtemperatursensor Pt1000

Temperatursensor-Set Pt1000

Best.-Nr. 7528122


Temperatursensoren für Trinkwassererwärmung mit Vitotrol 350-C

Lieferumfang:

- Tauchtemperatursensor Pt1000 mit Anschlussleitung (∅ 6 mm, 2 m lang)
- Anlegetemperatursensor Pt1000 (ohne Anschlussleitung)

Mögliche Regelungserweiterungen

Heizkreis

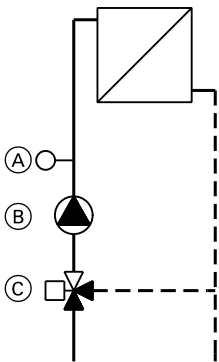

- (A) Anlegetempersensor
- (B) Pumpe
- (C) Mischventil


Witterungsgeführte Heizkreisregelung

Witterungsgeführte Heizkreisregelung mit Digital-Schaltuhr für Absenkbetrieb nach Tages- und Wochenprogramm, mit Pumpenregelung, Frostschutzfunktion, Sparbetrieb und begrenzter Vorlauftemperatur

Hinweis

Der Anlegetempersensor (A) (Best.-Nr. 7528121) muss mitbestellt werden.

Trinkwassererwärmung

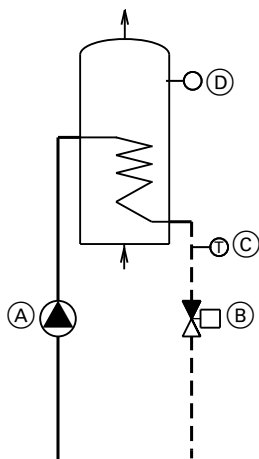

- (A) Pumpe
- (B) Regelventil
- (C) Anlegetempersensor Pt1000
- (D) Tauchtempersensor Pt1000


Speicherladung mit Mengenregulierung

Falls die eingestellte Temperatur am Speichertempersensor unterschritten wird, wird die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung eingeschaltet und der Speicher-Wassererwärmer beheizt. Der Durchfluss des Heizwassers wird über die Rücklauftemperatur geregelt (Mengenregelung). Dies ergibt eine optimale Schichtung des Speicher-Wassererwärmers mit langanhaltend hoher Temperatur am Speichervorlauf. Über die integrierte Schaltuhr können die Heizzeiten (Tages- und Wochenprogramm) eingestellt werden.

Hinweis

Das Tempersensor-Set Pt1000 (Best.-Nr. 7528122) für (C) und (D) muss mitbestellt werden.
Dargestellte Positionen (A) und (B) sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Wärme-Fernleitung (Unterverteiler)

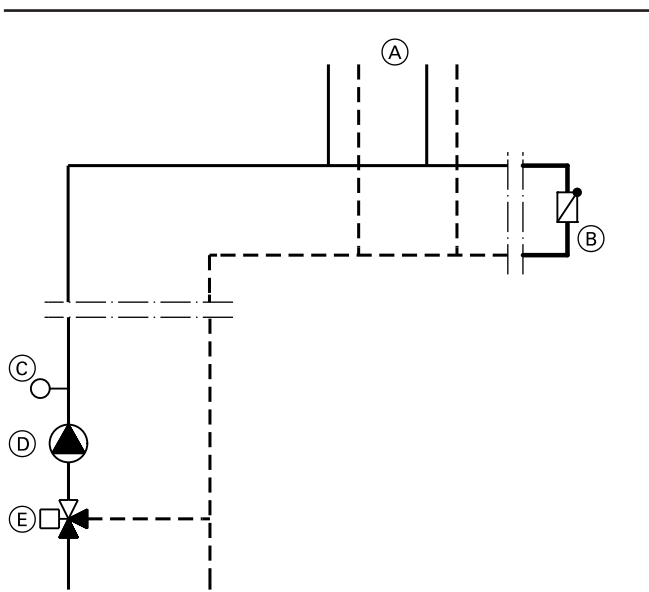

- (A) Unterverteiler
- (B) Bypass mit Rückschlagklappe

Nebengebäude

Die Wärme-Fernleitung zum Nebengebäude wird über die Vitotrol 350-C witterungsgeführt geregelt.

Heizwasser-Pufferspeicher als Unterverteiler (Satellitenpuffer)

Zur Regelung eines externen Heizwasser-Pufferspeichers (Satellitenpuffer), z. B. im Nebengebäude, in Kombination mit der Vitotrol 350-C und einem Reglermodul

Planungshinweise für den Heizwasser-Pufferspeicher als Unterstation

- Die Regelgruppen der Unterstationen müssen über die Vitotrol 350-C geregelt werden.
- Pro Reglermodul ist nur 1 Heizwasser-Pufferspeicher als Unterstation (Satellitenpuffer) möglich.
- Pro Heizwasser-Pufferspeicher als Unterstation (Satellitenpuffer) sind die Puffertemperatursensoren Pt1000 (3 Stück) (Best.-Nr. ZK01320) erforderlich.
- Die Regelgruppen können miteinander kombiniert werden.
- Die Frostschutzfunktion (Zirkulation) für die Wärme-Fernleitung ist möglich, falls dem Heizwasser-Pufferspeicher eine separate Wärme-Fernleitungsgruppe vorgeschaltet wird.
- Der Anschluss einer Trinkwasserzirkulationspumpe ist möglich, falls der Pumpenausgang des Heizwasser-Pufferspeichers (Satellitenpuffer) nicht benötigt wird.

Hinweis

Falls der Pumpenausgang des Heizwasser-Pufferspeichers (Satellitenpuffer) belegt ist, ist eine separate Regelgruppe (auf dem Reglermodul) erforderlich.

- (C) Anlegetempersensor
- (D) Pumpe
- (E) Mischventil mit Mischer-Motor

Über eine Wärme-Fernleitung wird ein Gebäude mit separater Wärmeverteilung versorgt. Die Fernleitung wird nach Anforderung der Heizkreise vorgeregelt. Die Heizkreise der separaten Wärmeverteilung müssen über die Vitotrol 350-C geregelt werden. Der Anlegetempersensor (C) (Best.-Nr. 7528121) muss mitbestellt werden.

Hinweis

Die Wärme-Fernleitung kann nur eingesetzt werden, falls gleichzeitig die Heizkreise und Speicher-Warmwassererwärmer der Unterverteilung am Reglermodul angeschlossen werden.

Durch die Verwendung eines Reglermoduls, für das Nebengebäude und die benötigten Regler, kann eine Nebengebäudeleitung (Wärme-Fernleitung) realisiert werden.

Über eine Wärmeleitung wird ein externer Heizwasser-Pufferspeicher versorgt. An jeden Heizwasser-Pufferspeicher als Unterstation können verschiedene Regelgruppen (z. B. Heizkreise, Trinkwassererwärmer, Solaranlage usw.) zugeordnet werden. Die verschiedenen Regelgruppen können miteinander kombiniert werden. Der Heizwasser-Pufferspeicher wird nach Anforderung der angeschlossenen Regelgruppen vorgeregelt. Über einstellbare Temperaturwerte können dem Heizwasser-Pufferspeicher weitere Temperaturen vorgegeben werden.

Regelung Ecotronic (Fortsetzung)

Regelmöglichkeiten mit Heizwasser-Pufferspeicher als Unterstation

- Mit vorgeschalteter Wärme-Fernleitungsgruppe und Frostschutzfunktion (Pumpe, Ventil)
- Mit vorgeschalteter Wärme-Fernleitungsgruppe einschl. Plattenwärmetauscher (Systemtrennung) und Frostschutzfunktion
- Heizwasser-Pufferspeicher als Unterstation (Satellitenpuffer) ohne Frostschutzfunktion
- Kombispeicher mit Regelgruppen:
 - Heizkreise
 - Trinkwassererwärmer mit oder ohne Mengenregelung
 - Trinkwasserzirkulationspumpe
 - Solaranlage

Regelungsbeschreibung Heizwasser-Pufferspeicher als Unterstation

Betriebsarten

Über ein Menü in Klartextanzeige im Display können folgende Betriebsarten aktiviert werden.

- Sommerbetrieb
- Winterbetrieb
- Automatikbetrieb

Sommerbetrieb

- Im Sommerbetrieb wird der Satellitenpuffer immer nur bis zum Sensor ② geladen. Im Sommerbetrieb werden nur die letzten beiden Schaltzeiten des Zeitprogramms berücksichtigt.

Zeitprogramm

Über das Zeitprogramm können pro Wochentag bis zu 4 unterschiedliche Schaltzeiten eingestellt werden. Je nach gewählter Betriebsart werden unterschiedliche Schaltzeiten berücksichtigt.

Frostschutz

Falls die Frostschutzfunktion aktiviert wird, schaltet sich die Umwälzpumpe zur Pufferladung ein, sobald die Mittelwert-Temperatur des Heizwasser-Pufferspeichers (Mittelwertbildung der 3 Pufferspeichersensoren) unter einen einstellbaren Temperaturwert sinkt. Bei aktivierter Frostschutzfunktion werden Betriebsart, Zeitprogramm und Differenztemperatur ignoriert.

Winterbetrieb

- Im Winterbetrieb wird der Satellitenpuffer immer bis zum untersten Sensor ③ durchgeladen. Alle Schaltzeiten werden im Winterbetrieb berücksichtigt.


Automatikbetrieb

- Bei aktiviertem Automatikbetrieb schaltet die Regelung automatisch zwischen Sommer- und Winterbetrieb um. Die Umschaltung der Betriebsart erfolgt in Abhängigkeit der Außentemperatur. Der Temperaturwert für die Umschaltung kann verändert werden.

Regelung Ecotronic (Fortsetzung)

Anlagenbeispiele für den Heizwasser-Pufferspeicher als Unterstation (Satellitenpuffer)

Heizwasser-Pufferspeicher mit Regelgruppen

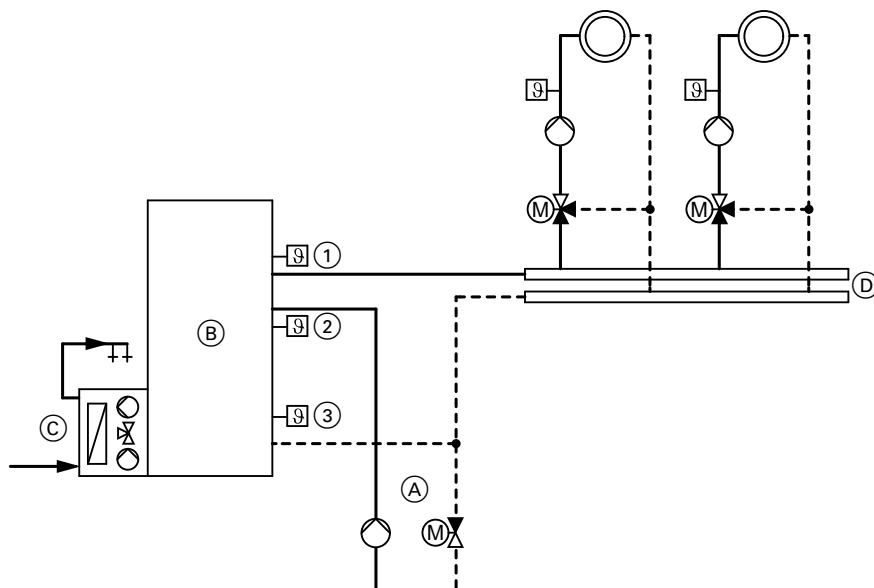

- (A) Wärme-Fernleitung
- (B) Heizwasser-Pufferspeicher als Unterstation (Satellitenpuffer)


- (C) Frischwasser-Modul Speicheranbau
- (D) Verteiler Wärmeverbraucher

Jedem Heizwasser-Pufferspeicher können verschiedene Regelgruppen zugeordnet werden. Aus den Wärmeanforderungen der angeschlossenen Regelgruppen wird eine Systemtemperatur für den Heizwasser-Pufferspeicher generiert.

Mögliche Regelungserweiterungen:

- Heizkreise
- Trinkwassererwärmer mit oder ohne Mengenregelung
- Zirkulationspumpe
- Solaranlage

Heizwasser-Pufferspeicher mit Plattenwärmetauscher zur Systemtrennung

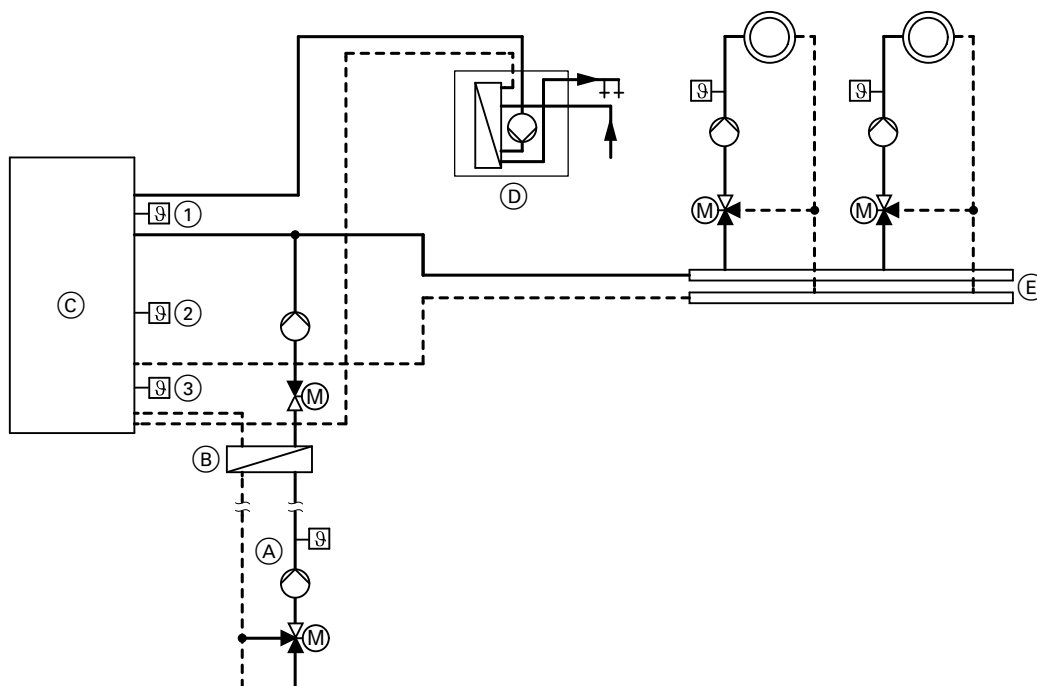

- (A) Wärme-Fernleitung
- (B) Plattenwärmetauscher (Systemtrennung)

- (C) Heizwasser-Pufferspeicher als Unterstation (Satellitenpuffer)



Regelung Ecotronic (Fortsetzung)

- Ⓓ Frischwasser-Modul Wandmontage
- Ⓔ Verteiler Wärmeverbraucher


Der Heizwasser-Pufferspeicher hat einen vorgeschalteten Plattenwärmetauscher. Dieser Wärmetauscher wird über eine Wärme-Fernleitung (Pumpe, Ventil) versorgt. Die Frostschutzfunktion in der Wärme-Fernleitung (Primärkreis) ist möglich.

Die Warmwassertemperatur des Heizwasser-Pufferspeichers (im Sekundärkreis) wird über eine Pumpe und ein Ventil auf die Anforderung der nachgeschalteten Regelgruppen geregelt. Über einen einstellbaren Temperaturwert kann dem Heizwasser-Pufferspeicher (Satellitenpuffer) zusätzlich eine Systemtemperatur vorgegeben werden.

Hinweis

Falls die elektrischen Anschlussleitungen der Wärme-Fernleitung im Hauptgebäude benötigt werden, ist ein zusätzliches Reglermodul erforderlich.

Heizwasser-Pufferspeicher mit Frostschutzfunktion

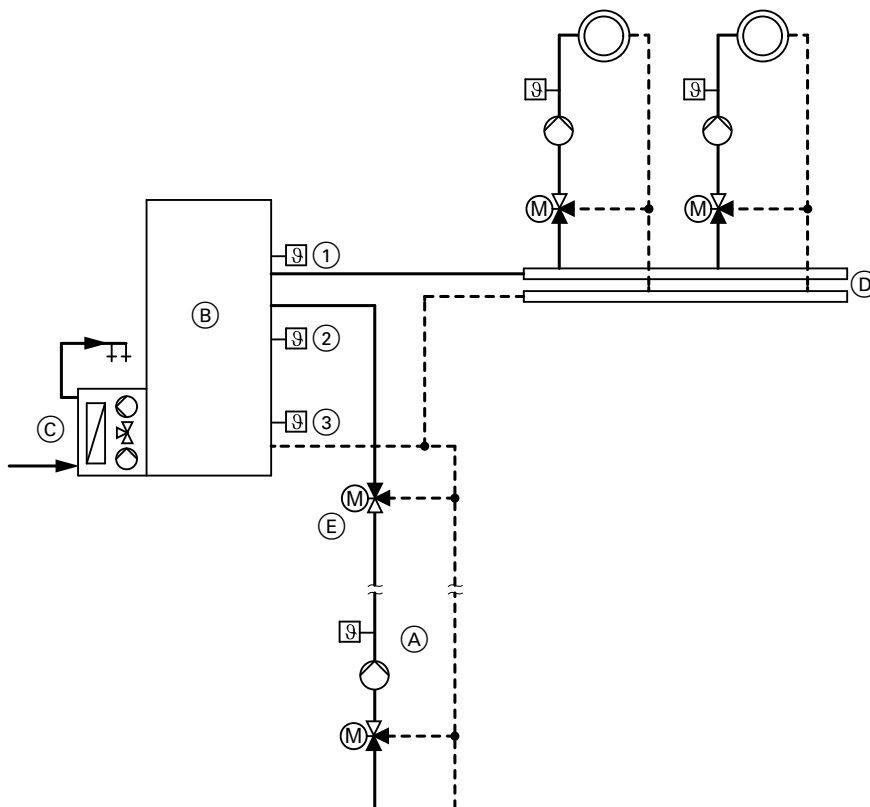

- Ⓐ Wärme-Fernleitung
- Ⓑ Heizwasser-Pufferspeicher als Unterstation (Satellitenpuffer)
- Ⓒ Frischwasser-Modul Speicheranbau
- Ⓓ Verteiler Wärmeverbraucher
- Ⓔ 3-Wege-Ventil Heizwasser-Pufferspeicher (Frostschutzfunktion)

Der Heizwasser-Pufferspeicher (Satellitenpuffer) wird durch eine vorgeschaltete Wärme-Fernleitung (Pumpe, Ventil) versorgt. Die Frostschutzfunktion in der Wärme-Fernleitung ist durch das 3-Wege-Ventil des Heizwasser-Pufferspeichers (Ⓔ) möglich.


Die Warmwassertemperatur des Heizwasser-Pufferspeichers wird über ein Ventil auf eine einstellbare Temperatur oder die nachgeschalteten Regelgruppen geregelt.

Hinweis

Falls die elektrischen Anschlussleitungen der Wärme-Fernleitung im Hauptgebäude benötigt werden, ist ein zusätzliches Reglermodul erforderlich.

Regelung Ecotronic (Fortsetzung)

Multivalenter Heizwasser-Pufferspeicher

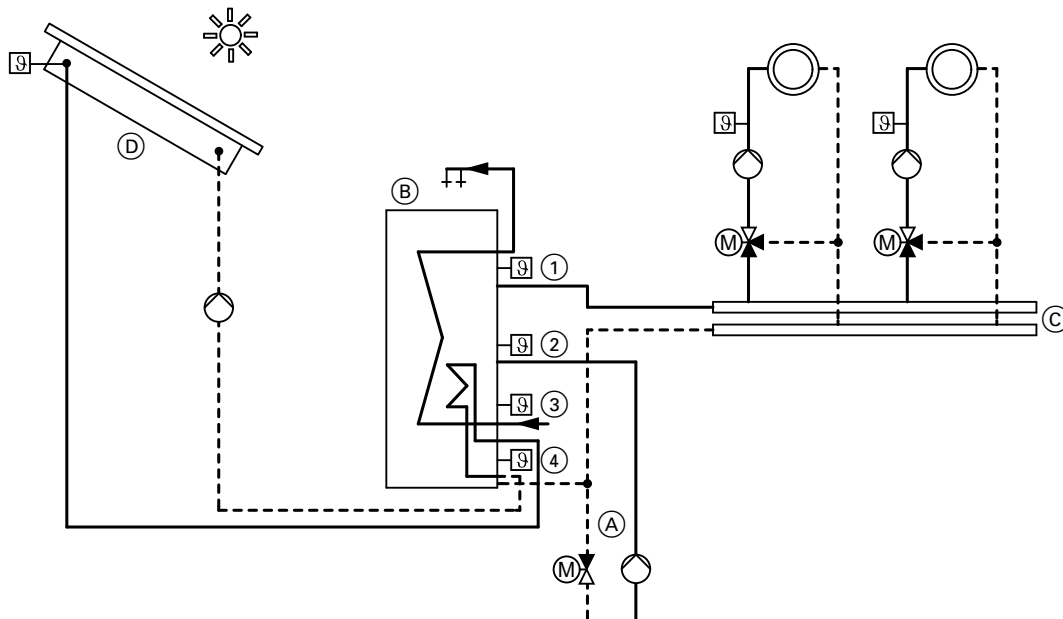


- (A) Wärme-Fernleitung
- (B) Multivalenter Heizwasser-Pufferspeicher als Unterstation (Satellitenpuffer)
- (C) Verteiler Wärmeverbraucher
- (D) Solaranlage

Dieser multivalente Heizwasser-Pufferspeicher wird über 3 Puffertemperatursensoren geregelt. Der Puffertemperatursensor ① (oben) wird für die Trinkwassererwärmung verwendet. Als Systemtemperatur für die nachgeschalteten Regelgruppen wird immer der Puffertemperatursensor ② verwendet.

Hinweis

Der in der abgebildeten Grafik dargestellte Puffertemperatursensor ④ wird für die Differenztemperatur der Solaranlage benötigt.

Heizwasser-Pufferspeicher mit Solarkreis

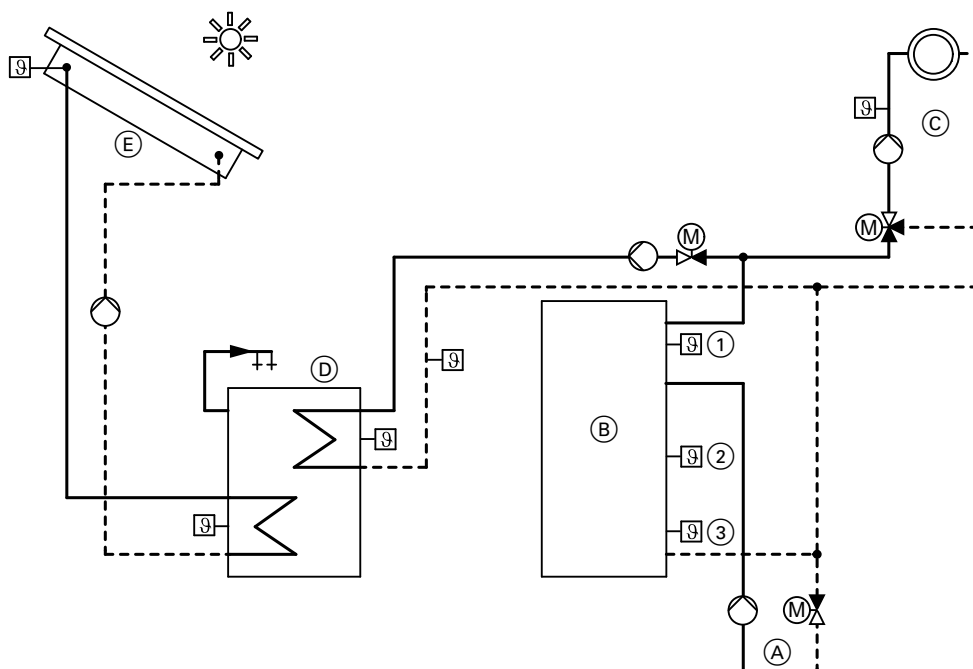

- (A) Wärme-Fernleitung
- (B) Heizwasser-Pufferspeicher als Unterstation (Satellitenpuffer)
- (C) Heizkreis



Regelung Ecotronic (Fortsetzung)

- Ⓓ Bivalenter Speicher-Wassererwärmer
- Ⓔ Solaranlage

Dem Heizwasser-Pufferspeicher (Satellitenpuffer) wird ein bivalenter Speicher-Wassererwärmer nachgeschaltet. Im bivalenten Speicher-Wassererwärmer befindet sich ein zusätzlicher Wärmetauscher zum Anschluss eines Solarkreises.

Hinweis

Der Heizwasser-Pufferspeicher (Satellitenpuffer) wird über eine Pumpe und ein Absperrventil geladen.
Der Heizkreis und der Speicher-Wassererwärmer werden in der Regelung (Vitoltr 350-C) dem Heizwasser-Pufferspeicher (Satellitenpuffer) zugeordnet. Die Solaranlage wird dem bivalenten Speicher-Wassererwärmer zugeordnet.

Raumtemperatursensor

Best.-Nr. 7438537


Separater Raumtemperatursensor als Ergänzung zur Vitoltr 300-A einzusetzen, falls die Vitoltr 300-A nicht im Hauptwohnraum oder nicht an geeigneter Position zur Temperaturerfassung und Einstellung platziert werden kann.

Anbringung im Hauptwohnraum an einer Innenwand, gegenüber von Heizkörpern. Nicht in Regalen, Nischen, in unmittelbarer Nähe von Türen oder von Wärmequellen anbringen, z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Kamin, Fernsehgerät usw.

Der Raumtemperatursensor wird an die Vitoltr 300-A angeschlossen.

Anschluss:

- 2-adrige Leitung mit einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm² Kupfer
- Leitungslänge ab Fernbedienung max. 30 m
- Leitung darf nicht zusammen mit 230/400-V-Leitungen verlegt werden.

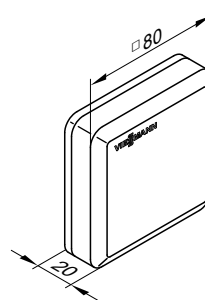

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP 30 gemäß EN 60529 durch Aufbau/ Einbau gewährleisten |
| Sensortyp | Viessmann NTC 10 kΩ bei 25 °C |
| Zulässige Umgebungstemperatur | |
| – Betrieb | 0 bis +40 °C |
| – Lagerung und Transport | -20 bis +65 °C |

Temperatursensor


Tauchtemperatursensor zur Trinkwassererwärmung als Speichertemperatursensor (auf Stecker 17 des Erweiterungssatzes). Der im Lieferumfang des Erweiterungssatzes beigefügte Anlegetemperatursensor wird als Rücklaufemperatursensor (auf Stecker 2 des Erweiterungssatzes) eingesetzt.

Die Tauchhülse ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

Tauchtemperatursensor

Best.-Nr. 7438702

Zur Erfassung einer Temperatur in einer Tauchhülse




Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Leitungslänge | 5,8 m, steckerfertig |
| Schutzart | IP32 gemäß EN 60529 durch Aufbau/ Einbau gewährleisten. |
| Sensortyp | Viessmann NTC 10 kΩ, bei 25 °C |
| Zulässige Umgebungstemperatur | |
| – Betrieb | 0 bis +90 °C |
| – Lagerung und Transport | -20 bis +70 °C |

Tauchhülse aus Edelstahl

Best.-Nr. 7819693

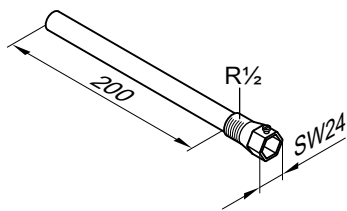


- Zu bauseitigen Speicher-Wassereerwärmern.
- Bei Viessmann Speicher-Wassereerwärmern im Lieferumfang enthalten.

Hilfsschütz

Best.-Nr. 7814681

- Schaltschütz im Kleingehäuse
- Mit 4 Öffnern und 4 Schließern
- Mit Reihenklemmen für Schutzleiter

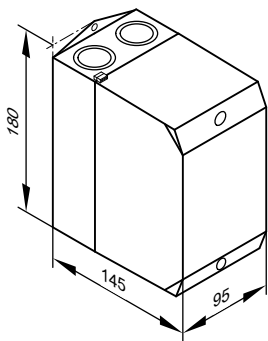


Technische Daten

| | |
|------------------------|---------------------|
| Spulenspannung | 230 V/50 Hz |
| Nennstrom (I_{th}) | AC1 16 A AC3 9 A |

KM-BUS-Verteiler

Best.-Nr. 7415028

Zum Anschluss von 2 bis 9 Geräten am KM-BUS der Regelung

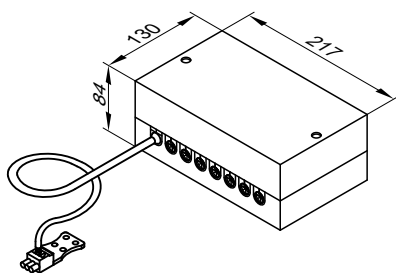

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--|
| Leitungslänge | 3,0 m, steckerfertig |
| Schutzart | IP 32 gemäß EN 60529 durch Aufbau/ Einbau gewährleisten |
| Zulässige Umgebungstemperatur | |
| – Betrieb | 0 bis +40 °C |
| – Lagerung und Transport | -20 bis +65 °C |

Set Temperatursensoren für Solarkreis

Best.-Nr. ZK01271

Bestandteile:

- Kollektortemperatursensor
- Speichertemperatursensor

Kollektortemperatursensor

Tauchtemperatursensor als Kollektortemperatursensor mit Anschlussleitung zum Einbau in den Sonnenkollektor

Leitungslänge
Schutzart

5 m, steckerfertig
IP 32 gemäß EN 60529,
durch Aufbau/Einbau zu
gewährleisten

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Sensortyp | Viessmann Pt1000 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | |
| – Bei Betrieb | -20 bis +180 °C |
| – Bei Lagerung und Transport | -20 bis +70 °C |

Bauseitige Verlängerung der Anschlussleitung:


- 2-adrige Leitung, Leitungslänge max. 60 m bei einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm² Kupfer
- Leitung darf nicht zusammen mit 230/400-V-Leitungen verlegt werden.

Speichertemperatursensor

Tauchtemperatursensor als Speichertemperatursensor mit Anschlussleitung

Regelung Ecotronic (Fortsetzung)

Bei Anlagen mit Viessmann Speicher-Wassererwärmern wird der Speichertemperatursensor in die Tauchhülse des Einschraubwinkels im Heizwasserrücklauf eingebaut.



| | |
|-------------------------------|--|
| Leitungslänge | 5 m, steckerfertig |
| Schutzart | IP 32 gemäß EN 60529, durch Aufbau/Einbau zu gewährleisten |
| Sensortyp | Viessmann Pt1000 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | |
| – Bei Betrieb | 0 bis +90 °C |
| – Bei Lagerung und Transport | -20 bis +70 °C |

Bauseitige Verlängerung der Anschlussleitung:

- 2-adrige Leitung, Leitungslänge max. 60 m bei einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm² Kupfer
- Leitung darf nicht zusammen mit 230/400-V-Leitungen verlegt werden.

Sicherheitstemperaturbegrenzer

Best.-Nr. Z001889

- Zum Einbau in den Speicher-Wassererwärmer. Mit einem thermostatischen System.
- Erforderlich, falls pro m² Absorberfläche weniger als 40 l Speichervolumen zur Verfügung stehen. Damit werden Temperaturen über 95 °C im Speicher-Wassererwärmer sicher vermieden.
- Mit Tauchhülse aus Edelstahl G ½, 200 mm lang

Vitoconnect, Typ OPTO2

Best.-Nr. ZK03836

- Internet-Schnittstelle zum Fernbedienen einer Heizungsanlage mit 1 Wärmerezeuger über WLAN mit DSL-Router
- Kompaktgerät zur Wandmontage
- Für Anlagenbedienung mit **ViCare App** und/oder **ViGuide**

Funktionen bei Bedienung mit ViCare App

- Abfragen der Temperaturen der angeschlossenen Heizkreise
- Intuitives Einstellen von Wunschtemperaturen und Zeitprogrammen für Raumbeheizung und Warmwasserbereitung
- Meldung von Fehlern an der Heizungsanlage per Push-Benachrichtigungen

Die ViCare App unterstützt Endgeräte mit folgenden Betriebssystemen:

- Apple iOS
- Google Android

Hinweis

- *Kompatible Versionen: Siehe App Store oder Google Play.*
- *Weitere Informationen: Siehe www.vicare.info*

Funktionen bei Bedienung mit ViGuide

- Monitoring von Heizungsanlagen nach Servicefreigabe durch Anlagenbetreiber
- Zugriff auf Betriebsprogramme, Sollwerte und Zeitprogramme
- Abfragen von Anlageninformationen aller angeschalteten Heizungsanlagen
- Anzeigen und Weiterleiten von Störungsmeldungen im Klartext

Hinweis

Weitere Informationen: Siehe www.viguide.info

Bauseitige Voraussetzungen

- Kompatible Heizungsanlagen mit Vitoconnect, Typ OPTO2

Hinweis

Unterstützte Regelungen: Siehe www.viessmann.de/vitoconnect

- Vor Inbetriebnahme sind die Systemvoraussetzungen für die Kommunikation über lokale IP-Netzwerke/WLAN zu prüfen.
- Port 443 (HTTPS) und Port 123 (NTP) müssen geöffnet sein.

- Die MAC-Adresse ist auf dem Aufkleber des Geräts abgedruckt.
- Internetanschluss mit Datenflatrate (**zeit- und volumenunabhängiger** Pauschaltarif)

Montageort

- Montageart: Wandmontage
- Montage nur innerhalb geschlossener Gebäude
- Der Montageort muss trocken und frostfrei sein.
- Abstand zum Wärmerezeuger min. 0,3 m und max. 2,5 m
- Schuko-Steckdose 230 V/50 Hz max. 1,5 m neben Montageort
- Internetzugang mit ausreichendem WLAN-Signal


Hinweis

Das WLAN-Signal kann durch handelsübliche WLAN-Repeater verstärkt werden.

Lieferumfang

- Internet-Schnittstelle zur Wandmontage
- Netzanschlussleitung mit Steckernetzteil (1,5 m lang)
- Verbindungsleitung mit Optolink/USB (WLAN-Modul/Kesselkreisregelung, 3 m lang)

Technische Angaben

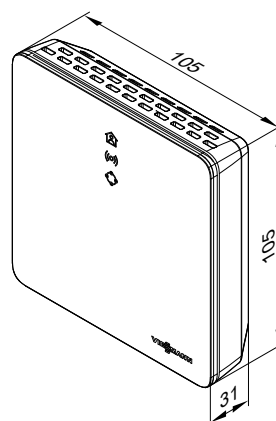

Regelung Ecotronic (Fortsetzung)

Technische Daten Vitoconnect

| | |
|-------------------------------|---|
| Nennspannung | 12 V $\overline{=}$ |
| WLAN-Frequenz | 2,4 GHz |
| WLAN-Verschlüsselung | Unverschlüsselt oder WPA2 |
| Frequenzband | 2400,0 bis 2483,5 MHz |
| Max. Sendeleistung | 0,1 W (e.i.r.p.) |
| Internetprotokoll | IPv4 |
| IP-Zuweisung | DHCP |
| Nennstrom | 0,5 A |
| Leistungsaufnahme | 5,5 W |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP20D gemäß EN 60529 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | |
| – Betrieb | +5 bis +40 °C Verwendung in Wohn- und Heizräumen (normale Umgebungsbedingungen) |
| – Lagerung und Transport | –20 bis +60 °C |

Technische Daten Steckernetzteil

| | |
|-------------------------------|---|
| Nennspannung | 100 bis 240 V~ |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangsspannung | 12 V $\overline{=}$ |
| Ausgangsstrom | 1 A |
| Schutzklasse | II |
| Zulässige Umgebungstemperatur | |
| – Betrieb | +5 bis +40 °C Verwendung in Wohn- und Heizräumen (normale Umgebungsbedingungen) |
| – Lagerung und Transport | –20 bis +60 °C |

Hinweis

Weitere Informationen zur Kommunikationstechnik: Siehe Planungsunterlage „Daten-Kommunikation“

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher

4.1 Übersicht der verwendbaren Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher

| Gerät | Verwendung | |
|--|--|----------|
| Speicher-Wassererwärmer | | |
| Vitocell 100-V, Typ CVA, CVAA, CVAB, CVAB-A | Zur Trinkwassererwärmung in Verbindung mit Heizkesseln, Fernheizungen, wahlweise mit Elektrobeheizung bei 300 und 500 l Inhalt | Seite 30 |
| Vitocell 300-V, Typ EVIB-A+, EVIA-A, EVIB-A | Zur Trinkwassererwärmung in Verbindung mit Heizkesseln, Fernheizungen und Niedertemperatur-Heizsystemen, wahlweise mit Elektrobeheizung, innenbeheizt | Seite 35 |
| Vitocell 100-B, Typ CVB, CVBB, CVBC | Zur Trinkwassererwärmung in Verbindung mit Heizkesseln und Sonnenkollektoren für bivalenten Betrieb | Seite 40 |
| Vitocell 100-U, Typ CVUD, CVUD-A | Zur Trinkwassererwärmung in Verbindung mit Heizkesseln und Sonnenkollektoren für bivalenten Betrieb | Seite 47 |
| Vitocell 300-B, Typ EVBA-A, EVBB-A | Zur Trinkwassererwärmung in Verbindung mit Heizkesseln und Niedertemperatur-Heizsystemen für bivalenten Betrieb | Seite 51 |
| Heizwasser-Pufferspeicher | | |
| Vitocell 100-E, Typ SVPB | Zur Heizwasserspeicherung in Verbindung mit Sonnenkollektoren, Wärmepumpen, Festbrennstoffkesseln und Wärmerückgewinnung | Seite 55 |
| Vitocell 140-E, Typ SEIA, SEIC | Zur Heizungsunterstützung in Verbindung mit Sonnenkollektoren, Wärmepumpen, Öl-/Gas-Heizkesseln, Festbrennstoffkesseln und/oder Elektrobeheizung mit Elektro-Heizeinsatz | Seite 58 |
| Vitocell 160-E, Typ SESB | Zur Heizungsunterstützung in Verbindung mit Sonnenkollektoren, Wärmepumpen, Öl-/Gas-Heizkesseln, Festbrennstoffkesseln und/oder Elektrobeheizung mit Elektro-Heizeinsatz. Mit Schichtladeeinrichtung für die Solarwärme | Seite 58 |
| Heizwasser-Pufferspeicher mit integrierter Trinkwassererwärmung | | |
| Vitocell 320-M, Typ SVHA | Zur Heizwasserspeicherung und Trinkwassererwärmung in Verbindung mit Mikro-KWK und Festbrennstoffkesseln | Seite 63 |
| Vitocell 340-M, Typ SVKC | Zur Heizwasserspeicherung und Trinkwassererwärmung in Verbindung mit Sonnenkollektoren, Wärmepumpen und Festbrennstoffkesseln | Seite 68 |
| Vitocell 360-M, Typ SVSB | Zur Heizwasserspeicherung und Trinkwassererwärmung in Verbindung mit Sonnenkollektoren, Wärmepumpen und Festbrennstoffkesseln | Seite 68 |

Weitere Heizwasser-Pufferspeicher: Siehe Viessmann Vitoset Preisliste

4.2 Technische Angaben Vitocell 100-B, Typ CVA, CVAA, CVAB, CVAB-A
Hinweis zur Dauerleistung

Bei der Planung mit der angegebenen oder ermittelten Dauerleistung die entsprechende Umwälzpumpe einplanen. Nur falls die Nenn-Wärmeleistung des Wärmeerzeugers \geq der Dauerleistung ist, wird die angegebene Dauerleistung erreicht.

Dimensionierung von Einbringungsöffnungen

Die tatsächlichen Abmessungen des Speicher-Wassererwärmers können aufgrund von Fertigungstoleranzen geringfügig abweichen.

Technische Daten



| Typ | | CVAA/CVAB-A | | CVAB | CVA | CVAA | |
|---|-------------------|---------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Speicherinhalt (AT: Tatsächlicher Wasserinhalt) | l | 160 | 200 | 300 | 500 | 750 | 950 |
| Heizwasserinhalt | l | 5,5 | 5,5 | 10,0 | 12,5 | 29,7 | 33,1 |
| Bruttovolumen | l | 165,5 | 205,5 | 310,0 | 512,5 | 779,7 | 983,1 |
| DIN-Registernummer | | 9W241-13 MC/E | | | | | |
| Dauerleistung bei unten aufgeführtem Heizwasser-Volumenstrom | | | | | | | |
| – Bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C und folgenden Heizwasser-Vorlauftemperaturen | | | | | | | |
| 90 °C | kW | 40 | 40 | 53 | 70 | 109 | 116 |
| | l/h | 982 | 982 | 1302 | 1720 | 2670 | 2861 |
| 80 °C | kW | 32 | 32 | 44 | 58 | 91 | 98 |
| | l/h | 786 | 786 | 1081 | 1425 | 2236 | 2398 |
| 70 °C | kW | 25 | 25 | 33 | 45 | 73 | 78 |
| | l/h | 614 | 614 | 811 | 1106 | 1794 | 1926 |
| 60 °C | kW | 17 | 17 | 23 | 32 | 54 | 58 |
| | l/h | 417 | 417 | 565 | 786 | 1332 | 1433 |
| 50 °C | kW | 9 | 9 | 18 | 24 | 33 | 35 |
| | l/h | 221 | 221 | 442 | 589 | 805 | 869 |
| – Bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 60 °C und folgenden Heizwasser-Vorlauftemperaturen | | | | | | | |
| 90 °C | kW | 36 | 36 | 45 | 53 | 94 | 101 |
| | l/h | 619 | 619 | 774 | 911 | 1613 | 1732 |
| 80 °C | kW | 28 | 28 | 34 | 44 | 75 | 80 |
| | l/h | 482 | 482 | 584 | 756 | 1284 | 1381 |
| 70 °C | kW | 19 | 19 | 23 | 33 | 54 | 58 |
| | l/h | 327 | 327 | 395 | 567 | 923 | 995 |
| Heizwasser-Volumenstrom für die angegebenen Dauerleistungen | m ³ /h | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24 h | 1,21/0,96 | 1,38/1,00 | 1,56 | 1,95 | 2,28 | 2,48 |
| Zulässige Temperaturen | | | | | | | |
| – Heizwasserseitig | °C | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| – Trinkwasserseitig | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Zulässiger Betriebsdruck | | | | | | | |
| – Heizwasserseitig | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | MPa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| – Trinkwasserseitig | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | MPa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Abmessungen | | | | | | | |
| Länge a (∅) | | | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | 582/634 | 582/634 | 668 | 859 | 1062 | 1062 |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | — | — | — | 650 | 790 | 790 |
| Breite b | | | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | 607/637 | 607/637 | 706 | 923 | 1110 | 1110 |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | — | — | — | 837 | 1005 | 1005 |
| Höhe c | | | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | 1129 | 1349 | 1687 | 1948 | 1897 | 2197 |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | — | — | — | 1844 | 1817 | 2123 |
| Kippmaß | | | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | 1250/1275 | 1450/1470 | 1790 | — | — | — |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | — | — | — | 1860 | 1980 | 2286 |
| Gesamtgewicht mit Wärmedämmung | kg | 62/65 | 70/73 | 115 | 181 | 301 | 363 |
| Heizfläche | m ² | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 3,5 | 3,9 |

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

| Typ | | CVAA/CVAB-A | | CVAB | CVA | CVAA | |
|---|---|-------------|-------|------|-----|------|-----|
| Speicherinhalt | I | 160 | 200 | 300 | 500 | 750 | 950 |
| (AT: Tatsächlicher Wasserinhalt) | | | | | | | |
| Anschlüsse (Außengewinde) | | | | | | | |
| Heizwasservorlauf und -rücklauf | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1¼ | 1¼ |
| Kaltwasser, Warmwasser | R | ¾ | ¾ | 1 | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
| Zirkulation | R | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1¼ | 1¼ |
| Energieeffizienzklasse | | B / A | B / A | B | B | — | — |
| Farbe | | | | | | | |
| – Vitosilber | | X | | X | X | X | |
| – Vitopearlwhite | | X | | X | X | — | |
| – Vitographite | | Typ CVAA | | — | — | — | — |

Abmessungen Typ CVAA, CVBA-A, 160 und 200 l Inhalt

Abmessungen Typ CVAB, 300 l Inhalt

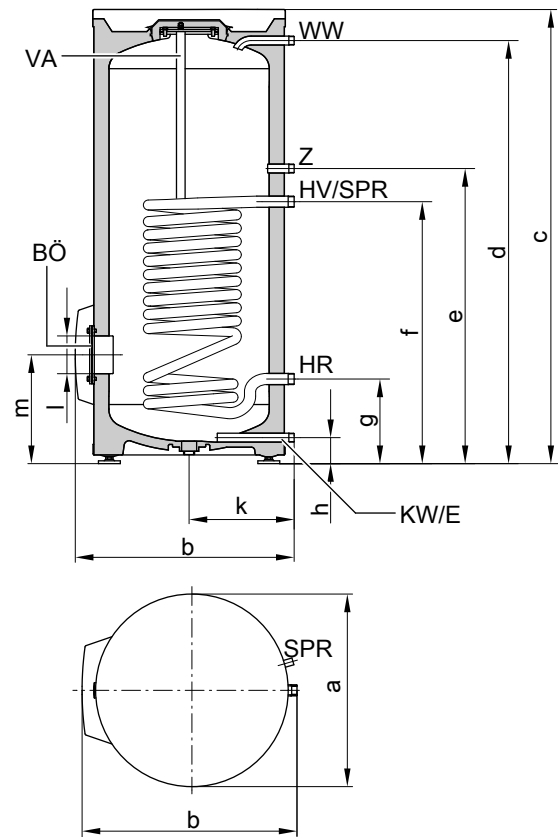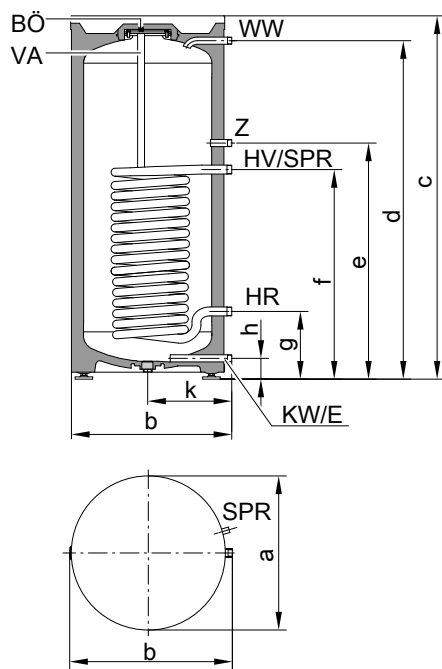

- BÖ Besichtigungs- und Reinigungsöffnung
- E Entleerung
- HR Heizwasserrücklauf
- HV Heizwasservorlauf
- KW Kaltwasser
- SPR Tauchhülse für Speichertemperatursensor und Temperaturregler (Innendurchmesser 16 mm)
- VA Magnesium-Schutzanode
- WW Warmwasser
- Z Zirkulation

- BÖ Besichtigungs- und Reinigungsöffnung auch zum Einbau für Elektro-Heizeinsatz-EHE oder Ladelanze
- E Entleerung
- HR Heizwasserrücklauf
- HV Heizwasservorlauf
- KW Kaltwasser
- SPR Tauchhülse für Speichertemperatursensor und Temperaturregler (Innendurchmesser 16 mm)
- VA Magnesium-Schutzanode
- WW Warmwasser
- Z Zirkulation

Maße

| Typ | | | CVAA | | CVAB-A | |
|----------------|---|----|------|------|--------|------|
| Speicherinhalt | I | | 160 | 200 | 160 | 200 |
| Länge (∅) | a | mm | 582 | 582 | 634 | 634 |
| Breite | b | mm | 607 | 607 | 637 | 637 |
| Höhe | c | mm | 1128 | 1348 | 1129 | 1349 |
| | d | mm | 1055 | 1275 | 1055 | 1275 |
| | e | mm | 889 | 889 | 889 | 889 |
| | f | mm | 639 | 639 | 639 | 639 |
| | g | mm | 254 | 254 | 254 | 254 |
| | h | mm | 77 | 77 | 77 | 77 |
| | k | mm | 317 | 317 | 347 | 347 |


5609828

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

Maße Typ CVAB

| Speicherinhalt | l | | 300 |
|----------------|---|----|-------|
| Länge (∅) | a | mm | 668 |
| Breite | b | mm | 706 |
| Höhe | c | mm | 1687 |
| | d | mm | 1607 |
| | e | mm | 1122 |
| | f | mm | 882 |
| | g | mm | 267 |
| | h | mm | 83 |
| | k | mm | 362 |
| | l | mm | ∅ 100 |
| | m | mm | 340 |

Abmessungen Typ CVA, 500 l Inhalt

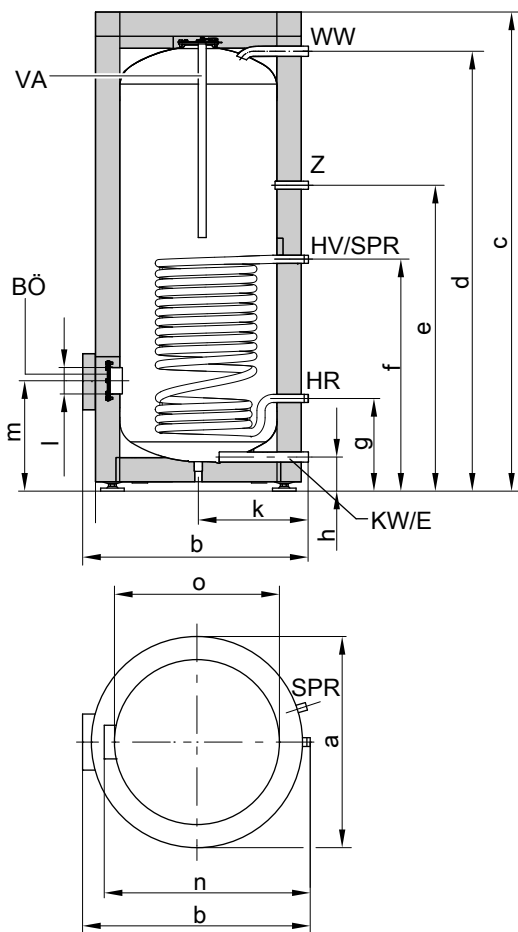


- BÖ Besichtigungs- und Reinigungsöffnung auch zum Einbau für Elektro-Heizeinsatz-EHE oder Ladelanze
- E Entleerung
- HR Heizwasserrücklauf
- HV Heizwasservorlauf
- KW Kaltwasser
- SPR Tauchhülse für Speichertemperatursensor und Temperaturregler (Innendurchmesser 16 mm)
- VA Magnesium-Schutzanode
- WW Warmwasser
- Z Zirkulation

Maße Typ CVA

| Speicherinhalt | l | | 500 |
|-------------------|---|----|-------|
| Länge (∅) | a | mm | 859 |
| Breite | b | mm | 923 |
| Höhe | c | mm | 1948 |
| | d | mm | 1784 |
| | e | mm | 1230 |
| | f | mm | 924 |
| | g | mm | 349 |
| | h | mm | 107 |
| | k | mm | 455 |
| | l | mm | ∅ 100 |
| | m | mm | 422 |
| Ohne Wärmedämmung | n | mm | 837 |
| Ohne Wärmedämmung | o | mm | ∅ 650 |

Abmessungen Typ CVAA, 750 und 950 l Inhalt

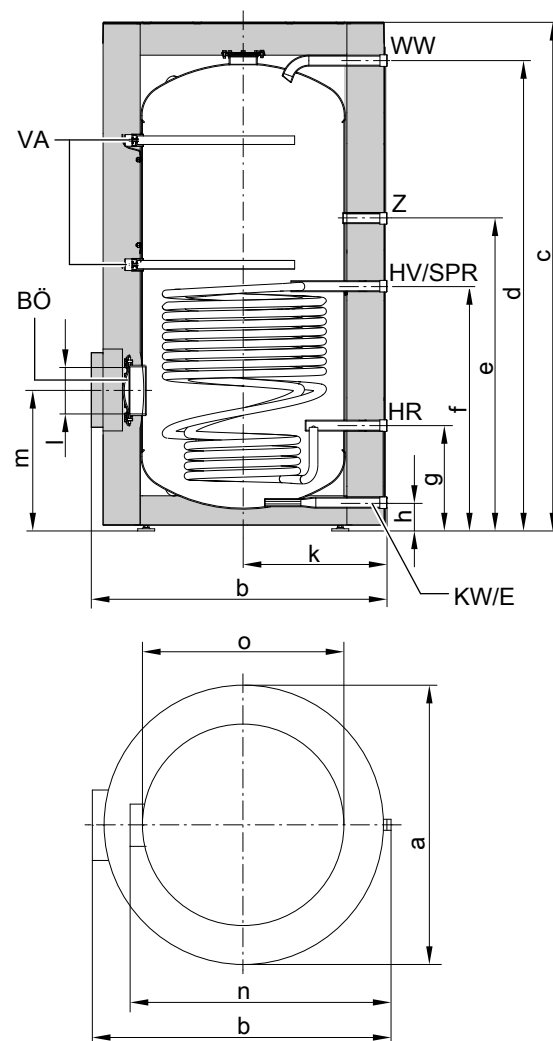

- BÖ Besichtigungs- und Reinigungsöffnung auch zum Einbau für Elektro-Heizeinsatz-EHE oder Ladelanze
- E Entleerung
- HR Heizwasserrücklauf
- HV Heizwasservorlauf
- KW Kaltwasser
- SPR Klemmsystem zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel. Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren
- VA Magnesium-Schutzanode



Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

WW Warmwasser
Z Zirkulation

Maße Typ CVAA

| Speicherinhalt | I | 750 | 950 |
|-------------------|------|-------|-------|
| Länge (∅) | a mm | 1062 | 1062 |
| Breite | b mm | 1110 | 1110 |
| Höhe | c mm | 1897 | 2197 |
| | d mm | 1788 | 2094 |
| | e mm | 1179 | 1283 |
| | f mm | 916 | 989 |
| | g mm | 377 | 369 |
| | h mm | 79 | 79 |
| | k mm | 555 | 555 |
| | l mm | ∅ 180 | ∅ 180 |
| | m mm | 513 | 502 |
| Ohne Wärmedämmung | n mm | 1005 | 1005 |
| Ohne Wärmedämmung | o mm | ∅ 790 | ∅ 790 |

Leistungskennzahl N_L nach DIN 4708

| Speicherinhalt | I | 160 | 200 | 300 | 500 | 750 | 950 |
|---|---|-----|-----|-----|------|------|------|
| Leistungskennzahl N_L bei Heizwasser- | | | | | | | |
| Vorlauftemperatur | | | | | | | |
| 90 °C | | 2,5 | 4,0 | 9,7 | 21,0 | 38,0 | 44,0 |
| 80 °C | | 2,4 | 3,7 | 9,3 | 19,0 | 32,0 | 42,0 |
| 70 °C | | 2,2 | 3,5 | 8,7 | 16,5 | 25,0 | 39,0 |

- Die Leistungskennzahl N_L ändert sich mit der Speicherbevorratungstemperatur T_{sp}
- Speicherbevorratungstemperatur $T_{sp} = \text{Kaltwasser-Einlauftemperatur} + 50 \text{ K}^{+5 \text{ K/-0 K}}$

Richtwerte zur Leistungskennzahl N_L

- $T_{sp} = 60 \text{ °C} \rightarrow 1,0 \times N_L$
- $T_{sp} = 55 \text{ °C} \rightarrow 0,75 \times N_L$
- $T_{sp} = 50 \text{ °C} \rightarrow 0,55 \times N_L$
- $T_{sp} = 45 \text{ °C} \rightarrow 0,3 \times N_L$

Kurzzeitleistung während 10 min, bezogen auf die Leistungskennzahl N_L

| Speicherinhalt | I | 160 | 200 | 300 | 500 | 750 | 950 |
|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kurzzeitleistung bei Trinkwassererwär- | | | | | | | |
| mung von 10 auf 45 °C | | | | | | | |
| Heizwasser-Vorlauftemperatur | | | | | | | |
| 90 °C | l/10 min | 210 | 262 | 407 | 618 | 850 | 937 |
| 80 °C | l/10 min | 207 | 252 | 399 | 583 | 770 | 915 |
| 70 °C | l/10 min | 199 | 246 | 385 | 540 | 665 | 875 |

Max. Zapfmenge während 10 min, bezogen auf die Leistungskennzahl N_L

| Speicherinhalt | I | 160 | 200 | 300 | 500 | 750 | 950 |
|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Max. Zapfmenge bei Trinkwassererwär- | | | | | | | |
| mung von 10 auf 45 °C, mit Nachheizung | | | | | | | |
| Heizwasser-Vorlauftemperatur | | | | | | | |
| 90 °C | l/min | 21 | 26 | 41 | 62 | 85 | 94 |
| 80 °C | l/min | 21 | 25 | 40 | 58 | 77 | 92 |
| 70 °C | l/min | 20 | 25 | 39 | 54 | 67 | 88 |

Zapfbare Wassermenge

| Speicherinhalt | I | 160 | 200 | 300 | 500 | 750 | 950 |
|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zapfrate bei Speichervolumen auf 60 °C | l/min | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| aufgeheizt | | | | | | | |
| Zapfbare Wassermenge ohne Nachhei- | l | 120 | 145 | 240 | 420 | 615 | 800 |
| zung | | | | | | | |
| Wasser mit $t = 60 \text{ °C}$ (konstant) | | | | | | | |


Aufheizzeit

Falls die max. Dauerleistung des Speicher-Wassererwärmers bei der jeweiligen Heizwasser-Vorlauftemperatur und der Trinkwassererwärmung von 10 auf 60 °C zur Verfügung steht, werden die aufgeführten Aufheizzeiten erreicht.

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)


| Speicherinhalt | l | 160 | 200 | 300 | 500 | 750 | 950 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Aufheizzeit | | | | | | | |
| Heizwasser-Vorlauftemperatur | | | | | | | |
| 90 °C | min | 19 | 19 | 23 | 28 | 23 | 35 |
| 80 °C | min | 24 | 24 | 31 | 36 | 31 | 45 |
| 70 °C | min | 34 | 37 | 45 | 50 | 45 | 70 |

Trinkwasserseitige Durchflusswiderstände

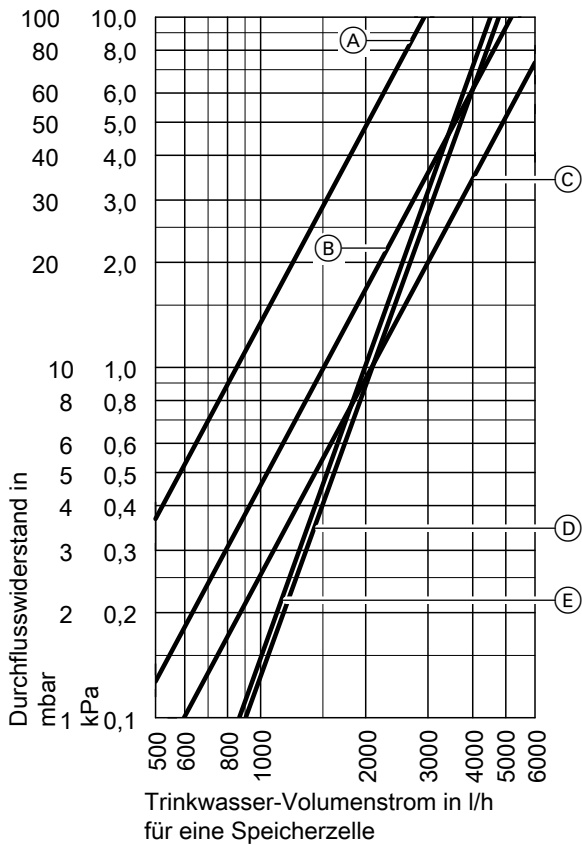

- (A) Speicherinhalt 160 und 200 l
- (B) Speicherinhalt 300 l
- (C) Speicherinhalt 500 l
- (D) Speicherinhalt 750 l
- (E) Speicherinhalt 950 l

Heizwasserseitige Durchflusswiderstände

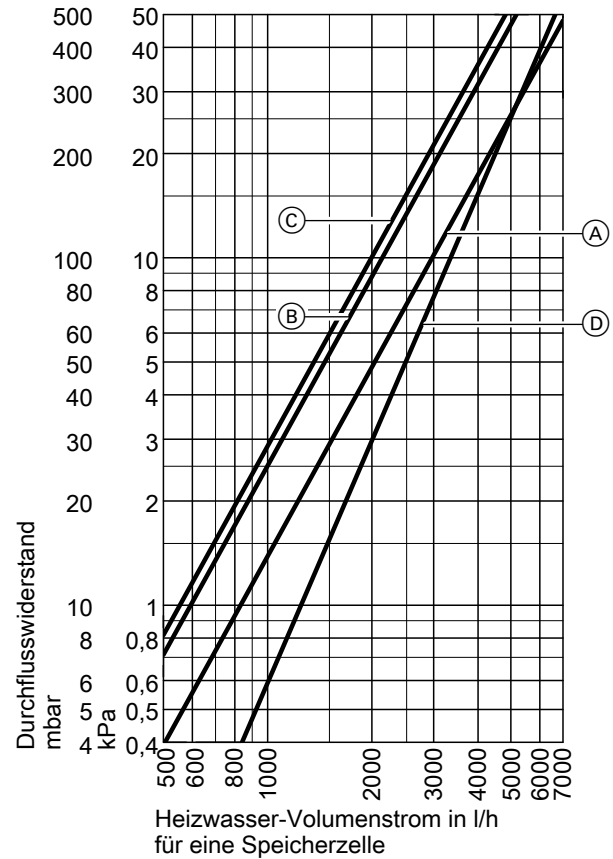

- (A) Speicherinhalt 160 und 200 l
- (B) Speicherinhalt 300 l
- (C) Speicherinhalt 500 l
- (D) Speicherinhalt 750 l und 950 l

4.3 Technische Angaben Vitocell 300-V, Typ EVIB-A+, EVIA-A, EVIB-A

Hinweis zur Dauerleistung

Bei der Planung mit der angegebenen oder ermittelten Dauerleistung die entsprechende Umwälzpumpe einplanen. Nur falls die Nenn-Wärmeleistung des Wärmeerzeugers \geq der Dauerleistung ist, wird die angegebene Dauerleistung erreicht.

Dimensionierung von Einbringungsöffnungen

Die tatsächlichen Abmessungen des Speicher-Wassererwärmers können aufgrund von Fertigungstoleranzen geringfügig abweichen.

Technische Daten

| Typ | EVIB-A+ | | EVIB-A | | | EVIA-A |
|--|-------------------|-------|--------|-------|-------|--------|
| | 160 | 200 | 160 | 200 | 300 | |
| Speicherinhalt (AT: Tatsächlicher Wasserinhalt) | I | | | | | |
| Heizwasserinhalt | 7,4 | | 7,4 | | 11,0 | 12,9 |
| Bruttovolumen | 167,4 | 207,4 | 167,4 | 207,4 | 311,0 | 512,9 |
| DIN-Registernummer | 9W71-10MC/E | | | | | |
| Dauerleistung bei unten aufgeführtem Heizwasser-Volumenstrom – Bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C und folgenden Heizwasser-Vorlauftemperaturen | | | | | | |
| 90 °C kW | 46 | | 46 | | 61 | 69 |
| l/h | 1127 | | 1127 | | 1501 | 1688 |
| 80 °C kW | 38 | | 38 | | 51 | 58 |
| l/h | 939 | | 939 | | 1252 | 1414 |
| 70 °C kW | 30 | | 30 | | 41 | 46 |
| l/h | 747 | | 747 | | 998 | 1128 |
| 60 °C kW | 22 | | 22 | | 30 | 34 |
| l/h | 547 | | 547 | | 733 | 830 |
| 50 °C kW | 13 | | 13 | | 18 | 20 |
| l/h | 322 | | 322 | | 434 | 491 |
| – Bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 60 °C und folgenden Heizwasser-Vorlauftemperaturen | | | | | | |
| 90 °C kW | 39 | | 39 | | 52 | 59 |
| l/h | 668 | | 668 | | 894 | 1011 |
| 80 °C kW | 31 | | 31 | | 41 | 46 |
| l/h | 527 | | 527 | | 706 | 799 |
| 70 °C kW | 22 | | 22 | | 29 | 33 |
| l/h | 372 | | 372 | | 501 | 568 |
| Heizwasser-Volumenstrom für die angegebenen Dauerleistungen | m ³ /h | | | | | |
| | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 |
| Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24 h | | | | | |
| | 0,71 | 0,75 | 0,98 | 1,04 | 1,18 | 1,37 |
| Zulässige Temperaturen | | | | | | |
| – Heizwasserseitig | °C | | | | | |
| | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| – Trinkwasserseitig | °C | | | | | |
| | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Zulässiger Betriebsdruck | | | | | | |
| – Heizwasserseitig | bar | | | | | |
| | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | MPa | | | | | |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| – Trinkwasserseitig | bar | | | | | |
| | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | MPa | | | | | |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Abmessungen | | | | | | |
| Länge a (Ø) | | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | | | | | |
| | 634 | 634 | 634 | 634 | 668 | 1022 |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | | | | | |
| | — | — | — | — | — | 715 |
| Breite b | | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | | | | | |
| | 661 | 661 | 661 | 661 | 706 | 1084 |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | | | | | |
| | — | — | — | — | — | 954 |
| Höhe c | | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | | | | | |
| | 1190 | 1410 | 1190 | 1410 | 1740 | 1852 |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | | | | | |
| | — | — | — | — | — | 1667 |
| Kippmaß | | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | | | | | |
| | 1323 | 1520 | 1323 | 1520 | 1840 | — |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | | | | | |
| | — | — | — | — | — | 1690 |
| Gesamtgewicht mit Wärmedämmung | kg | | | | | |
| | 57 | 65 | 57 | 65 | 92 | 110 |
| Heizfläche | m ² | | | | | |
| | 1,0 | | 1,0 | | 1,5 | 1,7 |
| Anschlüsse (Außengewinde) | | | | | | |
| Heizwasservorlauf und -rücklauf | R | | | | | |
| | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Kaltwasser, Warmwasser | R | | | | | |
| | ¾ | | ¾ | | 1 | 1¼ |
| Zirkulation | R | | | | | |
| | ¾ | | ¾ | | 1 | 1 |



5609828

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

| Typ | EVIB-A+ | | EVIB-A | | | EVIA-A | |
|--|---------|-----|--------|-----|-----|--------|-----|
| Speicherinhalt (AT: Tatsächlicher Wasserinhalt) | I | 160 | 200 | 160 | 200 | 300 | 500 |
| Energieeffizienzklasse | | A+ | | A | | | A |
| Farbe Vitocell 300-V | | | | | | | |
| - Vitosilber | | X | X | X | X | X | X |
| - Vitopearlwhite | | — | — | — | — | — | X |
| - Vitographite | | — | — | X | X | — | — |
| Farbe Vitocell 300-W | | | | | | | |
| - Vitopearlwhite | | X | X | X | X | X | — |

Abmessungen Typ EVIB-A, EVIB-A+, 160 und 200 l Inhalt

Abmessungen Typ EVIB-A, 300 l Inhalt

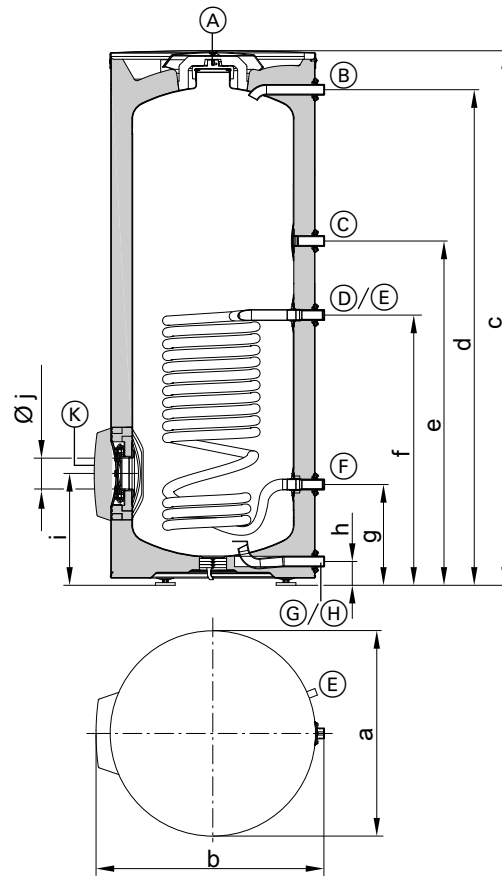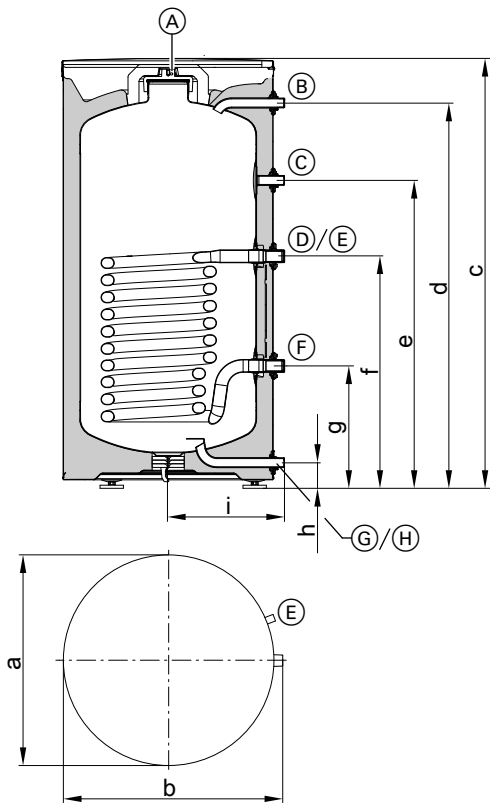

- (A) Besichtigungs- und Reinigungsöffnung
- (B) Warmwasser
- (C) Zirkulation
- (D) Heizwasservorlauf
- (E) Klemmsystem zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel jeweils mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren
- (F) Heizwasserrücklauf
- (G) Kaltwasser
- (H) Entleerung

- (A) Besichtigungs- und Reinigungsöffnung
- (B) Warmwasser
- (C) Zirkulation
- (D) Heizwasservorlauf
- (E) Klemmsystem zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel jeweils mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren
- (F) Heizwasserrücklauf
- (G) Kaltwasser
- (H) Entleerung
- (K) Zusätzliche Reinigungsöffnung und Elektro-Heizeinsatz

Maße Typ EVIB-A, EVIB-A+

| Speicherinhalt | I | 160 | 200 |
|----------------|----|------|------|
| a | mm | 634 | 634 |
| b | mm | 661 | 661 |
| c | mm | 1190 | 1410 |
| d | mm | 1062 | 1282 |
| e | mm | 850 | 892 |
| f | mm | 642 | 642 |
| g | mm | 342 | 342 |
| h | mm | 77 | 77 |
| i | mm | 344 | 344 |


Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

Maße Typ EVIB-A

| Speicherinhalt | l | 300 |
|----------------|----|------|
| a | mm | 668 |
| b | mm | 706 |
| c | mm | 1740 |
| d | mm | 1606 |
| e | mm | 1116 |
| f | mm | 876 |
| g | mm | 327 |
| h | mm | 77 |
| i | mm | 362 |
| j | mm | 100 |

- (C) Zirkulation
- (D) Heizwasservorlauf
- (E) Klemmsystem zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel jeweils mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren
- (F) Heizwasserrücklauf
- (G) Kaltwasser
- (H) Entleerung
- (K) Zusätzliche Reinigungsöffnung und Elektro-Heizeinsatz

Abmessungen Typ EVIA-A, 500 l Inhalt

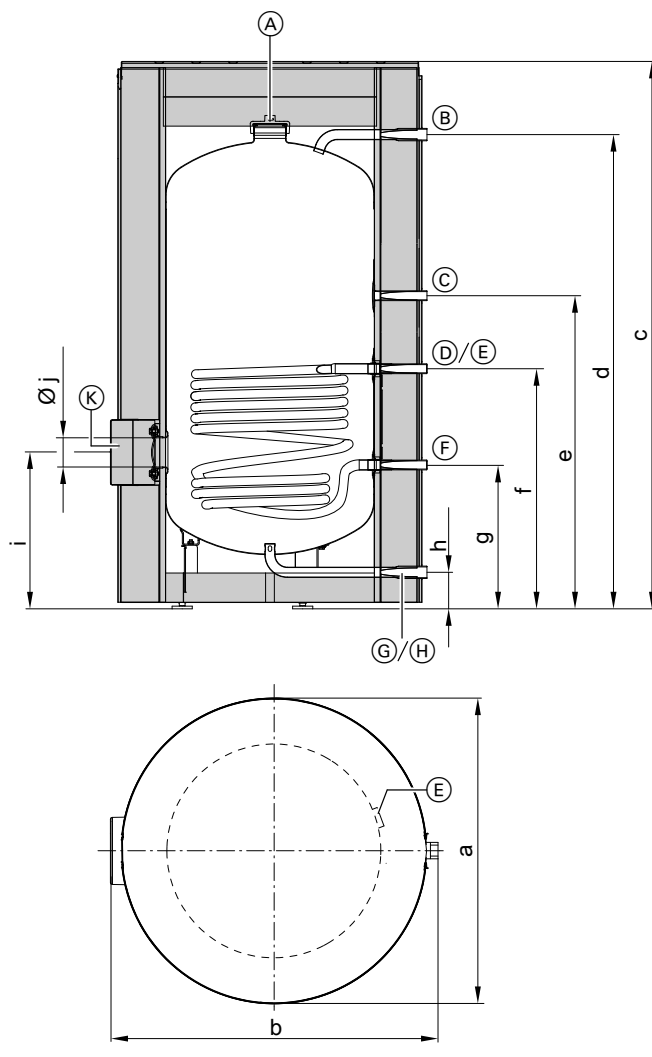

Maße Typ EVIA-A

| Speicherinhalt | l | 500 |
|----------------|----|------|
| a | mm | 1022 |
| b | mm | 1084 |
| c | mm | 1852 |
| d | mm | 1625 |
| e | mm | 1073 |
| f | mm | 823 |
| g | mm | 494 |
| h | mm | 126 |
| i | mm | 508 |
| j | mm | 100 |

- (A) Besichtigungs- und Reinigungsöffnung
- (B) Warmwasser

Leistungskennzahl N_L nach DIN 4708, obere Heizwendel

| Speicherinhalt | l | 160 | 200 | 300 | 500 |
|------------------------------|---|-----|-----|------|------|
| Leistungskennzahl N_L | | | | | |
| Heizwasser-Vorlauftemperatur | | | | | |
| 90 °C | | 3,5 | 6,6 | 10,5 | 21,5 |
| 80 °C | | 3,1 | 5,6 | 10,0 | 19,5 |
| 70 °C | | 2,3 | 4,6 | 9,5 | 17,0 |

5609828

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

- Die Leistungskennzahl N_L ändert sich mit der Speicherbevorratungstemperatur T_{sp} .
- Speicherbevorratungstemperatur T_{sp} = Kaltwasser-Einlauftemperatur + 50 K ^{+5 K/-0 K}

Richtwerte zur Leistungskennzahl N_L

- $T_{sp} = 60\text{ °C} \rightarrow 1,0 \times N_L$
- $T_{sp} = 55\text{ °C} \rightarrow 0,75 \times N_L$
- $T_{sp} = 50\text{ °C} \rightarrow 0,55 \times N_L$
- $T_{sp} = 45\text{ °C} \rightarrow 0,3 \times N_L$

Kurzzeitleistung während 10 min, bezogen auf die Leistungskennzahl N_L

| Speicherinhalt | I | 160 | 200 | 300 | 500 |
|---|---|-----|-----|-----|-----|
| Kurzzeitleistung (l/10 min) bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C | | | | | |
| Heizwasser-Vorlauftemperatur | | | | | |
| 90 °C | | 251 | 340 | 430 | 634 |
| 80 °C | | 237 | 314 | 419 | 600 |
| 70 °C | | 207 | 285 | 408 | 556 |

Max. Zapfmenge während 10 min, bezogen auf die Leistungskennzahl N_L

| Speicherinhalt | I | 160 | 200 | 300 | 500 |
|---|---|------|------|------|------|
| Max. Zapfmenge (l/min) bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C, mit Nachheizung | | | | | |
| Heizwasser-Vorlauftemperatur | | | | | |
| 90 °C | | 25,1 | 34,0 | 43,0 | 63,4 |
| 80 °C | | 23,7 | 31,4 | 41,9 | 60,0 |
| 70 °C | | 20,7 | 28,5 | 40,8 | 55,6 |

Zapfbare Wassermenge

| Speicherinhalt | I | 160 | 200 | 300 | 500 |
|---|-------|-----|-----|-----|-----|
| Zapfrate bei Speichervolumen auf 60 °C aufgeheizt | l/min | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Zapfbare Wassermenge ohne Nachheizung | I | 133 | 155 | 240 | 420 |
| Wasser mit $t = 60\text{ °C}$ (konstant) | | | | | |


Aufheizzeit

Falls die max. Dauerleistung des Speicher-Wassererwärmers bei der jeweiligen Heizwasser-Vorlauftemperatur und der Trinkwassererwärmung von 10 auf 60 °C zur Verfügung steht, werden die aufgeführten Aufheizzeiten erreicht.

| Speicherinhalt | I | 160 | 200 | 300 | 500 |
|--|---|-----|-----|-----|-----|
| Aufheizzeit (min) bei Heizwasser-Vorlauftemperatur | | | | | |
| 90 °C | | 17 | 19 | 21 | 25 |
| 80 °C | | 20 | 24 | 30 | 33 |
| 70 °C | | 30 | 37 | 40 | 46 |


Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

Trinkwasserseitiger Durchflusswiderstand

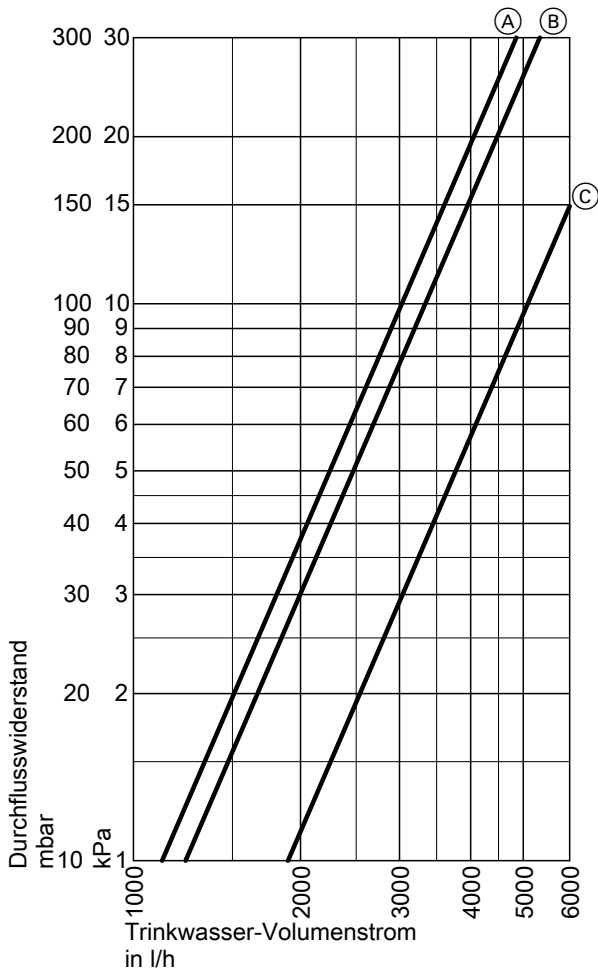

- (A) Speichereinhalt 160 und 200 l
- (B) Speichereinhalt 300 l
- (C) Speichereinhalt 500 l

Heizwasserseitiger Durchflusswiderstand

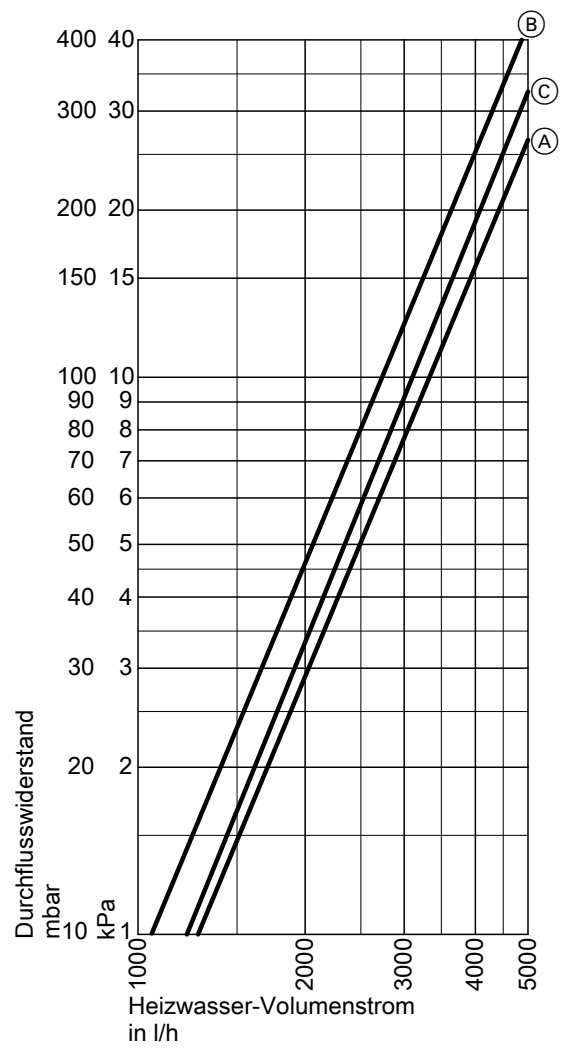

- (A) Speichereinhalt 160 und 200 l
- (B) Speichereinhalt 300 l
- (C) Speichereinhalt 500 l

4.4 Technische Angaben Vitocell 100-B, Typ CVB, CVBB, CVBC
Hinweis zur oberen Heizwendel

Die obere Heizwendel ist für den Anschluss an einen Wärmeerzeuger vorgesehen.

Hinweis zur unteren Heizwendel

Die untere Heizwendel ist für den Anschluss von Sonnenkollektoren oder Wärmepumpen vorgesehen.

Für den Einbau des Speichertemperatursensors den im Lieferumfang enthaltenen Einschraubwinkel mit Tauchhülse verwenden.

Hinweis zur Dauerleistung

Bei der Planung mit der angegebenen oder ermittelten Dauerleistung die entsprechende Umwälzpumpe einplanen. Nur falls die Nenn-Wärmeleistung des Wärmeerzeugers \geq der Dauerleistung ist, wird die angegebene Dauerleistung erreicht.

Dimensionierung von Einbringungsöffnungen

Die tatsächlichen Abmessungen des Speicher-Wassererwärmers können aufgrund von Fertigungstoleranzen geringfügig abweichen.

Technische Daten


| Typ | | CVBC | | CVB | | CVB | | CVBB | | CVBB | |
|---|-------------------|-----------|-------|------|-------|--------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Speicherinhalt (AT: Tatsächlicher Wasserinhalt) | l | 300 | | 400 | | 500 | | 750 | | 950 | |
| Heizwendel | | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten |
| Heizwasserinhalt | l | 6 | 10 | 6,5 | 10,5 | 9 | 12,5 | 13,8 | 29,7 | 18,6 | 33,1 |
| Bruttovolumen | l | 316 | 316 | 417 | 417 | 521,5 | 521,5 | 795,5 | 795,5 | 1001,7 | 1001,7 |
| DIN-Register-Nr. | | Beantragt | | | | 9W241-13MC/E | | | | | |
| Dauerleistung bei unten aufgeführtem Heizwasser-Volumenstrom | | | | | | | | | | | |
| – Bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C und folgenden Heizwasser -Vorlauftemperaturen | | | | | | | | | | | |
| 90 °C | kW | 31 | 53 | 42 | 63 | 47 | 70 | 76 | 114 | 90 | 122 |
| | l/h | 761 | 1302 | 1032 | 1548 | 1154 | 1720 | 1866 | 2790 | 2221 | 2995 |
| 80 °C | kW | 26 | 44 | 33 | 52 | 40 | 58 | 63 | 94 | 75 | 101 |
| | l/h | 638 | 1081 | 811 | 1278 | 982 | 1425 | 1546 | 2311 | 1840 | 2482 |
| 70 °C | kW | 20 | 33 | 25 | 39 | 30 | 45 | 49 | 73 | 58 | 78 |
| | l/h | 491 | 811 | 614 | 958 | 737 | 1106 | 1200 | 1794 | 1428 | 1926 |
| 60 °C | kW | 15 | 23 | 17 | 27 | 22 | 32 | 35 | 52 | 41 | 56 |
| | l/h | 368 | 565 | 418 | 663 | 540 | 786 | 853 | 1275 | 1015 | 1369 |
| 50 °C | kW | 11 | 18 | 10 | 13 | 16 | 24 | 26 | 39 | 31 | 42 |
| | l/h | 270 | 442 | 246 | 319 | 393 | 589 | 639 | 955 | 760 | 1026 |
| – Bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 60 °C und folgenden Heizwasser -Vorlauftemperaturen | | | | | | | | | | | |
| 90 °C | kW | 23 | 45 | 36 | 56 | 36 | 53 | 59 | 79 | 67 | 85 |
| | l/h | 395 | 774 | 619 | 963 | 619 | 911 | 1012 | 1359 | 1157 | 1465 |
| 80 °C | kW | 20 | 34 | 27 | 42 | 30 | 44 | 49 | 66 | 56 | 71 |
| | l/h | 344 | 584 | 464 | 722 | 516 | 756 | 840 | 1128 | 960 | 1216 |
| 70 °C | kW | 15 | 23 | 18 | 29 | 22 | 33 | 37 | 49 | 42 | 53 |
| | l/h | 258 | 395 | 310 | 499 | 378 | 567 | 630 | 846 | 720 | 912 |
| Heizwasser-Volumenstrom für die angegebenen Dauerleistungen | m ³ /h | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | |
| Max. anschließbare Leistung einer Wärmepumpe Bei 55 °C Heizwasservorlauf- und 45 °C Warmwassertemperatur bei angegebenem Heizwasser-Volumenstrom (beide Heizwendeln in Reihe geschaltet) | kW | 10 | | 12 | | 14 | | 21 | | 23 | |
| Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24 h | 1,57 | | 1,80 | | 1,95 | | 2,28 | | 2,48 | |
| Volumen-Bereitschaftsteil V _{aux} | l | 127 | | 167 | | 231 | | 365 | | 500 | |
| Volumen-Solarteil V _{sol} | l | 173 | | 233 | | 269 | | 385 | | 450 | |
| Zulässige Temperaturen | | | | | | | | | | | |
| – Heizwasserseitig | °C | 160 | | 160 | | 160 | | 160 | | 160 | |
| – Trinkwasserseitig | °C | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | |
| – Solarseitig | °C | 160 | | 160 | | 160 | | 160 | | 160 | |

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)


| Typ | | CVBC | CVB | CVB | CVBB | CVBB |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Speicherinhalt (AT: Tatsächlicher Wasserinhalt) | I | 300 | 400 | 500 | 750 | 950 |
| Zulässiger Betriebsdruck | | | | | | |
| – Heizwasserseitig | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | MPa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| – Trinkwasserseitig | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | MPa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| – Solarseitig | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | MPa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Abmessungen | | | | | | |
| Länge a (∅) | | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | 668 | 859 | 859 | 1062 | 1062 |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | – | 650 | 650 | 790 | 790 |
| Gesamtbreite b | | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | 714 | 923 | 923 | 1110 | 1110 |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | – | 881 | 881 | 1005 | 1005 |
| Höhe c | | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | 1687 | 1624 | 1948 | 1897 | 2197 |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | – | 1518 | 1844 | 1797 | 2103 |
| Kippmaß | | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | 1790 | – | – | – | – |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | – | 1550 | 1860 | 1980 | 2286 |
| Gesamtgewicht mit Wärmedämmung | kg | 126 | 167 | 205 | 320 | 390 |
| Betriebsgesamtgewicht mit Elektro-Heizeinsatz | kg | 428 | 569 | 707 | 1072 | 1342 |
| Heizfläche | m ² | 0,9 1,5 | 1,0 1,5 | 1,4 1,9 | 1,6 3,5 | 2,2 3,9 |
| Anschlüsse (Außengewinde) | | | | | | |
| Heizwendel oben | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Heizwendel unten | R | 1 | 1 | 1 | 1¼ | 1¼ |
| Kaltwasser, Warmwasser | R | 1 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
| Zirkulation | R | 1 | 1 | 1 | 1¼ | 1¼ |
| Anschlüsse (Innengewinde) | | | | | | |
| Elektro-Heizeinsatz | Rp | 1½ | 1½ | 1½ | – | – |
| Energieeffizienzklasse | | B | B | B | – | – |
| Farbe | | | | | | |
| – Vitosilber | | X | – | – | – | – |
| – Vitoppearlwhite | | X | X | X | X | X |

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

Abmessungen Typ CVBC, 300 l Inhalt

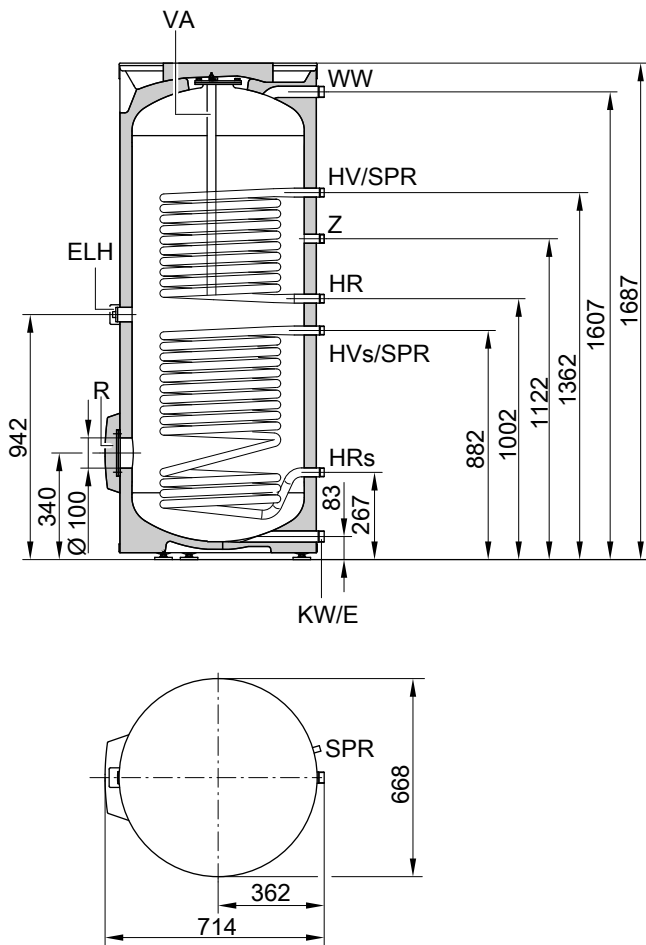

Abmessungen Typ CVB, 400 und 500 l Inhalt

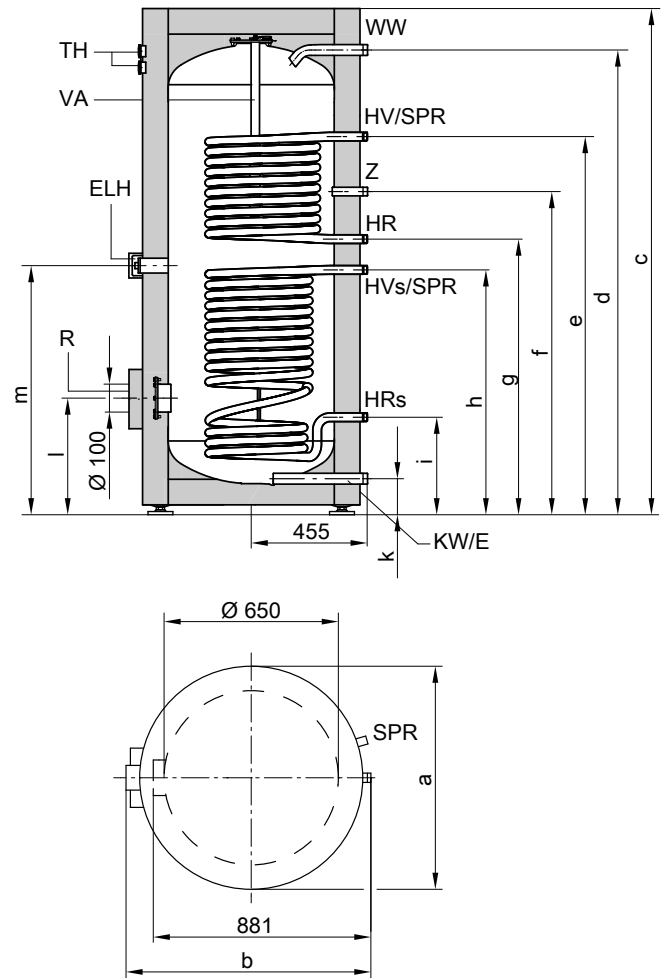

4

- E Entleerung
- ELH Elektro-Heizeinsatz
- HR Heizwasserrücklauf
- HR_s Heizwasserrücklauf Solaranlage
- HV Heizwasservorlauf
- HV_s Heizwasservorlauf Solaranlage
- KW Kaltwasser
- R Besichtigungs- und Reinigungsöffnung mit Flanschabdeckung (auch geeignet zum Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes)
- SPR Tauchhülse für Speichertemperatursensor und Temperaturregler (Innendurchmesser 16 mm)
- TH Thermometer (Zubehör)
- VA Magnesium-Schutzanode
- WW Warmwasser
- Z Zirkulation

- E Entleerung
- ELH Stutzen für Elektro-Heizeinsatz
- HR Heizwasserrücklauf
- HR_s Heizwasserrücklauf Solar
- HV Heizwasservorlauf
- HV_s Heizwasservorlauf Solar
- KW Kaltwasser
- R Besichtigungs- und Reinigungsöffnung mit Flanschabdeckung (auch geeignet zum Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes)
- SPR Tauchhülse für Speichertemperatursensor und Temperaturregler (Innendurchmesser 16 mm)
- TH Thermometer (Zubehör)
- VA Magnesium-Schutzanode
- WW Warmwasser
- Z Zirkulation


Maße Typ CVB

| Speicherinhalt | l | 400 | 500 |
|----------------|----|-------|-------|
| a | mm | Ø 859 | Ø 859 |
| b | mm | 923 | 923 |
| c | mm | 1624 | 1948 |
| d | mm | 1458 | 1784 |
| e | mm | 1204 | 1444 |
| f | mm | 1044 | 1230 |
| g | mm | 924 | 1044 |
| h | mm | 804 | 924 |
| i | mm | 349 | 349 |
| k | mm | 107 | 107 |
| l | mm | 422 | 422 |
| m | mm | 864 | 984 |

5609928

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

Abmessungen Typ CVBB, 750 und 950 l Inhalt

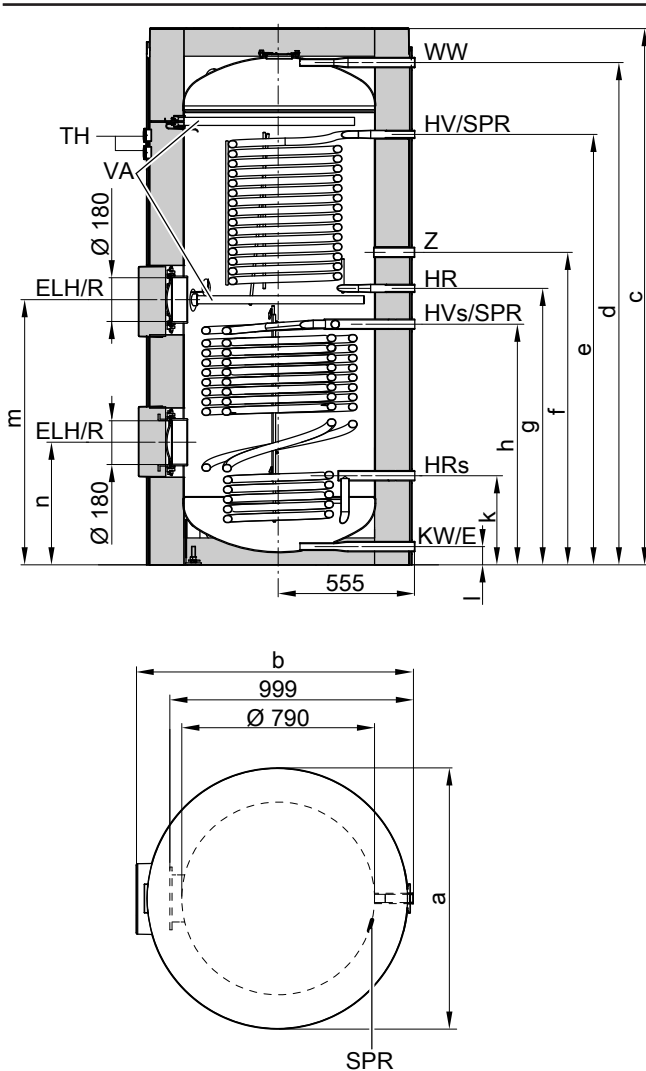


- HR Heizwasserrücklauf
- HR_s Heizwasserrücklauf Solaranlage
- HV Heizwasservorlauf
- HV_s Heizwasservorlauf Solaranlage
- KW Kaltwasser
- R Besichtigungs- und Reinigungsöffnung mit Flanschabdeckung
- SPR Klemmsystem zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren
- TH Thermometer (Zubehör)
- VA Magnesium-Schutzanode
- WW Warmwasser
- Z Zirkulation

Maße Typ CVBB

| Speicherinhalt | l | 750 | 950 |
|----------------|----|------|------|
| a | mm | 1062 | 1062 |
| b | mm | 1110 | 1110 |
| c | mm | 1897 | 2197 |
| d | mm | 1749 | 2054 |
| e | mm | 1464 | 1760 |
| f | mm | 1175 | 1278 |
| g | mm | 1044 | 1130 |
| h | mm | 912 | 983 |
| k | mm | 373 | 363 |
| l | mm | 74 | 73 |
| m | mm | 975 | 1084 |
| n | mm | 509 | 501 |

- E Entleerung
- ELH Elektro-Heizeinsatz oder Landelanze

Speichertemperatursensor bei Solarbetrieb



Anordnung des Speichertemperatursensors im Heizwasserrücklauf HR_s

- (A) Speichertemperatursensor im Heizwasserrücklauf (Lieferumfang der Solarregelung)
- (B) Einschraubwinkel mit Tauchhülse (Lieferumfang, Innendurchmesser 6,5 mm)

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

Leistungskennzahl N_L nach DIN 4708, obere Heizwendel

| Speicherinhalt | I | 300 | 400 | 500 | 750 ^{*4} | 950 ^{*4} |
|---|---|-----|-----|-----|-------------------|-------------------|
| Leistungskennzahl N_L | | | | | | |
| Heizwasser-Vorlauftemperatur | | | | | | |
| 90 °C | | 1,6 | 3,0 | 6,0 | 8,0 | 11,0 |
| 80 °C | | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 8,0 | 11,0 |
| 70 °C | | 1,4 | 2,5 | 5,0 | 7,0 | 10,0 |

- Die Leistungskennzahl N_L ändert sich mit der Speicherbevorratungstemperatur T_{sp}
- Speicherbevorratungstemperatur T_{sp} = Kaltwasser-Einlauftemperatur + 50 K ^{+5 K/-0 K}
- $T_{sp} = 50 \text{ °C} \rightarrow 0,55 \times N_L$
- $T_{sp} = 45 \text{ °C} \rightarrow 0,3 \times N_L$

Richtwerte zur Leistungskennzahl N_L

- $T_{sp} = 60 \text{ °C} \rightarrow 1,0 \times N_L$
- $T_{sp} = 55 \text{ °C} \rightarrow 0,75 \times N_L$

Kurzzeitleistung während 10 min, bezogen auf die Leistungskennzahl N_L

| Speicherinhalt | I | 300 | 400 | 500 | 750 ^{*4} | 950 ^{*4} |
|---|----------|-----|-----|-----|-------------------|-------------------|
| Kurzzeitleistung bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C | | | | | | |
| Heizwasser-Vorlauftemperatur | | | | | | |
| 90 °C | l/10 min | 173 | 230 | 319 | 438 | 600 |
| 80 °C | l/10 min | 168 | 230 | 319 | 438 | 600 |
| 70 °C | l/10 min | 164 | 210 | 299 | 400 | 550 |

Max. Zapfmenge während 10 min, bezogen auf die Leistungskennzahl N_L

| Speicherinhalt | I | 300 | 400 | 500 | 750 ^{*4} | 950 ^{*4} |
|--|-------|-----|-----|-----|-------------------|-------------------|
| Max. Zapfmenge bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C, mit Nachheizung | | | | | | |
| Heizwasser-Vorlauftemperatur | | | | | | |
| 90 °C | l/min | 17 | 23 | 32 | 44 | 60 |
| 80 °C | l/min | 17 | 23 | 32 | 44 | 60 |
| 70 °C | l/min | 16 | 21 | 30 | 40 | 55 |

Zapfbare Wassermenge

| Speicherinhalt | I | 300 | 400 | 500 | 750 ^{*4} | 950 ^{*4} |
|--|-------|-----|-----|-----|-------------------|-------------------|
| Zapfrate bei Speichervolumen auf 60 °C aufgeheizt | | | | | | |
| Wasser mit $t = 60 \text{ °C}$ (konstant) | | | | | | |
| | l/min | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Zapfbare Wassermenge ohne Nachheizung | | | | | | |
| Wasser mit $t = 60 \text{ °C}$ (konstant) | | | | | | |
| | l | 110 | 120 | 220 | 330 | 420 |

Aufheizzeit


Falls die max. Dauerleistung des Speicher-Wassererwärmers bei der jeweiligen Heizwasser-Vorlauftemperatur und der Trinkwassererwärmung von 10 auf 60 °C zur Verfügung steht, werden die aufgeführten Aufheizzeiten erreicht.

| Speicherinhalt | I | 300 | 400 | 500 | 750 ^{*4} | 950 ^{*4} |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------------|
| Aufheizzeit | | | | | | |
| Heizwasser-Vorlauftemperatur | | | | | | |
| 90 °C | min | 16 | 17 | 19 | 17 | 18 |
| 80 °C | min | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 |
| 70 °C | min | 30 | 36 | 37 | 26 | 28 |


*4 Werte rechnerisch ermittelt.

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

Trinkwasserseitige Durchflusswiderstände

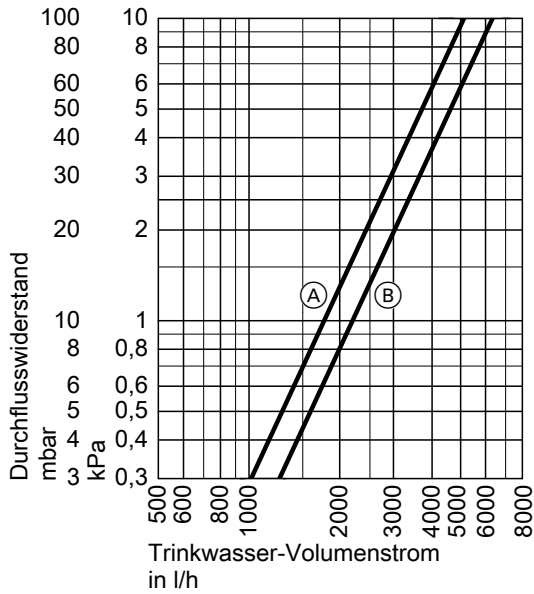


- (A) Speichereinhalt 300 l
- (B) Speichereinhalt 400 und 500 l

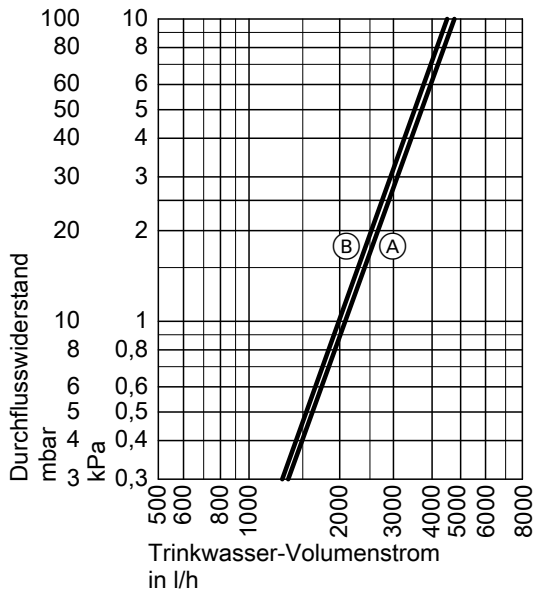


- (A) Speichereinhalt 750 l
- (B) Speichereinhalt 950 l

Heizwasserseitige Durchflusswiderstände

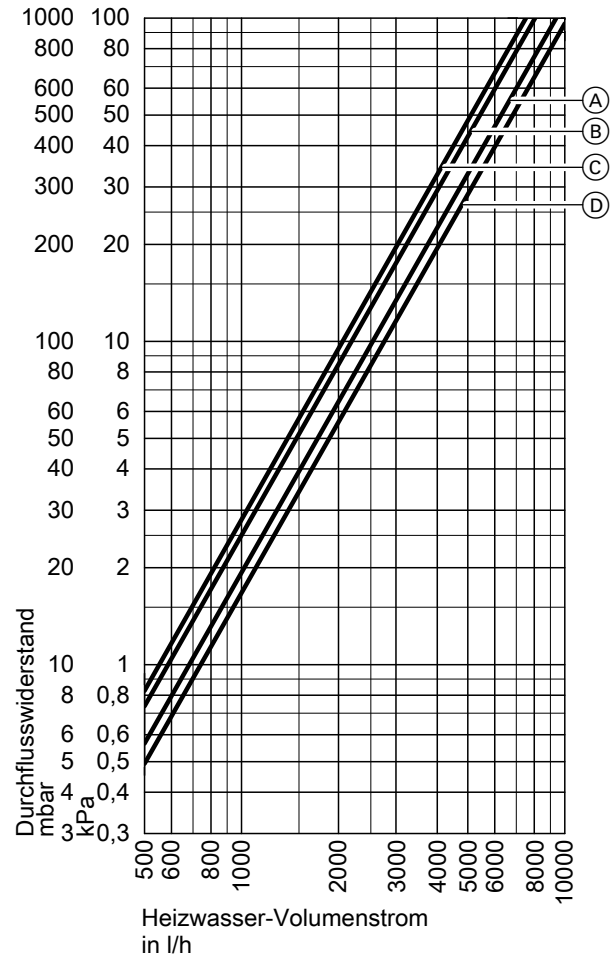

- (A) Speichereinhalt 300 l (Heizwendel oben)
- (B) Speichereinhalt 300 l (Heizwendel unten),
Speichereinhalt 400 und 500 l (Heizwendel oben)
- (C) Speichereinhalt 500 l (Heizwendel unten)
- (D) Speichereinhalt 400 l (Heizwendel unten)

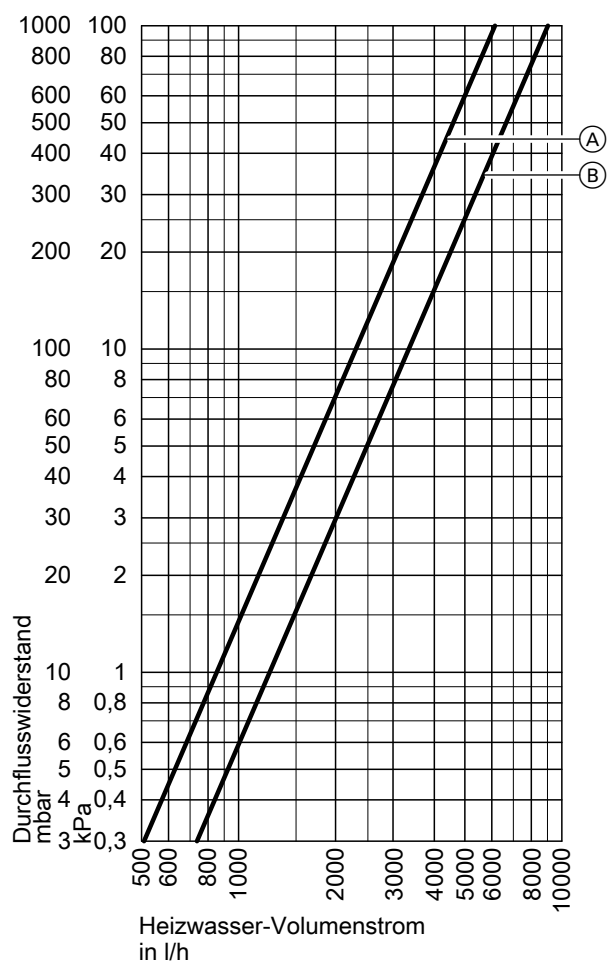

- Ⓐ Speichereinhalt 750 und 950 l (Heizwendel oben)
- Ⓑ Speichereinhalt 750 und 950 l (Heizwendel unten)

4.5 Technische Angaben Vitocell 100-U, Typ CVUD, CVUD-A

Hinweis zur Dauerleistung obere Heizwendel

Bei der Planung mit der angegebenen oder ermittelten Dauerleistung die entsprechende Umwälzpumpe einplanen. Nur falls die Nenn-Wärmeleistung des Wärmeerzeugers \geq der Dauerleistung ist, wird die angegebene Dauerleistung erreicht.

Dimensionierung von Einbringungsöffnungen

Die tatsächlichen Abmessungen des Speicher-Wassererwärmers können aufgrund von Fertigungstoleranzen geringfügig abweichen.

Technische Daten


| Typ | | CVUD | CVUD-A |
|---|-------------------|------------|--------|
| Speicherinhalt (AT: Tatsächlicher Wasserinhalt) | l | 300 | |
| Heizwasserinhalt | | | |
| – Obere Heizwendel | l | 6 | |
| – Untere Heizwendel | l | 10 | |
| Bruttovolumen | l | 316 | |
| DIN-Register-Nr. | | Beantragt | |
| Dauerleistung obere Heizwendel bei unten aufgeführtem Heizwasser-Volumenstrom | | | |
| – Bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C und folgenden Heizwasser-Vorlauf- temperaturen | | | |
| | 90 °C | kW | 31 |
| | | l/h | 761 |
| | 80 °C | kW | 26 |
| | | l/h | 638 |
| | 70 °C | kW | 20 |
| | | l/h | 491 |
| | 60 °C | kW | 15 |
| | | l/h | 368 |
| | 50 °C | kW | 11 |
| | | l/h | 270 |
| – Bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 60 °C und folgenden Heizwasser-Vorlauf- temperaturen | | | |
| | 90 °C | kW | 23 |
| | | l/h | 395 |
| | 80 °C | kW | 20 |
| | | l/h | 344 |
| | 70 °C | kW | 15 |
| | | l/h | 258 |
| Heizwasser-Volumenstrom für die angegebenen Dauerleistungen | m ³ /h | 3,0 | |
| Zapfrate | l/min | 15 | |
| Zapfbare Wassermenge ohne Nachheizung Speichervolumen auf 60 °C aufgeheizt Wasser mit t = 60 °C (konstant) | l | 110 | |
| Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24 h | 1,52 | 1,19 |
| Volumen-Bereitschaftsteil V_{aux} | l | 127 | |
| Volumen-Solarteil V_{sol} | l | 173 | |
| Zulässige Temperaturen | | | |
| – Heizwasserseitig | °C | 160 | |
| – Trinkwasserseitig | °C | 95 | |
| – Solarseitig | °C | 160 | |
| Zulässiger Betriebsdruck | | | |
| – Heizwasserseitig | bar | 10 | |
| | MPa | 1,0 | |
| – Trinkwasserseitig | bar | 10 | |
| | MPa | 1,0 | |
| – Solarseitig | bar | 10 | |
| | MPa | 1,0 | |
| Abmessungen (mit Wärmedämmung) | | | |
| Länge a (∅) | mm | 668 | |
| Gesamtbreite b | mm | 840 | |
| Höhe c | mm | 1711 | |
| Kippmaß | mm | 1812 | |
| Gesamtgewicht mit Wärmedämmung | kg | 160 | |
| Betriebsgesamtgewicht | kg | 462 | |
| Heizfläche | | | |
| – Obere Heizwendel | m ² | 0,9 | |
| – Untere Heizwendel | m ² | 1,5 | |

5609828

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

| | | | |
|---|----------|-------------|---------------|
| Typ | | CVUD | CVUD-A |
| Speicherinhalt | I | 300 | |
| (AT: Tatsächlicher Wasserinhalt) | | | |
| Anschlüsse (Außengewinde) | | | |
| Heizwasservorlauf und -rücklauf | R | 1 | |
| Kaltwasser, Warmwasser | R | 1 | |
| Zirkulation | R | 1 | |
| Energieeffizienzklasse | | B | A |
| Farbe | | | |
| - Vitosilber | | X | — |
| - Vitopearlwhite | | X | X |

Abmessungen

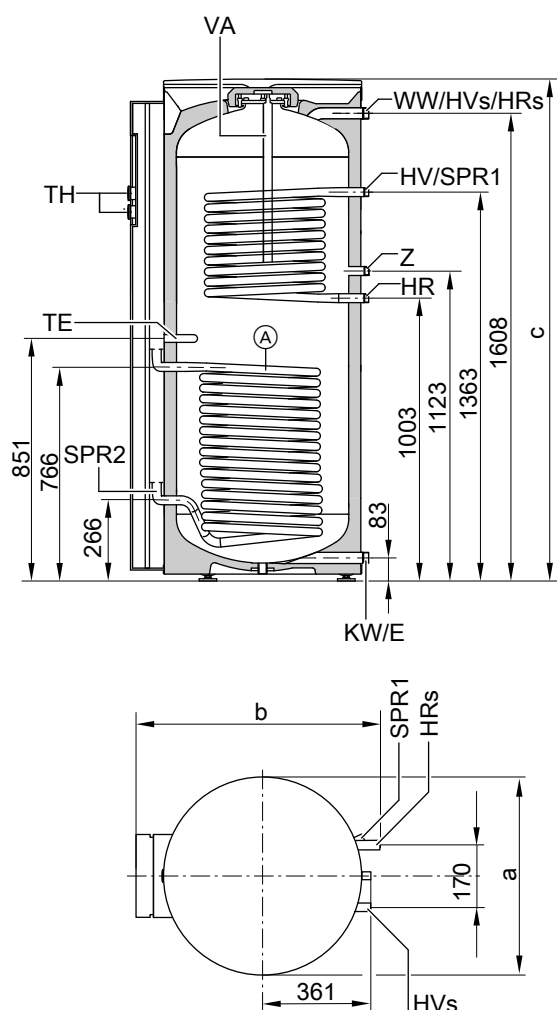


- HR Heizwasserrücklauf
- HR_s Heizwasserrücklauf Solaranlage
- HV Heizwasservorlauf
- HV_s Heizwasservorlauf Solaranlage
- KW Kaltwasser
- SPR1 Tauchhülse für Speichertempersensor und Temperaturregler (Innendurchmesser 16 mm)
- SPR2 Tauchhülse für Speichertempersensor Solaranlage (Innendurchmesser 6,5 mm)
- TE Tauchhülse (Innendurchmesser 16 mm)
- TH Thermometer
- VA Magnesium-Schutzanode
- WW Warmwasser
- Z Zirkulation

Maße

| Maß | mm |
|-----|------|
| a | 668 |
| b | 840 |
| c | 1711 |

Speichertempersensor bei Solarbetrieb



Anordnung des Speichertempersensors im Heizwasserrücklauf HR_s

- (A) Speichertempersensor im Heizwasserrücklauf (Lieferumfang des Solar-Sets)
- (B) Einschraubwinkel mit Tauchhülse (Lieferumfang, Innendurchmesser 6,5 mm)

- (A) Untere Heizwendel (Solaranlage)
Die Anschlüsse HV_s und HR_s befinden sich oben am Speicher-Wassererwärmer.
- E Entleerung

Leistungskennzahl N_L nach DIN 4708, obere Heizwendel

Leistungskennzahl N_L bei Heizwasser-Vorlauftemperatur

| | |
|-------|-----|
| 90 °C | 1,6 |
| 80 °C | 1,5 |
| 70 °C | 1,4 |

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

- Die Leistungskennzahl N_L ändert sich mit der Speicherbevorratungstemperatur T_{sp}
- Speicherbevorratungstemperatur T_{sp} = Kaltwasser-Einlauftemperatur + 50 K ^{+5 K/0 K}

Richtwerte zur Leistungskennzahl N_L

- $T_{sp} = 60\text{ °C} \rightarrow 1,0 \times N_L$
- $T_{sp} = 55\text{ °C} \rightarrow 0,75 \times N_L$
- $T_{sp} = 50\text{ °C} \rightarrow 0,55 \times N_L$
- $T_{sp} = 45\text{ °C} \rightarrow 0,3 \times N_L$

Kurzzeitleistung während 10 min, bezogen auf die Leistungskennzahl N_L

Kurzzeitleistung (l/10min) bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C

| | |
|------------------------------|-----|
| Heizwasser-Vorlauftemperatur | |
| 90 °C | 173 |
| 80 °C | 168 |
| 70 °C | 164 |

Max. Zapfmenge während 10 min, bezogen auf die Leistungskennzahl N_L

Max. Zapfmenge (l/min) bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C, mit Nachheizung

| | |
|------------------------------|----|
| Heizwasser-Vorlauftemperatur | |
| 90 °C | 17 |
| 80 °C | 17 |
| 70 °C | 16 |


Aufheizzeit

Falls die max. Dauerleistung des Speicher-Wassererwärmers bei der jeweiligen Heizwasser-Vorlauftemperatur und der Trinkwassererwärmung von 10 auf 60 °C zur Verfügung steht, werden die aufgeführten Aufheizzeiten erreicht.

Aufheizzeit (min)


| | |
|------------------------------|----|
| Heizwasser-Vorlauftemperatur | |
| 90 °C | 16 |
| 80 °C | 22 |
| 70 °C | 30 |

Trinkwasserseitiger Durchflusswiderstand

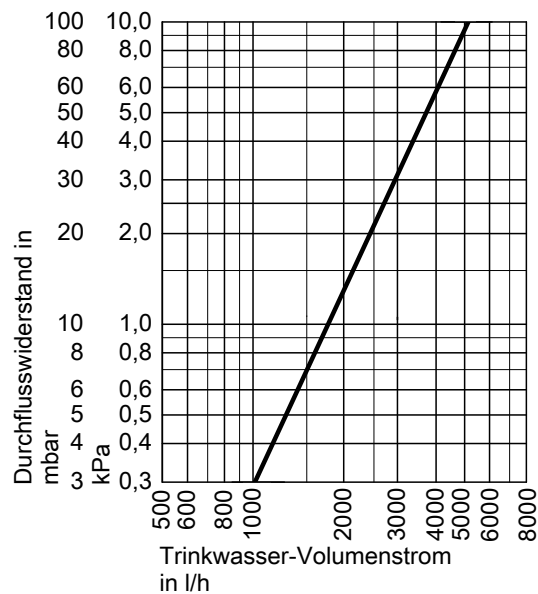

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

Heizwasserseitiger Durchflusswiderstand obere Heizwendel

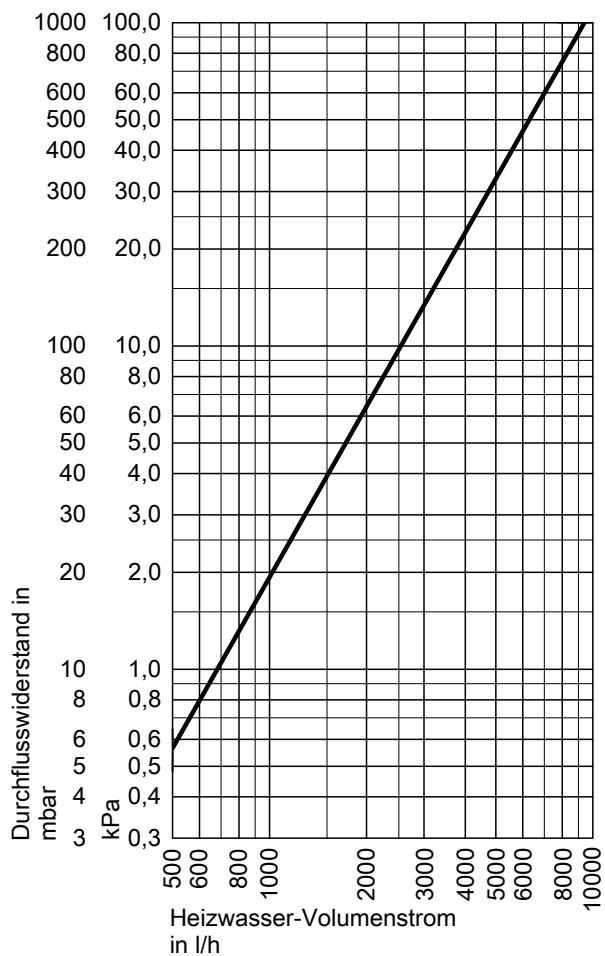

4.6 Technische Angaben Vitocell 300-B, Typ EVBA-A, EVBB-A

Hinweis zur oberen Heizwendel

Die obere Heizwendel ist für den Anschluss an einen Wärmeerzeuger vorgesehen.

Hinweis zur unteren Heizwendel

Die untere Heizwendel ist für den Anschluss an Sonnenkollektoren vorgesehen.

Für den Einbau des Speichertemperatursensors den im Lieferumfang enthaltenen Einschraubwinkel mit Tauchhülse verwenden.

Hinweis zur Dauerleistung

Bei der Planung mit der angegebenen oder ermittelten Dauerleistung die entsprechende Umwälzpumpe einplanen. Nur falls die Nenn-Wärmeleistung des Wärmeerzeugers \geq der Dauerleistung ist, wird die angegebene Dauerleistung erreicht.

Dimensionierung von Einbringungsöffnungen

Die tatsächlichen Abmessungen des Speicher-Wassererwärmers können aufgrund von Fertigungstoleranzen geringfügig abweichen.

Technische Daten


| Typ | | EVBB-A | | EVBA-A | |
|---|-------------------|--------------|-------|------------|-------|
| Speicherinhalt (AT: Tatsächlicher Wasserinhalt) | l | 300 | | 500 | |
| Heizwasserinhalt | | | | | |
| – Obere Heizwendel | l | 6,7 | | 10,0 | |
| – Untere Heizwendel | l | 11,0 | | 12,9 | |
| Bruttovolumen | l | 317,7 | | 522,9 | |
| DIN-Registernummer | | 9W71–10 MC/E | | | |
| Heizwendel | | Oben | Unten | Oben | Unten |
| Dauerleistung bei unten aufgeführtem Heizwasser-Volumenstrom | | | | | |
| – Bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C und folgenden Heizwasser -Vorlauftemperaturen | | | | | |
| 90 °C | kW | 43 | 61 | 57 | 69 |
| | l/h | 1058 | 1501 | 1409 | 1688 |
| 80 °C | kW | 35 | 51 | 48 | 59 |
| | l/h | 861 | 1252 | 1175 | 1414 |
| 70 °C | kW | 28 | 41 | 38 | 46 |
| | l/h | 701 | 998 | 936 | 1128 |
| 60 °C | kW | 20 | 30 | 28 | 34 |
| | l/h | 513 | 733 | 687 | 830 |
| 50 °C | kW | 12 | 18 | 16 | 20 |
| | l/h | 302 | 434 | 406 | 491 |
| – Bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 60 °C und folgenden Heizwasser -Vorlauftemperaturen | | | | | |
| 90 °C | kW | 36 | 52 | 49 | 59 |
| | l/h | 627 | 894 | 838 | 1011 |
| 80 °C | kW | 29 | 41 | 38 | 46 |
| | l/h | 494 | 706 | 662 | 799 |
| 70 °C | kW | 20 | 29 | 27 | 33 |
| | l/h | 349 | 501 | 469 | 568 |
| Heizwasser-Volumenstrom für die angegebenen Dauerleistungen | m ³ /h | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Max. anschließbare Leistung einer Wärmepumpe | kW | 8,0 | | 10,0 | |
| Bei 55 °C Heizwasservorlauf- und 45 °C Warmwassertemperatur und bei gegebenem Heizwasser-Volumenstrom (beide Heizwendeln in Reihe geschaltet) | | | | | |
| Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24 h | 1,18 | | 1,37 | |
| Volumen-Bereitschaftsteil V_{aux} | l | 139 | | 235 | |
| Volumen-Solarteil V_{sol} | l | 161 | | 265 | |
| Zulässige Temperaturen | | | | | |
| – Heizwasserseitig | °C | 160 | | 160 | |
| – Trinkwasserseitig | °C | 95 | | 95 | |
| – Solarseitig | °C | 160 | | 160 | |
| Zulässiger Betriebsdruck | | | | | |
| – Heizwasserseitig | bar | 10 | | 10 | |
| | MPa | 1,0 | | 1,0 | |
| – Trinkwasserseitig | bar | 10 | | 10 | |
| | MPa | 1,0 | | 1,0 | |
| – Solarseitig | bar | 10 | | 10 | |
| | MPa | 1,0 | | 1,0 | |



Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

| Typ | | EVBB-A | | EVBA-A | |
|---|----------------|------------|-----|------------|-----|
| Speicherinhalt (AT: Tatsächlicher Wasserinhalt) | I | 300 | | 500 | |
| Abmessungen | | | | | |
| Länge a (Ø) | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | 668 | | 1022 | |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | — | | 715 | |
| Breite b | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | 706 | | 1084 | |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | — | | 954 | |
| Höhe c | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | 1740 | | 1852 | |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | — | | 1667 | |
| Kippmaß | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | 1840 | | — | |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | — | | 1690 | |
| Gesamtgewicht mit Wärmedämmung | kg | 102 | | 123 | |
| Heizfläche | m ² | 0,9 | 1,5 | 1,3 | 1,7 |
| Anschlüsse (Außengewinde) | | | | | |
| Heizwendeln | R | 1 | | 1 | |
| Kaltwasser, Warmwasser | R | 1 | | 1¼ | |
| Zirkulation | R | 1 | | 1 | |
| Energieeffizienzklasse | | A | | A | |
| Farbe | | | | | |
| – Vitosilber | | X | | — | |
| – Vitopearlwhite | | X | | X | |

Abmessungen Typ EVBB-A, 300 l Inhalt

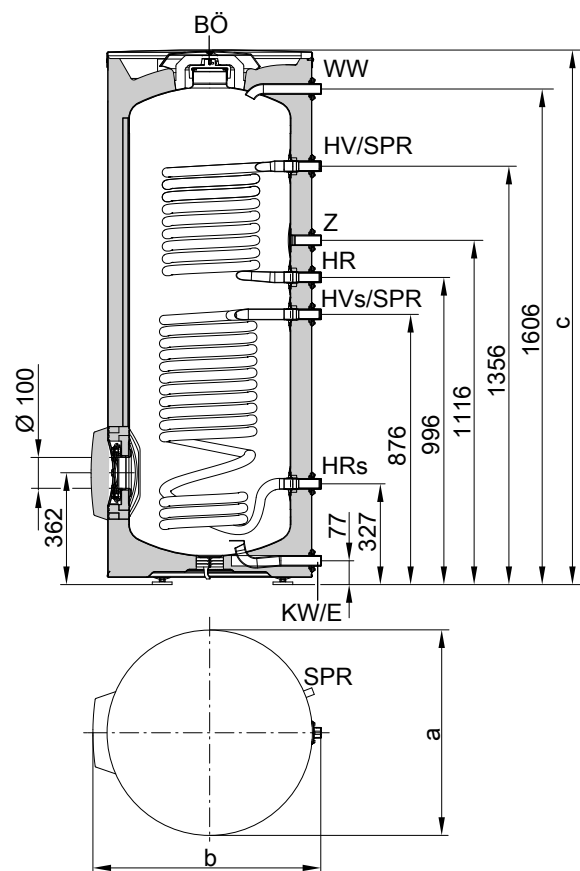


- HR Heizwasserrücklauf
- HR_s Heizwasserrücklauf Solaranlage
- HV Heizwasservorlauf
- HV_s Heizwasservorlauf Solaranlage
- KW Kaltwasser
- SPR Klemmsystem zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren
- WW Warmwasser
- Z Zirkulation

- BÖ Besichtigungs- und Reinigungsöffnung
- E Entleerung


Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

Abmessungen Typ EVBA-A, 500 l Inhalt

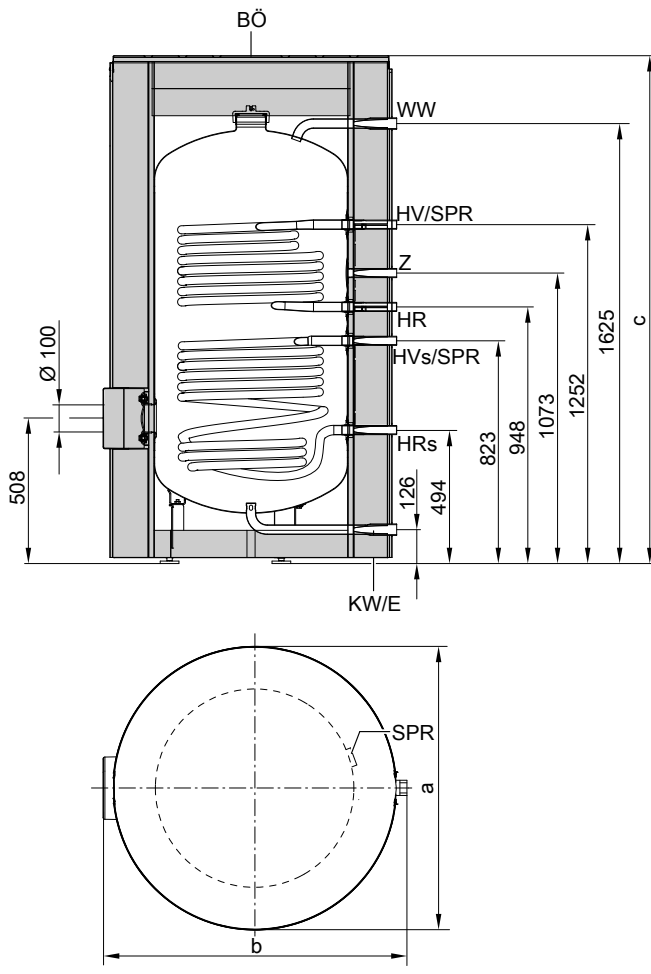

- HR Heizwasserrücklauf
- HR_s Heizwasserrücklauf Solaranlage
- HV Heizwasservorlauf
- HV_s Heizwasservorlauf Solaranlage
- KW Kaltwasser
- SPR Klemmsystem zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren
- WW Warmwasser
- Z Zirkulation

Speichertemperatursensor bei Solarbetrieb



Anordnung des Speichertemperatursensors im Heizwasserrücklauf HR_s

- Ⓐ Speichertemperatursensor im Heizwasserrücklauf (Lieferumfang der Solarregelung)
- Ⓑ Einschraubwinkel mit Tauchhülse (Lieferumfang)

- BÖ Besichtigungs- und Reinigungsöffnung
- E Entleerung

Leistungskennzahl N_L nach DIN 4708, obere Heizwendel

| Speicherinhalt | I | 300 | 500 |
|---|---|-----|-----|
| Leistungskennzahl N_L | | | |
| Heizwasser-Vorlauftemperatur | | | |
| 90 °C | | 2,4 | 7,0 |
| 80 °C | | 2,2 | 6,5 |
| 70 °C | | 2,0 | 6,0 |

- Die Leistungskennzahl N_L ändert sich mit der Speicherbevorratungstemperatur T_{sp} .
- Speicherbevorratungstemperatur $T_{sp} = \text{Kaltwasser-Einlauftemperatur} + 50 \text{ K}^{+5 \text{ K}/-0 \text{ K}}$

Richtwerte zur Leistungskennzahl N_L

- $T_{sp} = 60 \text{ °C} \rightarrow 1,0 \times N_L$
- $T_{sp} = 55 \text{ °C} \rightarrow 0,75 \times N_L$
- $T_{sp} = 50 \text{ °C} \rightarrow 0,55 \times N_L$
- $T_{sp} = 45 \text{ °C} \rightarrow 0,3 \times N_L$

Kurzzeitleistung während 10 min, bezogen auf die Leistungskennzahl N_L


| Speicherinhalt | I | 300 | 500 |
|--|---|-----|-----|
| Kurzzeitleistung (I/10 min) bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C | | | |
| Heizwasser-Vorlauftemperatur | | | |
| 90 °C | | 211 | 404 |
| 80 °C | | 203 | 333 |
| 70 °C | | 195 | 319 |

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

Max. Zapfmenge während 10 min, bezogen auf die Leistungskennzahl N_L


| Speicherinhalt | I | 300 | 500 |
|---|---|------|------|
| Max. Zapfmenge (l/min) bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C, mit Nachheizung | | | |
| Heizwasser-Vorlauftemperatur | | | |
| 90 °C | | 21,1 | 40,4 |
| 80 °C | | 20,3 | 33,3 |
| 70 °C | | 19,5 | 31,9 |

Trinkwasserseitiger Durchflusswiderstand

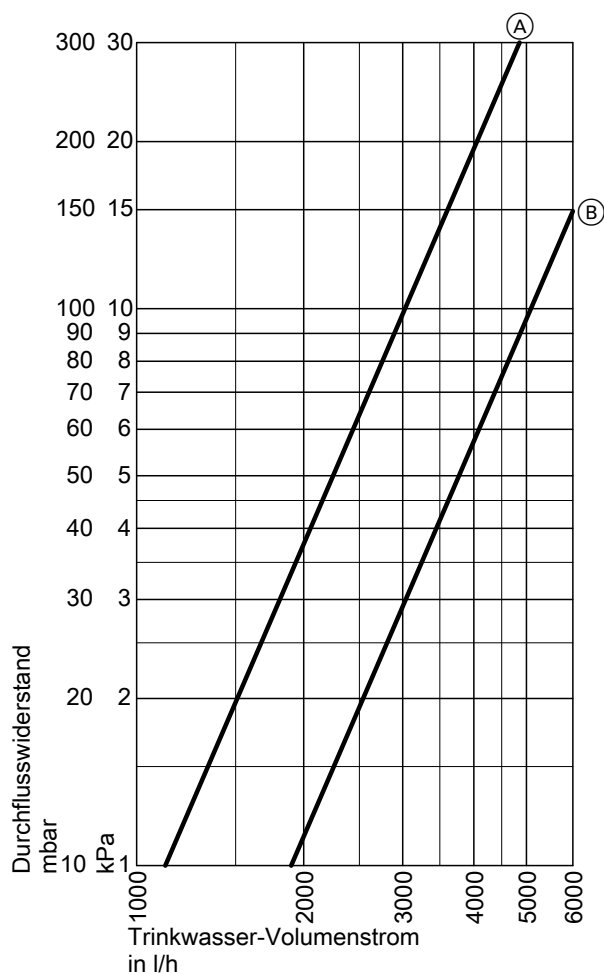

- Ⓐ Speicherinhalt 300 l
- Ⓑ Speicherinhalt 500 l

Heizwasserseitiger Durchflusswiderstand

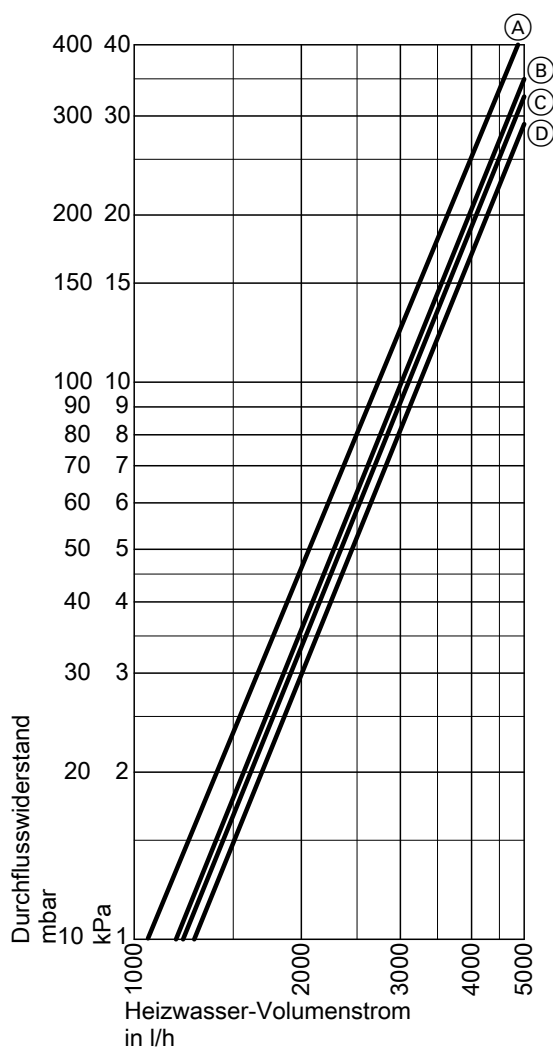

- Ⓐ Speicherinhalt 300 l: Untere Heizwendel
- Ⓑ Speicherinhalt 300 l: Obere Heizwendel
- Ⓒ Speicherinhalt 500 l: Untere Heizwendel
- Ⓓ Speicherinhalt 500 l: Obere Heizwendel

4.7 Technische Angaben Vitocell 100-E, Typ SVPB

Dimensionierung von Einbringungsöffnungen


Die tatsächlichen Abmessungen des Speicher-Wassererwärmers können aufgrund von Fertigungstoleranzen geringfügig abweichen.

Technische Daten


| Typ | | SVPC | | | | | |
|--|----------|------|------|------|------|------|------|
| Speicherinhalt (AT: Tatsächlicher Wasserinhalt) | I | 600 | | 750 | | 910 | |
| Wärmedämmung | | | | | | | |
| – Standard | | X | | X | | X | |
| – Hocheffizient | | | X | | X | | X |
| Zulässige Heizwasser-Vorlauftemperatur | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Zulässiger Betriebsdruck heizwasserseitig | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Abmessungen | | | | | | | |
| Länge a (∅) | | | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Breite b | | | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 |
| Höhe c | | | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | 1645 | 1720 | 1900 | 1970 | 2200 | 2280 |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | 1535 | 1535 | 1815 | 1815 | 2120 | 2120 |
| Kippmaß | | | | | | | |
| – Ohne Wärmedämmung und Stellfüße | mm | 1630 | 1630 | 1890 | 1890 | 2195 | 2195 |
| Gewicht | | | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | kg | 115 | 120 | 135 | 140 | 155 | 160 |
| – Ohne Wärmedämmung | kg | 95 | 95 | 110 | 110 | 125 | 125 |
| Anschlüsse (Außengewinde) | | | | | | | |
| Heizwasservorlauf und -rücklauf | R | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24 h | 2,68 | 2,12 | 2,74 | 2,23 | 2,81 | 2,4 |
| Energieeffizienzklasse | | — | — | — | — | — | — |
| Farbe | | | | | | | |
| – Vitographite | | X | X | X | X | X | X |
| – Vitosilber | | X | | X | | X | |
| – Vitopearlwhite | | X | X | X | X | X | X |

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

Abmessungen

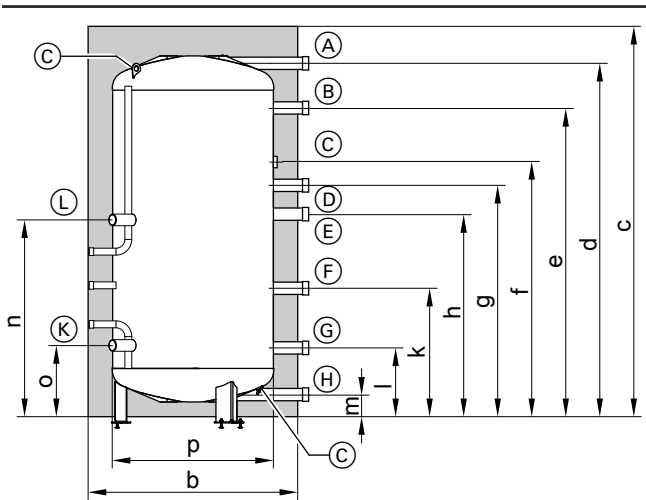

- Ⓒ Befestigung Thermometerfühler oder Befestigung zusätzlicher Sensoren (Klemmbügel)
- Ⓓ Heizwasservorlauf 3, Heizwasserrücklauf 1 und Klemmsystem 2 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- Ⓔ Heizwasservorlauf 3, Heizwasserrücklauf 1 und Klemmsystem 3 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- Ⓕ Heizwasserrücklauf 2 und Klemmsystem 4 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- Ⓖ Heizwasserrücklauf 3 und Klemmsystem 5 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- Ⓗ Heizwasserrücklauf 4 und Entleerung
- Ⓚ Muffe für Elektro-Heizeinsatz-EHE 2
- Ⓛ Muffe für Elektro-Heizeinsatz-EHE 1

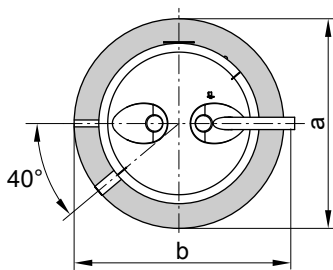


- Ⓐ Heizwasservorlauf 1 und Entlüftung
- Ⓑ Heizwasservorlauf 2 und Klemmsystem 1 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem

Maße

| Typ | | | SVPC | | | | | |
|----------------------------------|---|----|------|------|------|------|------|------|
| Speicherinhalt | | | 600 | | 750 | | 910 | |
| (AT: Tatsächlicher Wasserinhalt) | | | | | | | | |
| Wärmedämmung | | | | | | | | |
| – Standard | | | X | | X | | X | |
| – Hocheffizient | | | X | | X | | X | |
| Länge (∅) | a | mm | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
| Breite | b | mm | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| Höhe | c | mm | 1645 | 1720 | 1900 | 1970 | 2200 | 2280 |
| | d | mm | 1497 | 1497 | 1777 | 1777 | 2083 | 2083 |
| | e | mm | 1296 | 1296 | 1558 | 1558 | 1863 | 1863 |
| | f | mm | 1012 | 1012 | 1306 | 1306 | 1532 | 1532 |
| | g | mm | 926 | 926 | 1179 | 1179 | 1299 | 1299 |
| | h | mm | 785 | 785 | 1038 | 1038 | 1159 | 1159 |
| | k | mm | 596 | 596 | 675 | 675 | 751 | 751 |
| | l | mm | 355 | 355 | 383 | 383 | 383 | 383 |
| | m | mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| | n | mm | 930 | 930 | 1001 | 1001 | 1135 | 1135 |
| | o | mm | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Länge (∅) ohne Wärmedämmung | p | mm | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |

Heizwasserseitige Durchflusswiderstände

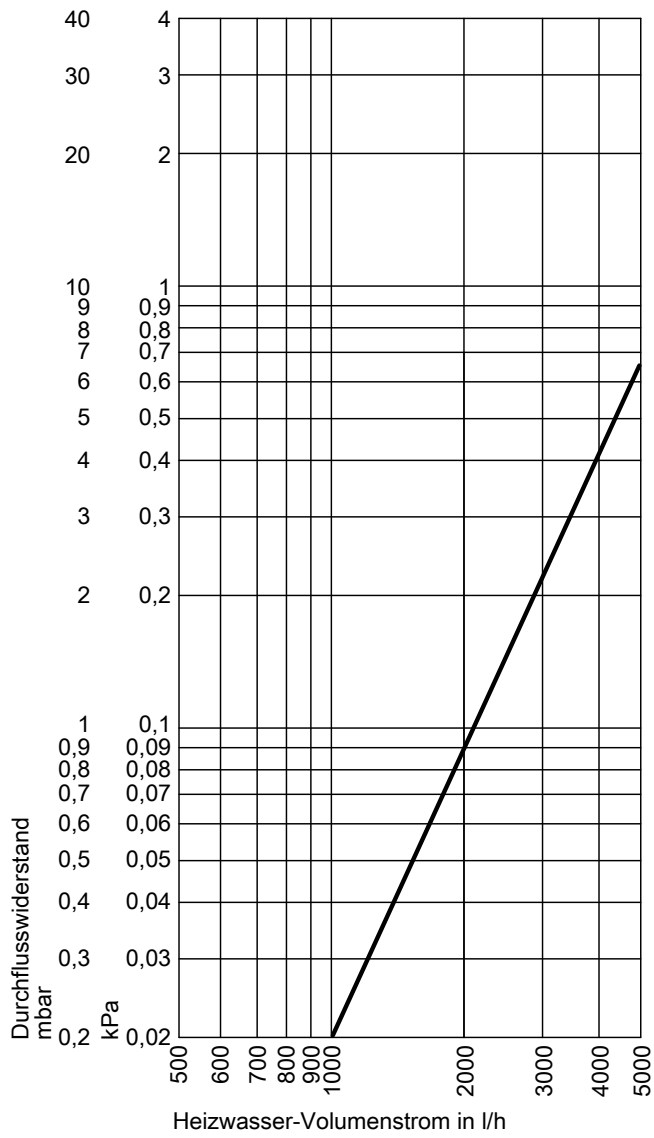

4

4.8 Technische Angaben Vitocell 140-E, Typ SEIA, SEIC und 160-E, Typ SESB
Dimensionierung von Einbringungsöffnungen



Die tatsächlichen Abmessungen des Speicher-Wassererwärmers können aufgrund von Fertigungstoleranzen geringfügig abweichen.

Technische Daten

| Typ | | SEIA | SEIC | | | SESB | |
|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Speicherinhalt (AT: Tatsächlicher Wasserinhalt) | l | 400 | 600 | 750 | 950 | 750 | 950 |
| Inhalt Wärmetauscher Solar | l | 10,5 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| Inhalt Heizwasser | l | 389,5 | 588 | 738 | 936 | 738 | 936 |
| DIN-Registernummer | | Beantragt | 9W264E | | | 9W265E | |
| Zulässige Temperaturen | | | | | | | |
| – Heizwasserseitig | °C | | 110 | | | 110 | |
| – Solarseitig | °C | | 140 | | | 140 | |
| Zulässiger Betriebsdruck | | | | | | | |
| – Heizwasserseitig | bar | | 3 | | | 3 | |
| | MPa | | 0,3 | | | 0,3 | |
| – Solarseitig | bar | | 10 | | | 10 | |
| | MPa | | 1,0 | | | 1,0 | |
| Abmessungen | | | | | | | |
| Länge a (∅) | | | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | 859 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | 650 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Breite b | | | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | 1089 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | 863 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 |
| Höhe c | | | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | 1617 | 1645 | 1900 | 2200 | 1900 | 2200 |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | 1506 | 1520 | 1814 | 2120 | 1814 | 2120 |
| Kippmaß | | | | | | | |
| – Ohne Wärmedämmung und Stellfüße | mm | 1550 | 1630 | 1890 | 2195 | 1890 | 2195 |
| Gewicht | | | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | kg | 154 | 135 | 159 | 182 | 168 | 193 |
| – Ohne Wärmedämmung | kg | 137 | 112 | 131 | 150 | 140 | 161 |
| Anschlüsse (Außengewinde) | | | | | | | |
| Heizwasservorlauf und -rücklauf | R | 1¼ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Heizwasservorlauf und -rücklauf (Solar) | G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wärmetauscher Solar | | | | | | | |
| Heizfläche | m ² | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 2,1 |
| Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24 h | 1,80 | 2,10 | 2,25 | 2,45 | 2,25 | 2,45 |
| Volumen-Bereitschaftsteil V_{aux} | l | 210 | 230 | 380 | 453 | 380 | 453 |
| Volumen-Solarteil V_{sol} | l | 190 | 370 | 370 | 497 | 370 | 497 |
| Energieeffizienzklasse | | B | — | — | — | — | — |
| Farbe | | | | | | | |
| – Vitosilber | | — | X | X | X | X | X |
| – Vitoppearlwhite | | X | X | X | X | X | X |
| – Vitographite | | — | X | X | X | X | X |

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

Abmessungen Typ SEIA, 400 l Inhalt

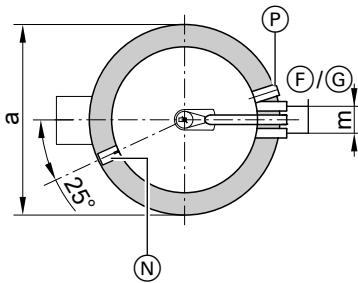
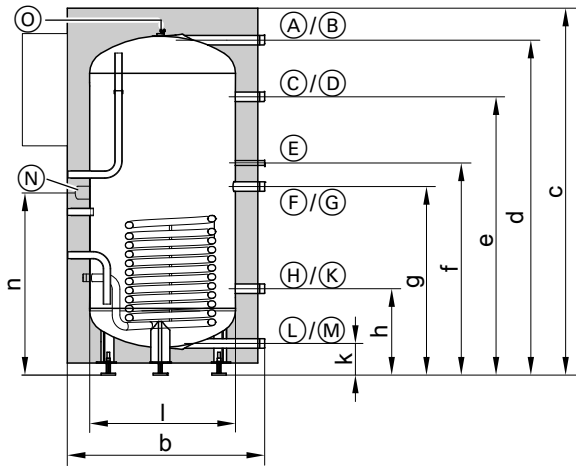


- (A) Heizwasservorlauf 1
- (B) Entlüftung
- (C) Tauchhülse 1 für Speichertemperatursensor/Temperaturregler (Innendurchmesser 16 mm)
- (D) Heizwasservorlauf 2
- (E) Tauchhülse 2 für Speichertemperatursensor/Temperaturregler (Innendurchmesser 16 mm)
- (F) Heizwasservorlauf 3
- (G) Heizwasserrücklauf 1
- (H) Tauchhülse 3 für Speichertemperatursensor/Temperaturregler (Innendurchmesser 16 mm)
- (K) Heizwasserrücklauf 2
- (L) Heizwasserrücklauf 3
- (M) Entleerung
- (N) Muffe für Elektro-Heizeinsatz-EHE (Rp 1½)
- (O) Befestigung Thermometerfühler oder Befestigung für zusätzlichen Sensor (Klemmbügel)
- (P) Tauchhülsen für Speichertemperatursensor/Temperaturregler (Innendurchmesser 16 mm)

Maße Typ SEIA

| Speicherinhalt | l | | 400 |
|----------------------|---|----|-------|
| Länge (∅) | a | mm | 859 |
| Breite | | | |
| – Ohne Solar-Divicon | b | mm | 898 |
| – Mit Solar-Divicon | b | mm | 1089 |
| Höhe | c | mm | 1617 |
| | d | mm | 1458 |
| | e | mm | 1206 |
| | f | mm | 911 |
| | g | mm | 806 |
| | h | mm | 351 |
| | k | mm | 107 |
| ∅ ohne Wärmedämmung | l | mm | ∅ 650 |
| | m | mm | 120 |
| | n | mm | 785 |

Abmessungen Typ SEIC, 600, 750 und 950 l Inhalt

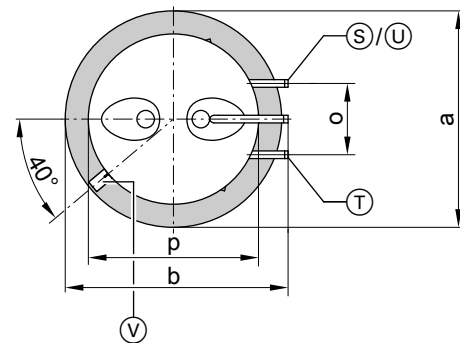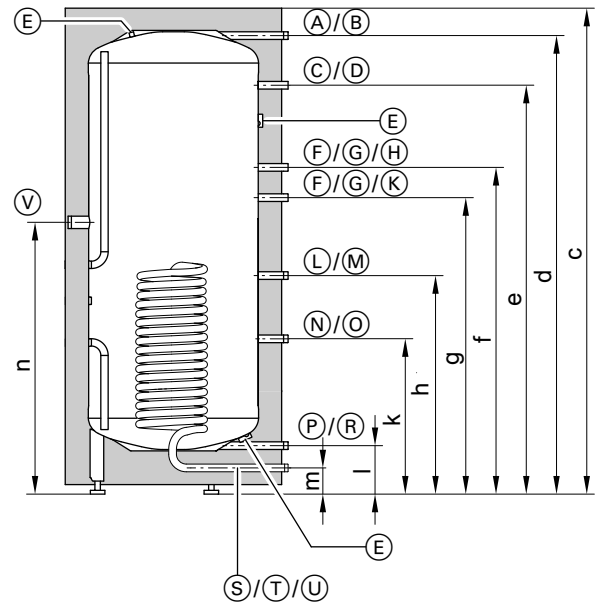

- (A) Heizwasservorlauf 1
- (B) Entlüftung

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)



- Ⓒ Heizwasservorlauf 2
- Ⓓ Klemmsystem 1 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- Ⓔ Befestigung Thermometerfühler oder Befestigung für zusätzlichen Sensor (Klemmbügel)
- Ⓕ Heizwasservorlauf 3
- Ⓖ Heizwasserrücklauf 1
- Ⓗ Klemmsystem 2 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- Ⓚ Klemmsystem 3 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- Ⓛ Heizwasserrücklauf 2
- Ⓜ Klemmsystem 4 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- Ⓝ Heizwasserrücklauf 3
- Ⓞ Klemmsystem 5 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- Ⓟ Heizwasserrücklauf 4
- Ⓡ Entleerung
- Ⓢ Heizwasservorlauf Solaranlage
- Ⓣ Heizwasserrücklauf Solaranlage
- Ⓤ Entlüftung Wärmetauscher Solar
- Ⓥ Muffe für Elektro-Heizeinsatz-EHE (Rp 1½)

Maße Typ SEIC

| Speicherinhalt | l | | 600 | 750 | 950 |
|-----------------------------|---|----|------|------|------|
| Länge (∅) | a | mm | 1064 | 1064 | 1064 |
| Breite | b | mm | 1119 | 1119 | 1119 |
| Höhe | c | mm | 1645 | 1900 | 2200 |
| | d | mm | 1497 | 1777 | 2083 |
| | e | mm | 1296 | 1559 | 1864 |
| | f | mm | 926 | 1180 | 1300 |
| | g | mm | 785 | 1039 | 1159 |
| | h | mm | 598 | 676 | 752 |
| | k | mm | 355 | 386 | 386 |
| | l | mm | 155 | 155 | 155 |
| | m | mm | 75 | 75 | 75 |
| | n | mm | 910 | 1010 | 1033 |
| | o | mm | 370 | 370 | 370 |
| Länge (∅) ohne Wärmedämmung | p | mm | 790 | 790 | 790 |

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

Abmessungen Typ SESB, 750 und 950 l Inhalt

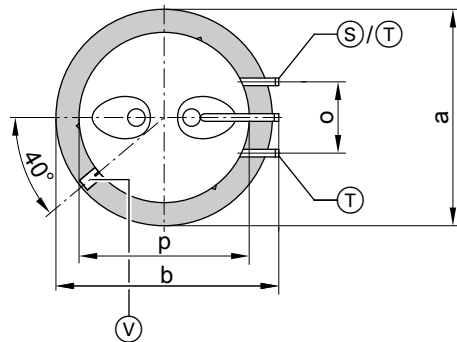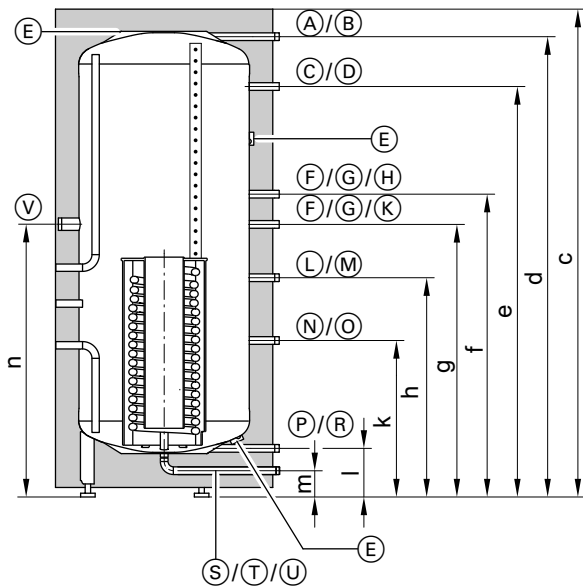

- (C) Heizwasservorlauf 2
- (D) Klemmsystem 1 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- (E) Befestigung Thermometerfühler oder Befestigung für zusätzlichen Sensor (Klemmbügel)
- (F) Heizwasservorlauf 3
- (G) Heizwasserrücklauf 1
- (H) Klemmsystem 2 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- (K) Klemmsystem 3 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- (L) Heizwasserrücklauf 2
- (M) Klemmsystem 4 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- (N) Heizwasserrücklauf 3
- (O) Klemmsystem 5 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- (P) Heizwasserrücklauf 4
- (R) Entleerung
- (S) Heizwasservorlauf Solaranlage
- (T) Heizwasserrücklauf Solaranlage
- (U) Entlüftung Wärmetauscher Solar
- (V) Muffe für Elektro-Heizeinsatz-EHE (Rp 1½)


- (A) Heizwasservorlauf 1
- (B) Entlüftung

Maße Typ SESB


| Speicherinhalt | | | 750 | 950 |
|-----------------------------|---|----|------|------|
| Länge (∅) | a | mm | 1064 | 1064 |
| Breite | b | mm | 1119 | 1119 |
| Höhe | c | mm | 1900 | 2200 |
| | d | mm | 1777 | 2083 |
| | e | mm | 1559 | 1864 |
| | f | mm | 1180 | 1300 |
| | g | mm | 1039 | 1159 |
| | h | mm | 676 | 752 |
| | k | mm | 386 | 386 |
| | l | mm | 155 | 155 |
| | m | mm | 75 | 75 |
| | n | mm | 1010 | 1033 |
| | o | mm | 370 | 370 |
| Länge (∅) ohne Wärmedämmung | p | mm | 790 | 790 |

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

Heizwasserseitiger Durchflusswiderstand

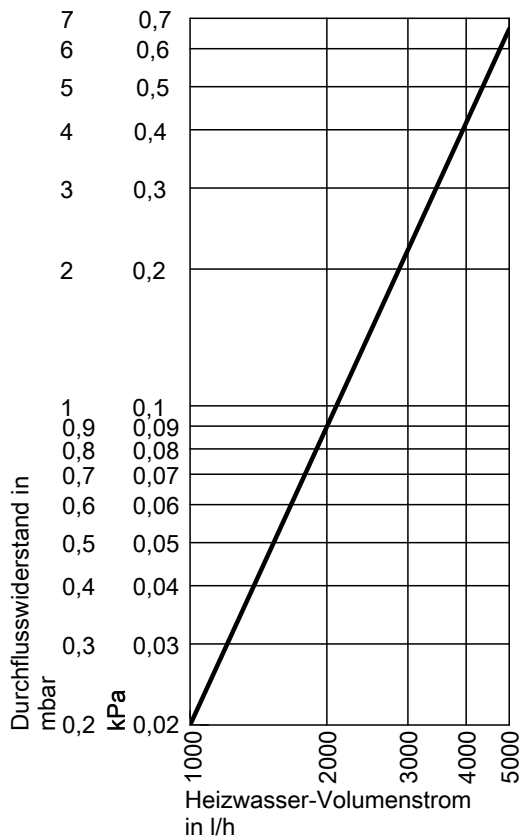

Solarseitiger Durchflusswiderstand

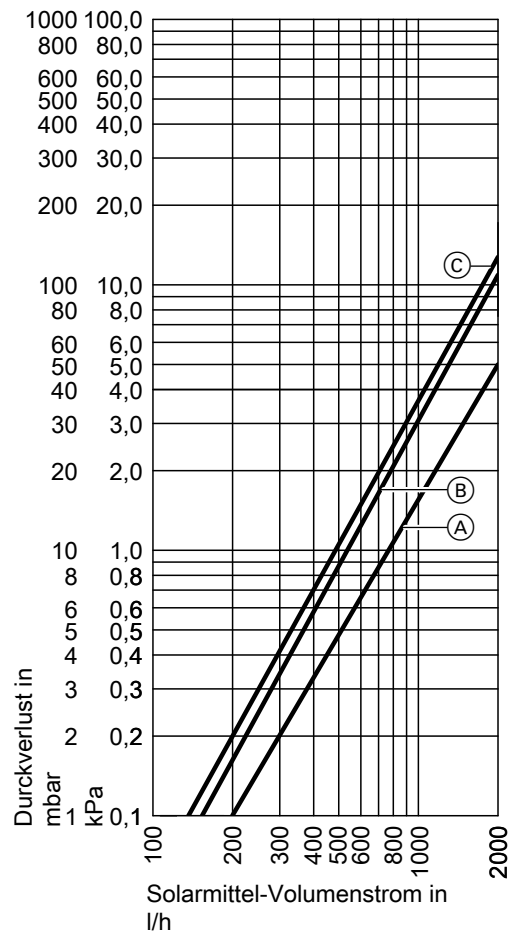

- Ⓐ Speichereinhalt 400 l
- Ⓑ Speichereinhalt 600 und 750 l
- Ⓒ Speichereinhalt 950 l

4.9 Technische Angaben Vitocell 320-M, Typ SVHA

Dimensionierung von Einbringungsöffnungen

Die tatsächlichen Abmessungen des Speicher-Wassererwärmers können aufgrund von Fertigungstoleranzen geringfügig abweichen.

Hinweis zur Dauerleistung

Bei der Planung mit der angegebenen oder ermittelten Dauerleistung die entsprechende Umwälzpumpe einplanen. Nur falls die Nenn-Wärmeleistung des Wärmeerzeugers \geq der Dauerleistung ist, wird die angegebene Dauerleistung erreicht.

Technische Daten


| Speicherinhalt (AT: Tatsächlicher Wasserinhalt) | l | 750 | | 910 | |
|---|--------------------|----------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | Standard | Hocheffizient | Standard | Hocheffizient |
| Wärmedämmung | | | | | |
| Inhalt Wärmetauscher Trinkwasser | l | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Inhalt Heizwasser | l | 721 | 721 | 881 | 881 |
| Dauerleistung bei unten aufgeführtem Heizwasser-Volumenstrom Heizwasservorlauf 1/Heizwasserrücklauf 1 | | | | | |
| – Bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C und folgenden Heizwasser -Vorlauftemperaturen | 90 °C | kW | 92,5 ^{*5} | 92,5 ^{*5} | |
| | | l/min | 37,9 ^{*5} | 37,9 ^{*5} | |
| | 80 °C | kW | 92,5 ^{*5} | 92,5 ^{*5} | |
| | | l/min | 37,9 ^{*5} | 37,9 ^{*5} | |
| | 70 °C | kW | 84,5 | 88,3 | |
| | | l/min | 34,8 | 36,2 | |
| 60 °C | kW | 55,9 | 61,2 | | |
| | l/min | 22,9 | 25,1 | | |
| 55 °C | kW | 45,5 | 49,9 | | |
| | l/min | 18,7 | 20,5 | | |
| – Bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 60 °C und folgenden Heizwasser -Vorlauftemperaturen | 90 °C | kW | 96,7 | 105,7 | |
| | | l/min | 27,8 | 30,3 | |
| | 80 °C | kW | 77,0 | 84,3 | |
| | | l/min | 22,1 | 24,2 | |
| | 70 °C | kW | 56,4 | 60,4 | |
| | | l/min | 16,3 | 17,0 | |
| Dauerleistung bei unten aufgeführtem Heizwasser-Volumenstrom Heizwasservorlauf 1/Entleerung | | | | | |
| – Bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C und folgenden Heizwasser -Vorlauftemperaturen | 90 °C | kW | 92,5 ^{*5} | 92,5 ^{*5} | |
| | | l/min | 37,9 ^{*5} | 37,9 ^{*5} | |
| | 80 °C | kW | 92,5 ^{*5} | 92,5 ^{*5} | |
| | | l/min | 37,9 ^{*5} | 37,9 ^{*5} | |
| | 70 °C | kW | 92,5 ^{*5} | 92,5 ^{*5} | |
| | | l/min | 37,9 ^{*5} | 37,9 ^{*5} | |
| 60 °C | kW | 92,5 | 92,5 | | |
| | l/min | 37,9 | 37,9 | | |
| 55 °C | kW | 76,5 | 76,5 | | |
| | l/min | 31,4 | 31,4 | | |
| – Bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 60 °C und folgenden Heizwasser -Vorlauftemperaturen | 90 °C | kW | 132,0 | 92,5 ^{*5} | |
| | | l/min | 37,9 | 37,9 ^{*5} | |
| | 80 °C | kW | 127,7 | 127,7 | |
| | | l/min | 36,7 | 36,7 | |
| | 70 °C | kW | 93,5 | 93,5 | |
| | | l/min | 27,0 | 27,0 | |
| Heizwasser-Volumenstrom für die angegebenen Dauerleistungen | m ³ /h | 3,0 | | 3,0 | |
| Zulässige Temperaturen | | | | | |
| – Heizwasserseitig | °C | 110 | | 110 | |
| – Trinkwasserseitig | °C | 95 | | 95 | |
| Zulässiger Betriebsdruck | | | | | |
| – Heizwasserseitig | bar | 3 | | 3 | |
| | MPa | 0,3 | | 0,3 | |
| – Trinkwasserseitig | bar | 10 | | 10 | |
| | MPa | 1,0 | | 1,0 | |
| Zulässige Gesamtwasserhärte | | | | | |
| | °dH | 20 | | 20 | |
| | mol/m ³ | 3,6 | | 3,6 | |

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)


| Speicherinhalt (AT: Tatsächlicher Wasserinhalt) | l | 750 | | 910 | |
|--|----------------|-------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| | | Standard | Hocheffizient | Standard | Hocheffizient |
| Wärmedämmung | | | | | |
| Abmessungen | | | | | |
| Länge a (∅) | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Breite b | mm | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 |
| Höhe c | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | 1900 | 1970 | 2200 | 2275 |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | 1815 | 1815 | 2120 | 2120 |
| Kippmaß | | | | | |
| – Ohne Wärmedämmung und Stellfüße | mm | 1890 | 1890 | 2165 | 2165 |
| Gewicht | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | kg | 164 | 168 | 187 | 191 |
| – Ohne Wärmedämmung | kg | 138 | 138 | 158 | 158 |
| Anschlüsse (Außengewinde) | | | | | |
| Heizwasservorlauf und -rücklauf | R | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
| Kaltwasser, Warmwasser | R | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Entleerung | R | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
| Wärmetauscher Trinkwasser | | | | | |
| Heizfläche | m ² | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Bereitschaftswärmeaufwand | | | | | |
| | kWh/24 h | 2,53 | 2,25 | 2,95 | 2,41 |
| Energieeffizienzklasse | | | | | |
| | | — | — | — | — |
| Farbe | | | | | |
| | | Vitopearlwhite oder Vitographite | | | |

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

Abmessungen

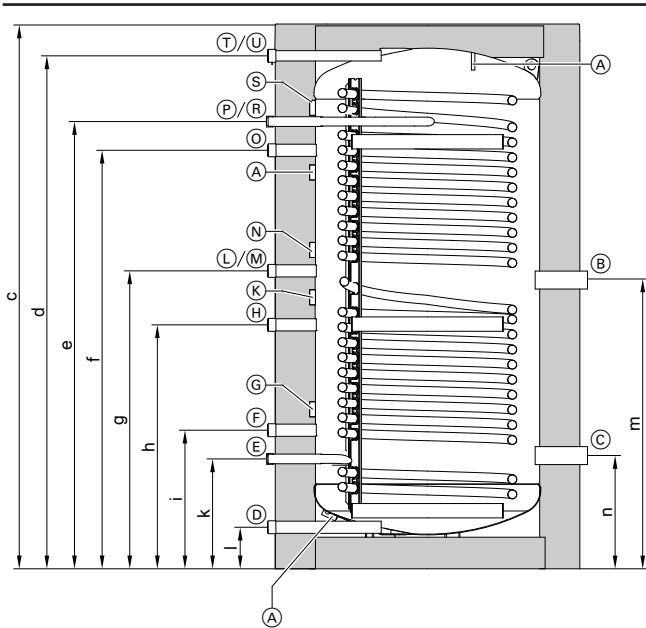

- Ⓒ Unterer Elektro-Heizeinsatz (Muffe Rp 1½)
- Ⓓ Entlüftung (E)
- Ⓔ Kaltwasser
- Ⓕ Heizwasserrücklauf (HR) 3
- Ⓖ Klemmsystem 4 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- Ⓗ Heizwasserrücklauf (HR) 2
- Ⓚ Klemmsystem 3 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- Ⓛ Heizwasservorlauf (HV) 3
- Ⓜ Heizwasserrücklauf (HR) 1
- Ⓝ Klemmsystem 2 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- Ⓞ Heizwasservorlauf (HV) 2
- Ⓟ Warmwasser
- Ⓡ Zirkulation (Einschraubzirkulation, Zubehör)
- Ⓢ Klemmsystem 1 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- Ⓣ Heizwasservorlauf (HV) 1
- Ⓤ Entlüftung

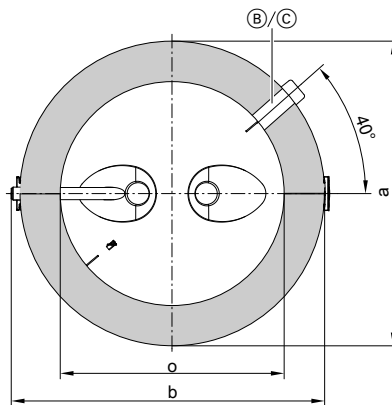

- Ⓐ Befestigung Thermometerfühler oder Befestigung für zusätzlichen Sensor (Klemmbügel)
- Ⓑ Oberer Elektro-Heizeinsatz (Muffe Rp 1½)

Maße

| Speicherinhalt | | l | 750 | | 910 | |
|-------------------------|---|----|----------|---------------|----------|---------------|
| | | | Standard | Hocheffizient | Standard | Hocheffizient |
| Wärmedämmung | | | | | | |
| Länge (∅) | a | mm | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| Breite | b | mm | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 |
| Höhe | c | mm | 1900 | 1970 | 2200 | 2275 |
| | d | mm | 1787 | 1787 | 2093 | 2093 |
| | e | mm | 1558 | 1558 | 1863 | 1863 |
| | f | mm | 1458 | 1458 | 1763 | 1763 |
| | g | mm | 1038 | 1038 | 1158 | 1158 |
| | h | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | i | mm | 483 | 483 | 483 | 483 |
| | k | mm | 383 | 383 | 383 | 383 |
| | l | mm | 145 | 145 | 145 | 145 |
| | m | mm | 1009 | 1009 | 1035 | 1035 |
| | n | mm | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Länge ohne Wärmedämmung | o | mm | 790 | 790 | 790 | 790 |

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

Leistungskennzahl N_L nach DIN 4708

| Speicherinhalt | I | 750 | | 910 | |
|--|---|---------|-------|---------|-------|
| Leistungskennzahl N_L bei Heizwasser-Vorlauftemperatur | | HV1/HR1 | HV1/E | HV1/HR1 | HV1/E |
| 90°C | | >8,0 | >8,0 | >8,0 | >8,0 |
| 80°C | | >7,0 | >8,0 | >8,0 | >8,0 |
| 70°C | | 5,3 | >8,0 | 6,4 | >8,0 |

Kurzzeitleistung während 10 min, bezogen auf die Leistungskennzahl N_L

| Speicherinhalt | I | 750 | | 910 | |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kurzzeitleistung bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C, mit Nachheizung | | HV1/HR1 | HV1/E | HV1/HR1 | HV1/E |
| 90°C | I/10 min | 379 ^{*5} | 379 ^{*5} | 379 ^{*5} | 379 ^{*5} |
| 80°C | I/10 min | 350 | 379 ^{*5} | 379 ^{*5} | 379 ^{*5} |
| 70°C | I/10 min | 305 | 379 ^{*5} | 335 | 379 ^{*5} |

Max. Zapfmenge während 10 min, bezogen auf die Leistungskennzahl N_L

| Speicherinhalt | I | 750 | | 910 | |
|---|-------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Max. Zapfmenge bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C, mit Nachheizung | | HV1/HR1 | HV1/E | HV1/HR1 | HV1/E |
| 90°C | I/min | 37,9 ^{*5} | > 37,9 ^{*5} | 37,9 ^{*5} | 37,9 ^{*5} |
| 80°C | I/min | 35,0 | > 37,9 ^{*5} | 37,9 ^{*5} | 37,9 ^{*5} |
| 70°C | I/min | 30,5 | > 37,9 ^{*5} | 33,5 | 37,9 ^{*5} |


Zapfbare Wassermenge

| Zapfrate bei Speichervolumen auf 60 °C aufgeheizt | I/min | 10 | | 20 | |
|---|-------|---------|-------|---------|-------|
| Zapfbare Wassermenge ohne Nachheizung | | HV1/HR1 | HV1/E | HV1/HR1 | HV1/E |
| Wasser mit t = 45 °C (Mischtemperatur) | | | | | |
| 750 l | I | 210 | 570 | 100 | 420 |
| 910 l | I | 290 | 680 | 140 | 520 |


^{*5} Höhere Volumenströme führen zu turbulenten Strömungen und Geräuschbildung.

Speicher-Wasssererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

Trinkwasserseitiger Durchflusswiderstand

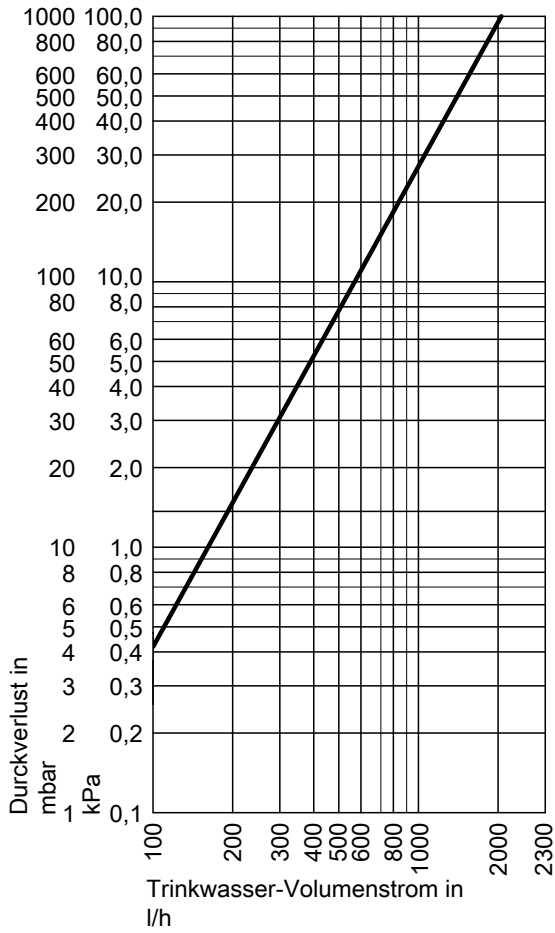

Heizwasserseitiger Durchflusswiderstand

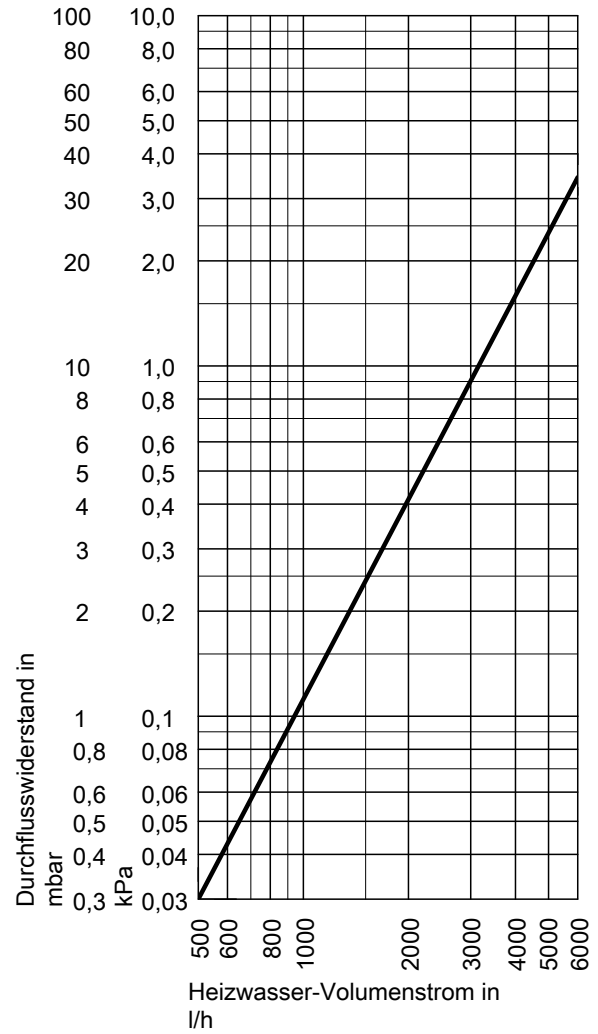

4.10 Technische Angaben Vitocell 340-M, Typ SVKC und 360-M, Typ SVSB
Dimensionierung von Einbringungsöffnungen



Die tatsächlichen Abmessungen des Speicher-Wassererwärmers können aufgrund von Fertigungstoleranzen geringfügig abweichen.

Technische Daten

| Typ | | SVKC | | SVSB | |
|---|--------------------|---|------------|------------|------------|
| Speicherinhalt (AT: Tatsächlicher Wasserinhalt) | l | 750 | 950 | 750 | 950 |
| Inhalt Wärmetauscher Solar | l | 12 | 14 | 12 | 14 |
| Inhalt Wärmetauscher Trinkwasser | l | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Inhalt Heizwasser | l | 708 | 906 | 708 | 906 |
| DIN-Registernummer | | Beantragt | | Beantragt | |
| Zulässige Temperaturen | | | | | |
| – Heizwasserseitig | °C | 110 | | 110 | |
| – Trinkwasserseitig | °C | 95 | | 95 | |
| – Solarseitig | °C | 140 | | 140 | |
| Zulässiger Betriebsdruck | | | | | |
| – Heizwasserseitig | bar | 3 | | 3 | |
| | MPa | 0,3 | | 0,3 | |
| – Trinkwasserseitig | bar | 10 | | 10 | |
| | MPa | 1,0 | | 1,0 | |
| – Solarseitig | bar | 10 | | 10 | |
| | MPa | 1,0 | | 1,0 | |
| Zulässige Gesamtwasserhärte | °dH | 20 | | 20 | |
| | mol/m ³ | 3,6 | | 3,6 | |
| Abmessungen | | | | | |
| Länge a (∅) | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Breite b | mm | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 |
| Höhe c | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | mm | 1900 | 2200 | 1900 | 2200 |
| – Ohne Wärmedämmung | mm | 1815 | 2120 | 1815 | 2120 |
| Kippmaß | | | | | |
| – Ohne Wärmedämmung und Stellfüße | mm | 1890 | 2165 | 1890 | 2165 |
| Gewicht | | | | | |
| – Mit Wärmedämmung | kg | 199 | 222 | 208 | 231 |
| – Ohne Wärmedämmung | kg | 171 | 199 | 180 | 208 |
| Anschlüsse (Außengewinde) | | | | | |
| Heizwasservorlauf und -rücklauf | R | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
| Kaltwasser, Warmwasser | R | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Heizwasservorlauf und -rücklauf (Solar) | G | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Entleerung | R | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
| Wärmetauscher Solar | | | | | |
| Heizfläche | m ² | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 2,1 |
| Wärmetauscher Trinkwasser | | | | | |
| Heizfläche | m ² | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24 h | 2,25 | 2,45 | 2,25 | 2,45 |
| Volumen-Bereitschaftsteil V_{aux} | l | 346 | 435 | 346 | 435 |
| Volumen-Solarteil V_{sol} | l | 404 | 515 | 404 | 515 |
| Energieeffizienzklasse | | — | — | — | — |
| Farbe | | Vitopearlwhite, Vitographite oder Vitosilber | | | |

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

Abmessungen Typ SVKC

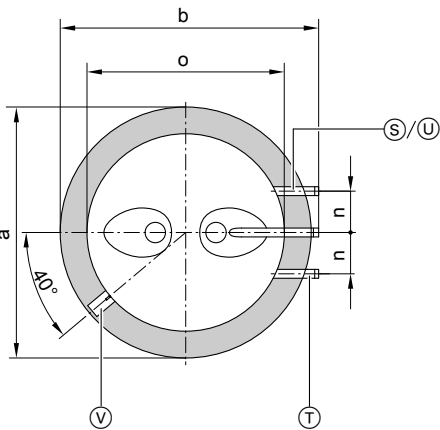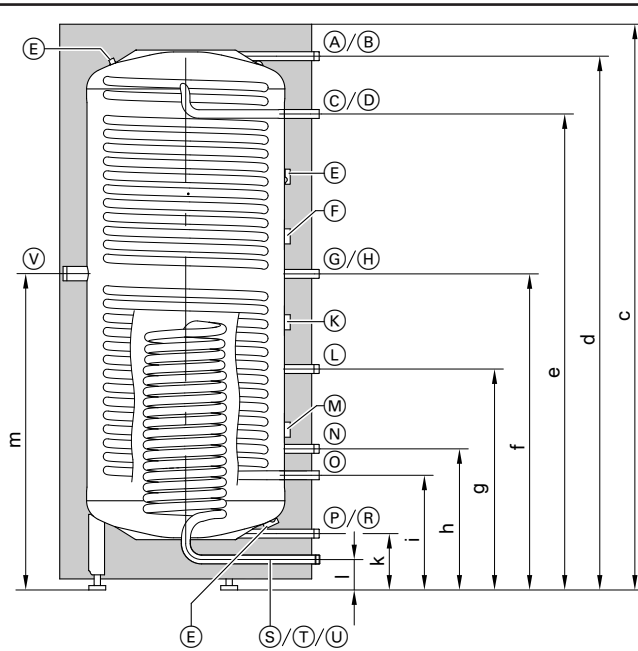

- (A) Heizwasservorlauf 1
- (B) Entlüftung


- (C) Warmwasser
- (D) Zirkulation (Einschraubzirkulation, Zubehör)
- (E) Befestigung Thermometerfühler oder Befestigung für zusätzlichen Sensor (Klemmbügel)
- (F) Klemmsystem 1 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- (G) Heizwasservorlauf 2
- (H) Heizwasserrücklauf 1
- (K) Klemmsystem 2 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- (L) Heizwasserrücklauf 2
- (M) Klemmsystem 3 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- (N) Heizwasserrücklauf 3
- (O) Kaltwasser
- (P) Heizwasserrücklauf 4
- (R) Entleerung
- (S) Heizwasservorlauf Solaranlage
- (T) Heizwasserrücklauf Solaranlage
- (U) Entlüftung Wärmetauscher Solar
- (V) Elektro-Heizeinsatz (Muffe Rp 1½)

Maße Typ SVKC

| Speicherinhalt | l | 750 | 950 |
|-------------------------|------|------|------|
| Länge (∅) | a mm | 1064 | 1064 |
| Breite | b mm | 1119 | 1119 |
| Höhe | c mm | 1900 | 2200 |
| | d mm | 1787 | 2093 |
| | e mm | 1558 | 1863 |
| | f mm | 1038 | 1158 |
| | g mm | 850 | 850 |
| | h mm | 483 | 483 |
| | i mm | 383 | 383 |
| | k mm | 145 | 145 |
| | l mm | 75 | 75 |
| | m mm | 1009 | 1135 |
| | n mm | 185 | 185 |
| Länge ohne Wärmedämmung | o mm | 790 | 790 |

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)


Abmessungen Typ SVSB

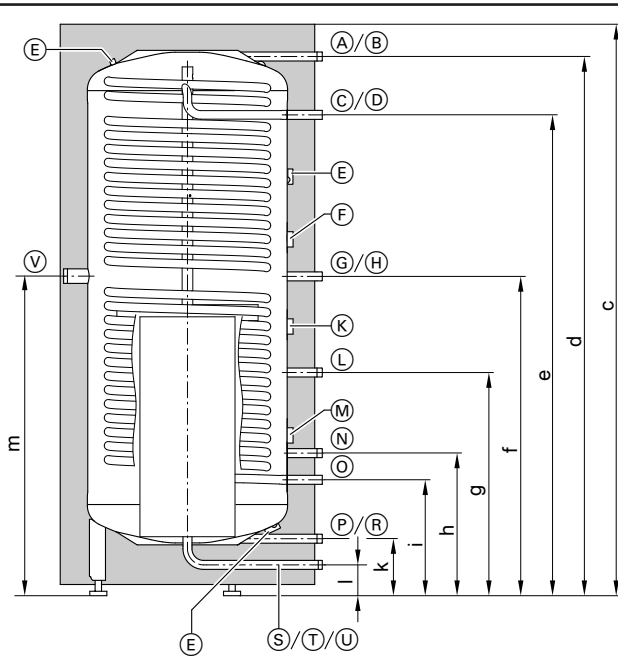

- (C) Warmwasser
- (D) Zirkulation (Einschraubzirkulation, Zubehör)
- (E) Befestigung Thermometerfühler oder Befestigung für zusätzlichen Sensor (Klemmbügel)
- (F) Klemmsystem 1 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- (G) Heizwasservorlauf 2
- (H) Heizwasserrücklauf 1
- (K) Klemmsystem 2 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- (L) Heizwasserrücklauf 2
- (M) Klemmsystem 3 zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren am Speichermantel mit Aufnahmen für 3 Tauchtemperatursensoren pro Klemmsystem
- (N) Heizwasserrücklauf 3
- (O) Kaltwasser
- (P) Heizwasserrücklauf 4
- (R) Entleerung
- (S) Heizwasservorlauf Solaranlage
- (T) Heizwasserrücklauf Solaranlage
- (U) Entlüftung Wärmetauscher Solar
- (V) Elektro-Heizeinsatz (Muffe Rp 1½)

Maße Typ SVSB

| Speicherinhalt | | l | 750 | 950 |
|-------------------------|---|----|------|------|
| Länge (∅) | a | mm | 1064 | 1064 |
| Breite | b | mm | 1119 | 1119 |
| Höhe | c | mm | 1900 | 2200 |
| | d | mm | 1787 | 2093 |
| | e | mm | 1558 | 1863 |
| | f | mm | 1038 | 1158 |
| | g | mm | 850 | 850 |
| | h | mm | 483 | 483 |
| | i | mm | 383 | 383 |
| | k | mm | 145 | 145 |
| | l | mm | 75 | 75 |
| | m | mm | 1009 | 1135 |
| | n | mm | 185 | 185 |
| Länge ohne Wärmedämmung | o | mm | 790 | 790 |

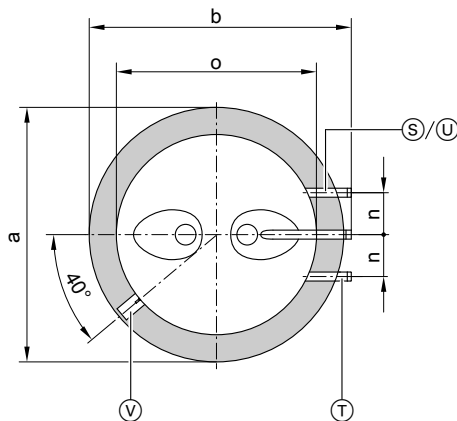

- (A) Heizwasservorlauf 1
- (B) Entlüftung

Dauerleistung

| Dauerleistung bei Heizwasser-Vorlauftemperatur von 70 °C | kW | 15 | 22 | 33 |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C | l/h | 368 | 540 | 810 |
| – Heizwasser-Volumenstrom (gemessen über HV ₁ /HR ₁) | l/h | 252 | 378 | 610 |
| Bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 60 °C | l/h | 258 | 378 | 567 |
| – Heizwasser-Volumenstrom (gemessen über HV ₁ /HR ₁) | l/h | 281 | 457 | 836 |

Hinweis zur Dauerleistung

Bei der Planung mit der angegebenen oder ermittelten Dauerleistung die entsprechende Umwälzpumpe einplanen. Nur falls die Nenn-Wärmeleistung des Wärmeerzeugers \geq der Dauerleistung ist, wird die angegebene Dauerleistung erreicht.

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

Leistungskennzahl N_L nach DIN 4708

| Speicherinhalt | I | 750 | 950 |
|--|---|------|------|
| Leistungskennzahl N_L bei 70 °C Heizwasser-Vorlauftemperatur | | | |
| In Abhängigkeit der zugeführten Wärmeleistung des Heizkessels Q_D | | | |
| 15 kW | | 2,00 | 3,00 |
| 18 kW | | 2,25 | 3,20 |
| 22 kW | | 2,50 | 3,50 |
| 27 kW | | 2,75 | 4,00 |
| 33 kW | | 3,00 | 4,60 |

- Die Leistungskennzahl N_L ändert sich mit der Speicherbevorratungstemperatur T_{sp} .
- Speicherbevorratungstemperatur T_{sp} = Kaltwasser-Einlauftemperatur + 50 K ^{+5 K/-0 K}

Richtwerte zur Leistungskennzahl N_L

- $T_{sp} = 60 \text{ °C} \rightarrow 1,0 \times N_L$
- $T_{sp} = 55 \text{ °C} \rightarrow 0,75 \times N_L$
- $T_{sp} = 50 \text{ °C} \rightarrow 0,55 \times N_L$
- $T_{sp} = 45 \text{ °C} \rightarrow 0,3 \times N_L$

Kurzzeitleistung während 10 min, bezogen auf die Leistungskennzahl N_L

| Speicherinhalt | I | 750 | 950 |
|--|----------|-----|-----|
| Kurzzeitleistung bei 70 °C Heizwasser-Vorlauftemperatur und Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C | | | |
| In Abhängigkeit der zugeführten Wärmeleistung des Heizkessels Q_D | | | |
| 15 kW | I/10 min | 190 | 230 |
| 18 kW | I/10 min | 200 | 236 |
| 22 kW | I/10 min | 210 | 246 |
| 27 kW | I/10 min | 220 | 262 |
| 33 kW | I/10 min | 230 | 280 |

Max. Zapfmenge während 10 min, bezogen auf die Leistungskennzahl N_L


| Speicherinhalt | I | 750 | 950 |
|---|-------|------|------|
| Max. Zapfmenge bei 70 °C Heizwasser-Vorlauftemperatur und Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C, mit Nachheizung | | | |
| In Abhängigkeit der zugeführten Wärmeleistung des Heizkessels Q_D | | | |
| 15 kW | I/min | 19,0 | 23,0 |
| 18 kW | I/min | 20,0 | 23,6 |
| 22 kW | I/min | 21,0 | 24,6 |
| 27 kW | I/min | 22,0 | 26,2 |
| 33 kW | I/min | 23,0 | 28,0 |

Zapfbare Wassermenge


| Zapfrate bei Speichervolumen auf 60 °C aufgeheizt | I/min | 10 | 20 |
|---|-------|-----|-----|
| Zapfbare Wassermenge ohne Nachheizung | | | |
| Wasser mit $t = 45 \text{ °C}$ (Mischtemperatur) | | | |
| 750 l | I | 255 | 190 |
| 950 l | I | 331 | 249 |

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

Trinkwasserseitiger Durchflusswiderstand

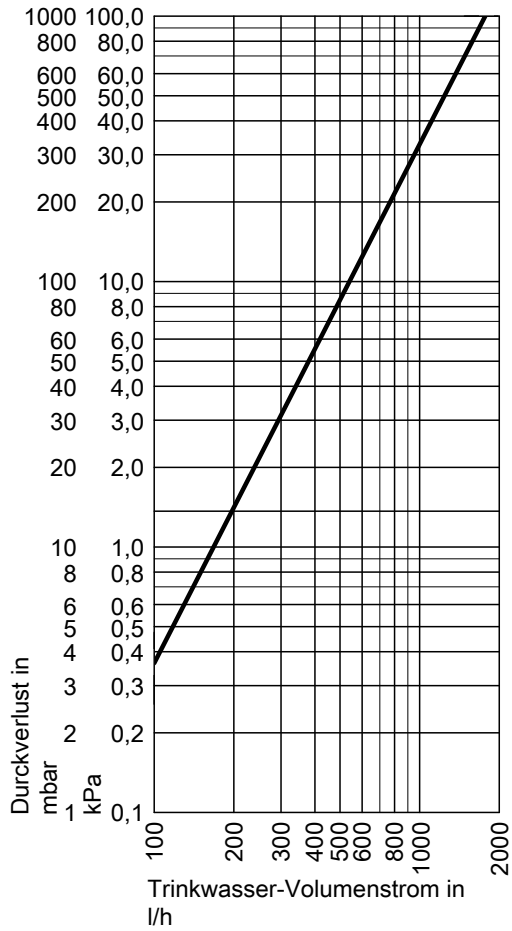

Heizwasserseitiger Durchflusswiderstand

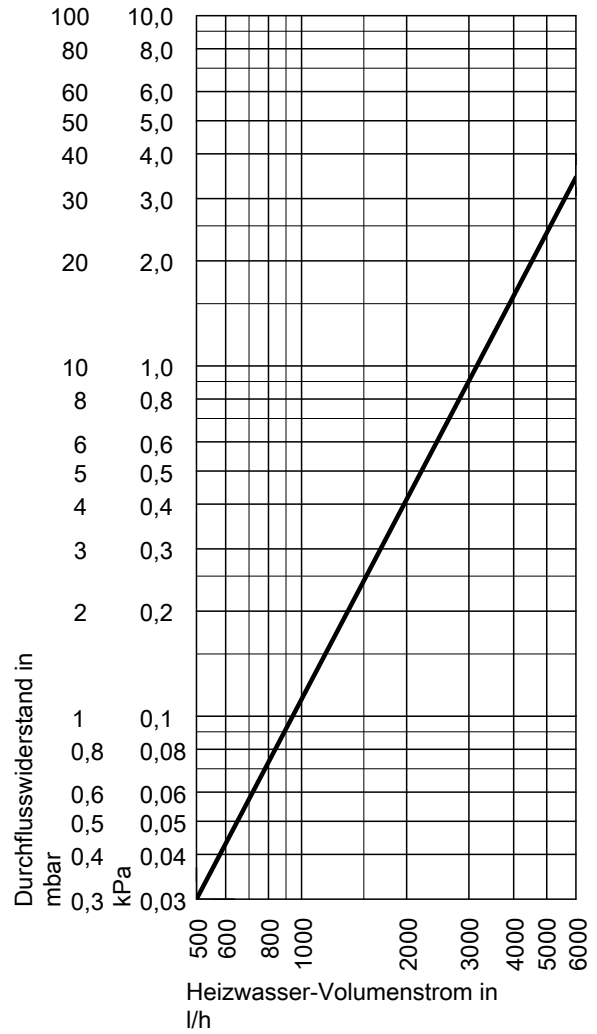


Hinweis

Höhere Volumenströme führen zu turbulenten Strömungen und Geräuschbildung.

4

Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher (Fortsetzung)

Solarseitiger Durchflusswiderstand

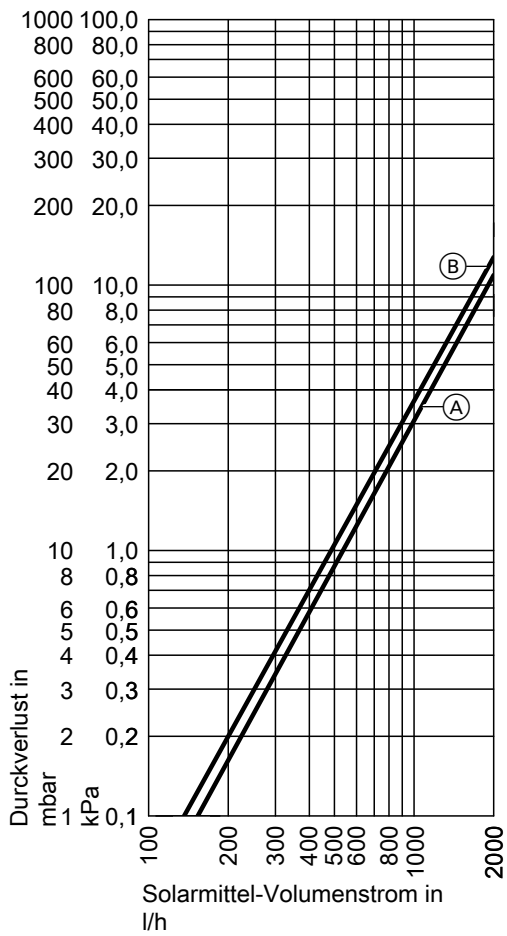


- Ⓐ Speichereinhalt 750 l
- Ⓑ Speichereinhalt 950 l

4

4.11 Trinkwasserseitiger Anschluss Speicher-Wassererwärmer

Anschluss nach DIN 1988

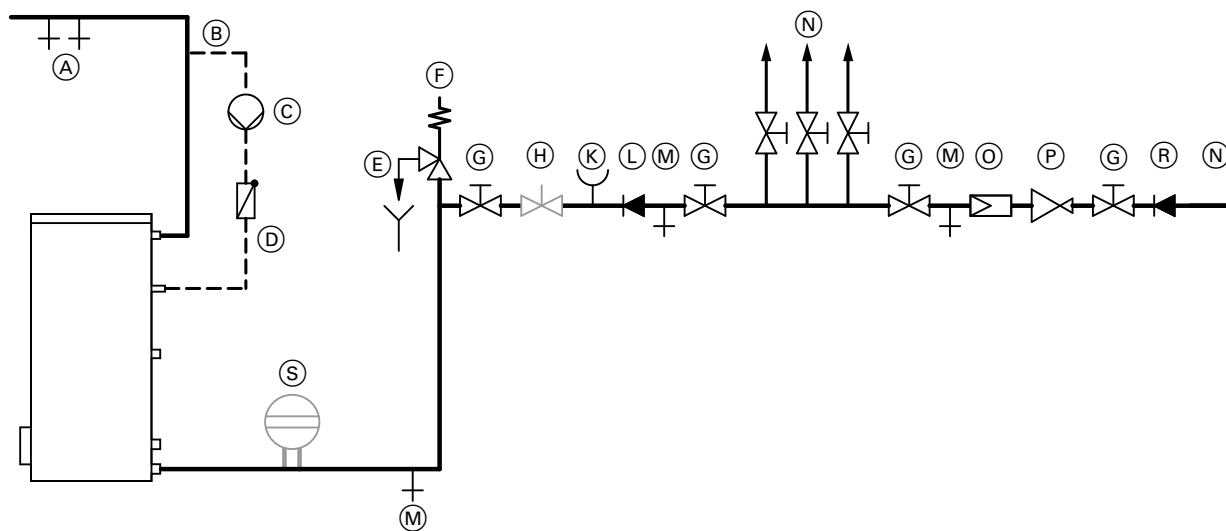

Beispiel: Vitocell 100-V

- (A) Warmwasser
- (B) Zirkulationsleitung

- (C) Zirkulationspumpe
- (D) Rückschlagklappe, federbelastet
- (E) Ausblaseleitung mit sichtbarer Mündung
- (F) Sicherheitsventil
- (G) Absperrventil
- (H) Durchflussregulierventil
(Empfehlung: Einbau und Einstellen des maximalen Wasserdurchflusses entsprechend der 10-Minuten-Leistung des Speicher-Wassererwärmers.)
- (K) Manometeranschluss
- (L) Rückflussverhinderer
- (M) Entleerung
- (N) Kaltwasser
- (O) Trinkwasserfilter*⁶
- (P) Druckminderer DIN1988-200: 2012-05
- (R) Rückflussverhinderer/Rohrtrenner
- (S) Membran-Druckausdehnungsgefäß, trinkwassergeeignet

Das Sicherheitsventil muss eingebaut werden.

Empfehlung: Sicherheitsventil über Speicheroberkante montieren. Dadurch braucht der Speicher-Wassererwärmer bei Arbeiten am Sicherheitsventil nicht entleert werden.

*⁶ Nach DIN 1988-200 ist bei Anlagen mit Rohrleitungen aus Metall ein Trinkwasserfilter einzubauen. Bei Kunststoffleitungen sollte nach DIN 1988 und unserer Empfehlung auch ein Trinkwasserfilter eingebaut werden, damit kein Schmutz in die Trinkwasseranlage eingetragen wird.

Installationszubehör

5.1 Zubehör zum Heizkessel


Abgas-Partikelabscheider

Best.-Nr. ZK04650

Elektrostatischer Filter zum Einbau in das Abgasrohr

- Für \varnothing 150 mm Abgasrohr
- Länge 500 mm

Rücklaufemperaturanhebung thermisch (komplett vormontiert)

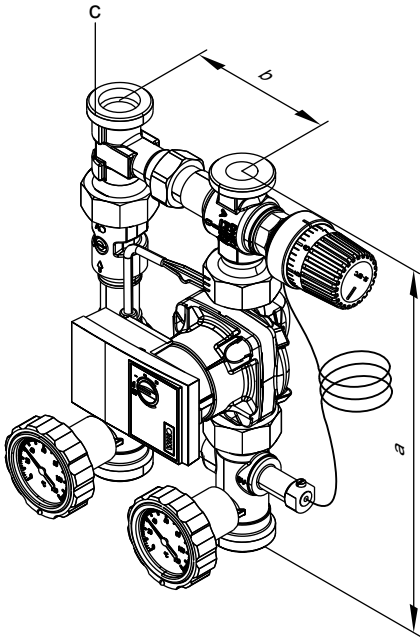

Für Anlagen mit Heizwasser-Pufferspeicher
Bei Nutzung der Funktion Ansteuerung Regelventil für Heizwasser-Pufferspeicher muss die Rücklaufemperaturanhebung geregelt bestellt werden.

- Wärmedämmung
- Rückschlagklappe
- Hocheffizienz-Umwälzpumpe

| Best.-Nr. | | 7172808 | 7172809 |
|--------------------------------------|----|-----------------|-----------------|
| Nennweite | | DN 25 | DN 32 |
| a | mm | 322 | 420 |
| b | mm | 125 | 125 |
| c | | G 1½ | G 2 |
| Außenmaße (mit Wärme- dämmung) | mm | 365 x 250 x 200 | 475 x 250 x 200 |

Best.-Nr. 7172808

Für Heizkessel 25 und 30 kW

Bestehend aus:

- 2 Kugelhähnen mit Thermometern
- Thermisches Regelventil


Best.-Nr. 7172809

Für Heizkessel 35 kW

Bestehend aus:


- 2 Kugelhähnen mit Thermometern
- Thermisches Regelventil
- Wärmedämmung
- Rückschlagklappe
- Hocheffizienz-Umwälzpumpe

Installationszubehör (Fortsetzung)

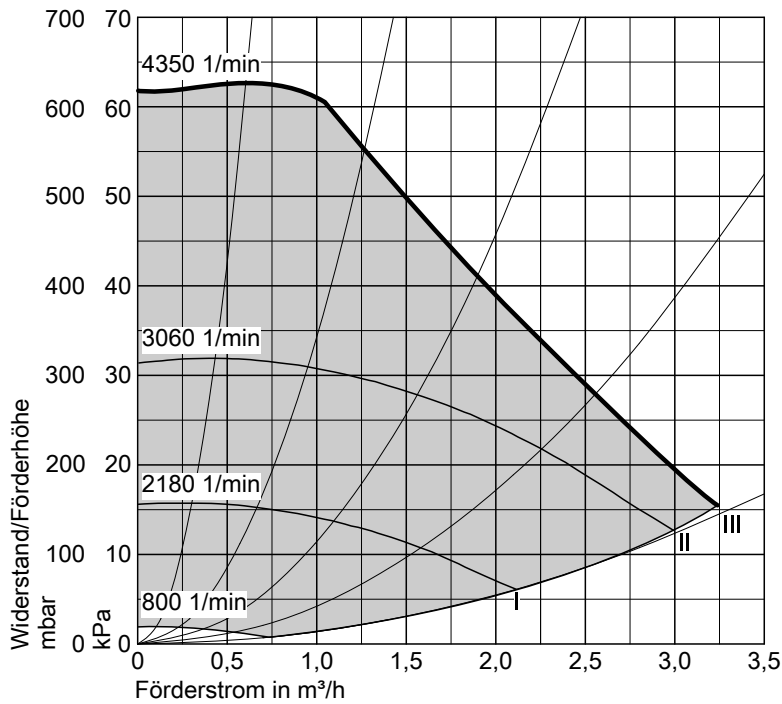


Rücklauftemperaturanhebung geregelt (Bausatz)

5

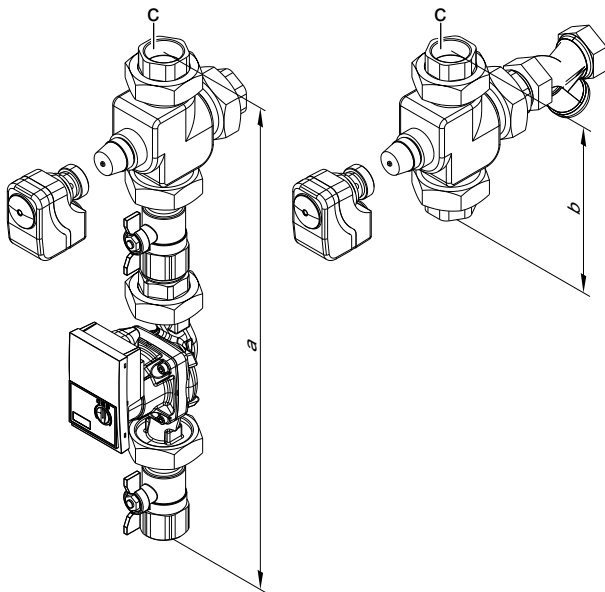

- Wärmedämmung
- 2 Stellantriebe
- Leitungssatz, Anschlusszubehör
- Drehzahlgeregelte Hocheffizienz-Umwälzpumpe Wilo Yonos PARA 30/6

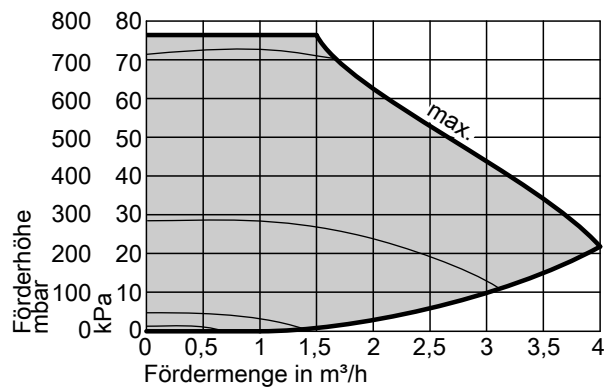

Hocheffizienz-Umwälzpumpe Wilo Yonos PARA 30/6

Muss bei Nutzung der Funktion Ansteuerung Regelventil für Heizwasser-Pufferspeicher mitbestellt werden. Durch die Nutzung des intelligenten Puffermanagements für eine Restwärmenutzung können bis zu 9 % Brennstoffkosten eingespart werden.

Best.-Nr. 7973519


Für Heizkessel 35 kW

Bestehend aus:

- Pufferregelventil
- Rücklaufanhebeventil

Installationszubehör (Fortsetzung)

Rohrverschraubung



- 1 Satz mit 2 Stück (2-mal erforderlich)
- G 1 1/2 x R 1

Best.-Nr. 7424591

Für Rücklauftemperaturenanhebung DN 32

- 1 Satz mit 2 Stück (2-mal erforderlich)
- G 2 x R 1 1/4

Best.-Nr. 7424592

Für Rücklauftemperaturenanhebung DN 25

Übergangseinheit


Best.-Nr. 7159411

Zum Anschluss der Rücklauftemperaturenanhebung an die Divicon

- 2 Übergangsstücke R 1 1/2 (mit Versatz)
- Dichtungen

Kleinverteiler

Best.-Nr. Z001849

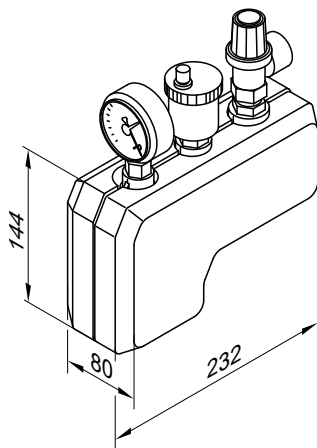

mit

- Sicherheitsgruppe mit Sicherheitsventil 3 bar (0,3 MPa)
- Wärmedämmung
- T-Stück G 1 und Rohrrippelanschluss R 1

Zum Anschluss direkt an den Heizkessel Rohrverschraubung G 1 1/2 x R 1 verwenden.

Wasserstandbegrenzer

Best.-Nr. 9529050

Nur erforderlich in Dachheizzentralen innerhalb Deutschlands

- Einsatz als Wassermangelsicherung
- Für Einbau in den Heizungsvorlauf außerhalb des Heizkessels




Thermische Ablaufsicherung

Best.-Nr. ZK02006

Zum Anschluss an den Sicherheitswärmetauscher des Heizkessels.

Installationszubehör (Fortsetzung)



Der Heizkessel ist entsprechend der Anforderungen der EN 303-5 mit einem Sicherheitswärmetauscher ausgeführt, der bauseits über ein thermisches Ablaufsicherungs-Ventil an das Trinkwassernetz angeschlossen werden muss, um im Störfall eine Notkühlung des Heizkessels zu gewährleisten.

Elektrische Zündeinrichtung

Best.-Nr. 7973484

- Anschlussleitung
- Für automatisches Zünden nach eingestellter Zeit oder nach Systemtemperatur.

Aschebox

Best.-Nr. ZK02452

Für den sauberen Transport der Asche zum Müllbehälter

- Inhalt 18 l
- Aus verzinktem Stahlblech
- Mit Abdeckung

Automatische Wärmetauscherreinigung

Best.-Nr. 7973481

Reinigt regelmäßig automatisch den Wärmetauscher.

Hinweis

Durch die automatische Wärmetauscherreinigung ist eine Optimierung des Wirkungsgrads im Laufe des Betriebs möglich.

Anschlusseinheit Pufferspeicher


Best.-Nr. 7159406

G 1½ x 1½ x 1½

Zur Einbindung des Heizwasser-Pufferspeichers in den Heizkreis vor der Modular-Divicon oder vor dem Verteilerbalken

Bestehend aus:

- 2 T-Stücke mit Überwurfmuttern
- Dichtungen

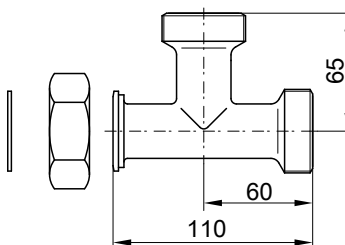

Motor 2-Wegeventil, DN 25, VVG 48.25

Best.-Nr. 7441735

Einsatz als Regelventil zur Volumenstromregelung bei der Trinkwassererwärmung (Warmwasserbereitung)

Lieferumfang:

- Motor 2-Wegeventil einschließlich Dichtungen und Verschraubungen
- Ventilantrieb

Motor 3-Wegeventil, DN 25, VXG 48.25

Best.-Nr. 7441732

Lieferumfang:

- Motor 3-Wegeventil einschließlich Dichtungen und Verschraubungen
- Ventilantrieb

Installationszubehör (Fortsetzung)

Motor 3-Wegeventil, DN 30, VXG 48.32

Best.-Nr. 7441731

Lieferumfang:

- Motor 3-Wegeventil einschließlich Dichtungen und Verschraubungen
- Ventiltrieb

Motor 3-Wegeventil, DN 40, VXG 48.42

Best.-Nr. 7441730

Lieferumfang:

- Motor 3-Wegeventil einschließlich Dichtungen und Verschraubungen
- Ventiltrieb

Divicon Heizkreis-Verteilung

Aufbau und Funktion

- Lieferbar in Anschlussgrößen R $\frac{3}{4}$, R 1 und R $1\frac{1}{4}$
- Mit Heizkreispumpe, Rückschlagklappe, Kugelhähnen mit integrierten Thermometern und 3-Wege-Mischer oder ohne Mischer
- Schnelle und einfache Montage durch vormontierte Einheit und kompakte Bauweise
- Geringe Abstrahlverluste durch formschlüssige Wärmedämmschalen
- Niedrige Stromkosten und exaktes Regelverhalten durch den Einsatz von Hocheffizienz-Umwälzpumpen und optimierter Mischerkennlinie
- Direkt anschließbar an den Heizkessel durch Rohrgruppe (Einzelmontage) oder Wandmontage sowohl einzeln als auch mit 2- oder 3-fach Verteilerbalken
- K_V -Werte des Mixers in 5 Stufen einstellbar


Die Divicon mit Mischer ist in verschiedenen Kombinationen folgender Ausstattungskomponenten passend zum jeweiligen Wärmeerzeuger verfügbar:

- Hocheffizienz-Umwälzpumpen Wilo oder Grundfos
- Erweiterungssätze Mischer zum Anschluss an PlusBus oder KM-BUS
- Ohne Erweiterungssatz zum direkten Anschluss des Mischer-Motors an die Regelung des Wärmeerzeugers
- Vorlauftemperatursensoren NTC 10 k Ω oder Pt1000

Hinweis

Bei einer Divicon mit Mischer befindet sich der Mischer-Motor im Lieferumfang. Dieser Mischer-Motor wird direkt auf dem Mischer montiert.

Best.-Nr. in Verbindung mit verschiedenen Ausstattungskomponenten: Siehe Viessmann Preisliste.

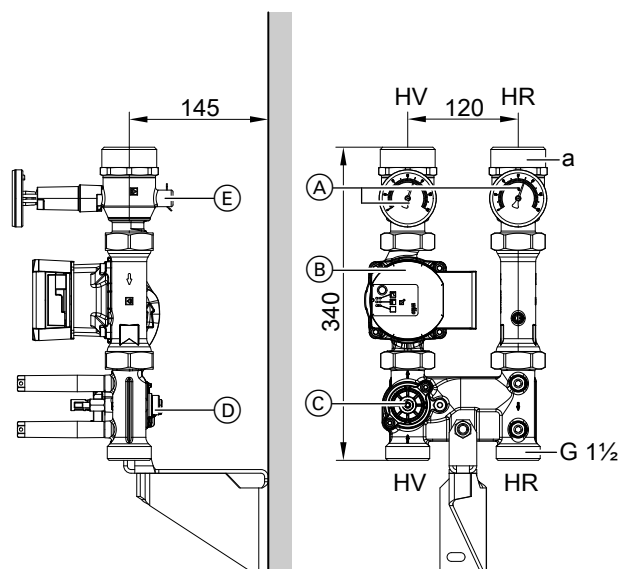

Divicon mit Mischer: Wandmontage, Darstellung ohne Wärmedämmung, Mischer-Motor und Erweiterungssatz Mischer

- HR Heizungsrücklauf
- HV Heizungsvorlauf
- (A) Kugelhähne mit Thermometer (als Bedienelement)
- (B) Umwälzpumpe
- (C) Mischer
- (D) Einstellhebel für K_V -Wert des Mixers mit Einstellskala gemäß folgender Tabelle
- (E) Tauchhülse für Vorlauftemperatursensor

Installationszubehör (Fortsetzung)


Technische Angaben Divicon mit Mischer

| Anschlüsse Heizkreis | R ¾ | R 1 | R 1¼ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nennweite | DN 20 | DN 25 | DN 32 |
| Max. Volumenstrom | 1,0 m³/h | 1,5 m³/h | 2,5 m³/h |
| a (innen) | Rp ¾ | Rp 1 | Rp 1¼ |
| a (außen) | G 1¼ | G 1¼ | G 2 |
| Einstellbare K_V -Werte für Mischer: Werte in m³/h bei einem Druckverlust von 1 bar (0,1 MPa) | 3,1 | 4,0 | 4,7 |
| | 3,7 | 4,5 | 5,1 |
| | 4,5 | 5,1 | 5,6 |
| | 4,8 | 5,5 | 5,8 |
| | 4,9 | 5,6 | 5,9 |
| Max. Betriebsdruck | 3 bar (0,3 MPa) | 3 bar (0,3 MPa) | 3 bar (0,3 MPa) |
| Max. Betriebstemperatur bei 40 °C Umgebungstemperatur | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
| Zul. Umgebungstemperatur | | | |
| – Betrieb | 0 bis 40 °C | | |
| – Lagerung | –20 bis 40 °C | | |
| Elektrische Werte | | | |
| – Nennspannung | 230 V | 230 V | 230 V |
| – Nennfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| – Anschlussleistung mit Umwälzpumpe Wilo | 43 W | 43 W | 60 W |
| – Anschlussleistung mit Umwälzpumpe Grundfos | 39 W | 39 W | 52 W |
| – Anschlussleistung Erweiterungssatz | 6 W | 6 W | 6 W |
| Mischer-Motor | | | |
| – Typ | ESBE ARA561 | | |
| – Fahrzeit | 120 s | 120 s | 120 s |
| Gewicht mit Umwälzpumpe Wilo | | | |
| – Ohne Erweiterungssatz Mischer | 6,9 kg | 6,9 kg | 7,4 kg |
| – Mit Erweiterungssatz Mischer | 8,1 kg | 8,1 kg | 8,7 kg |
| Gewicht mit Umwälzpumpe Grundfos | | | |
| – Ohne Erweiterungssatz Mischer | 7,0 kg | 7,0 kg | 7,4 kg |
| – Mit Erweiterungssatz Mischer | 8,2 kg | 8,2 kg | 8,7 kg |

Hinweis

Druckverlustkurven der Divicon für die verschiedenen K_V -Werte des Mischers: Siehe Kapitel „Druckverlustdiagramme“.


Montagebeispiel: Divicon mit 2-fach Verteilerbalken

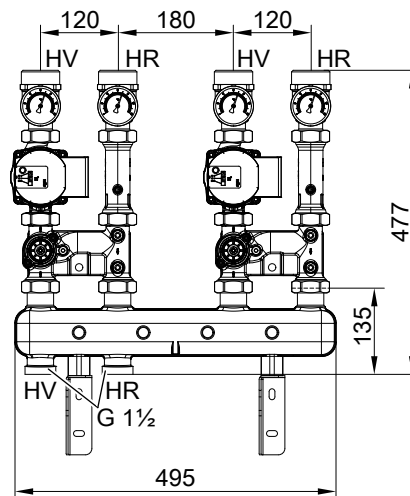

Darstellung ohne Wärmedämmung

HR Heizungsrücklauf
HV Heizungsvorlauf



Montagebeispiel: Divicon mit 3-fach Verteilerbalken

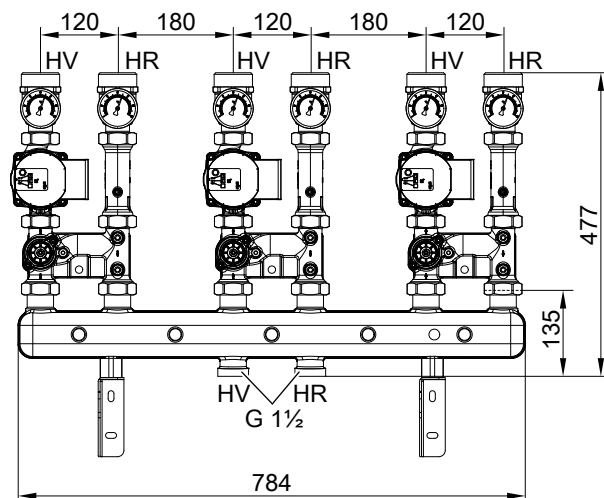

Darstellung ohne Wärmedämmung

HR Heizungsrücklauf
HV Heizungsvorlauf

Ermittlung der erforderlichen Nennweite

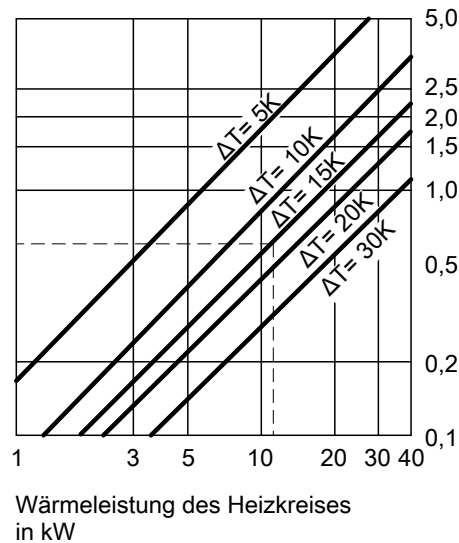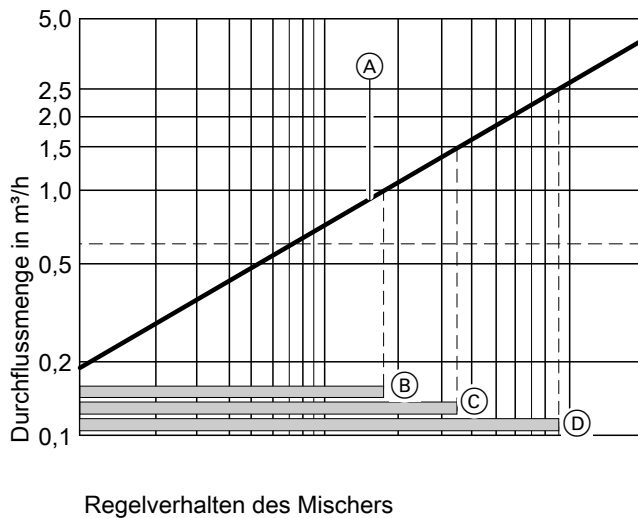

- (A) Divicon mit Mischer
In den gekennzeichneten Betriebsbereichen (B) bis (D) ist das Regelverhalten des Mischers der Divicon optimal:
- (B) Divicon mit Mischer DN 20 (R ¾)
Einsatzbereich: 0 bis 1,0 m³/h

- (C) Divicon mit Mischer DN 25 (R 1)
Einsatzbereich: 0 bis 1,5 m³/h
- (D) Divicon mit Mischer DN 32 (R 1¼)
Einsatzbereich: 0 bis 2,5 m³/h

Beispiel:

Heizkreis für Heizkörper mit einer Wärmeleistung $\dot{Q} = 11,6 \text{ kW}$
Heizsystemtemperatur 75/60 °C ($\Delta T = 15 \text{ K}$)

- c Spezifische Wärmekapazität
- \dot{m} Massestrom
- \dot{Q} Wärmeleistung
- \dot{V} Durchflussvolumenstrom

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot c \cdot \Delta T \quad c = 1,163 \frac{\text{Wh}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \quad \dot{m} \hat{=} \dot{V} \quad (1 \text{ kg} \approx 1 \text{ dm}^3)$$

$$\dot{V} = \frac{\dot{Q}}{c \cdot \Delta T} = \frac{11600 \text{ W} \cdot \text{kg} \cdot \text{K}}{1,163 \text{ Wh} \cdot (75-60) \text{ K}} = 665 \frac{\text{kg}}{\text{h}} \hat{=} 0,665 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$$

Mit dem Wert \dot{V} den kleinstmöglichen Mischer innerhalb der Einsatzgrenze auswählen.

Ergebnis des Beispiels: Divicon mit Mischer DN 20 (R ¾)

Kennlinien der Umwälzpumpen

Die Restförderhöhe der Umwälzpumpe ergibt sich aus der Differenz der gewählten Pumpenkennlinie und der Druckverlustkurve der jeweiligen Divicon sowie ggf. weiterer Bauteile (Rohrgruppe, Verteiler usw.).

In den folgenden Pumpenkennlinien sind auch die Druckverlustkurven der verschiedenen Divicon für den jeweiligen max. K_{VS} -Wert des Mischers eingezeichnet.

| Anschlüsse Heizkreis | R ¾ | R 1 | R 1¼ |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nennweite | DN 20 | DN 25 | DN 32 |
| Max. Volumenstrom | 1,0 m ³ /h | 1,5 m ³ /h | 2,5 m ³ /h |

Beispiel:

Durchflussvolumenstrom $\dot{V} = 0,665 \text{ m}^3/\text{h}$

Gewählt:

- Divicon mit Mischer DN 20
- Umwälzpumpe Wilo PARA 25/6, Betriebsweise Differenzdruck variabel und eingestellt auf maximale Förderhöhe
- Förderstrom 0,7 m³/h

Förderhöhe gemäß Pumpen-

- kennlinie: 48 kPa
- Widerstand Divicon: 3,5 kPa
- Restförderhöhe: 48 kPa – 3,5 kPa = 44,5 kPa.

Hinweis

Für weitere Baugruppen (Rohrgruppe, Verteiler usw.) muss der Druckverlust ebenfalls ermittelt und von der Restförderhöhe abgezogen werden.

Differenzdruckgeregelter Heizkreispumpen

Gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Umwälzpumpen in Zentralheizungsanlagen nach den technischen Regeln zu dimensionieren.

Die Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG fordert seit 1. Januar 2013 europaweit den Einsatz von hocheffizienten Umwälzpumpen, falls diese Pumpen nicht im Wärmeerzeuger eingebaut sind.

Planungshinweis


Der Einsatz differenzdruck geregelter Heizkreispumpen setzt Heizkreise mit variablem Förderstrom voraus, z. B. Einrohr- und Zweirohrheizungen mit Thermostatventilen, Fußbodenheizungen mit Thermostat- oder Zonenventilen.

Installationszubehör (Fortsetzung)

Wilo PARA 25/6


- Besonders stromsparende Hocheffizienz-Umwälzpumpe
- Energieeffizienzindex EEI $\leq 0,20$

Betriebsweise: Differenzdruck konstant

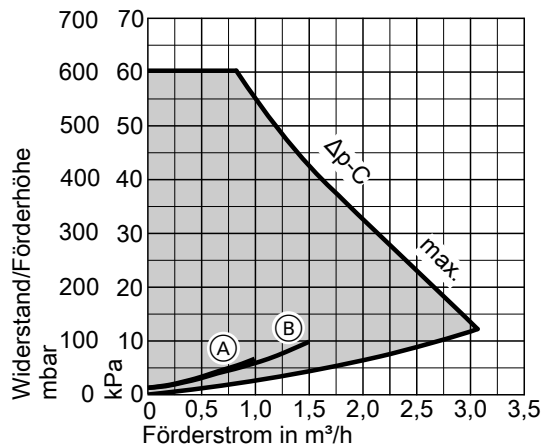

- (A) Druckverlustkurve Divicon mit Mischer DN 20 mit K_{VS} 4,9
- (B) Druckverlustkurve Divicon mit Mischer DN 25 mit K_{VS} 5,6

Betriebsweise: Differenzdruck variabel

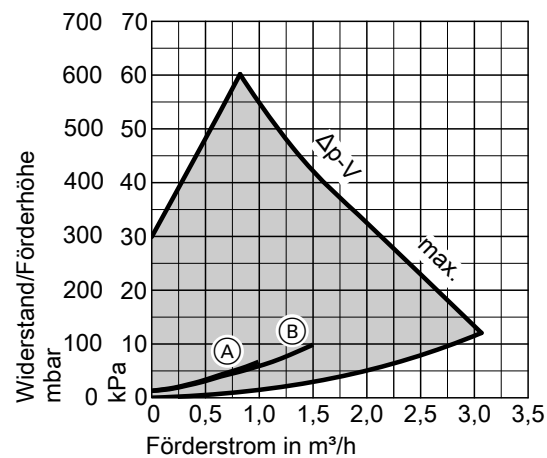


- (A) Druckverlustkurve Divicon mit Mischer DN 20 mit K_{VS} 4,9
- (B) Druckverlustkurve Divicon mit Mischer DN 25 mit K_{VS} 5,6

Wilo PARA 25/8


- Energieeffizienzindex EEI $\leq 0,20$

Betriebsweise: Differenzdruck konstant

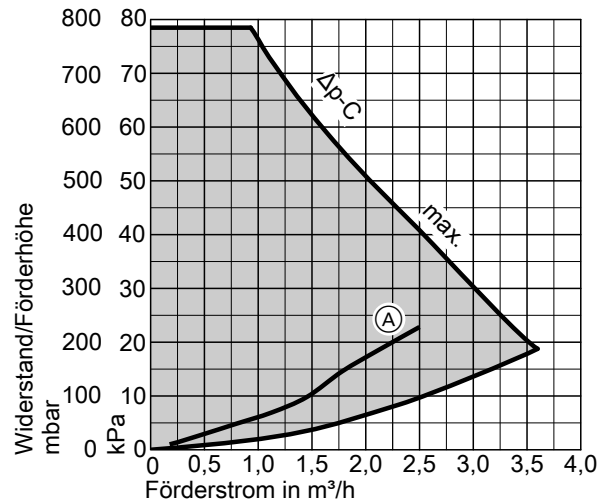

- (A) Druckverlustkurve Divicon mit Mischer DN 32 mit K_{VS} 5,9

Betriebsweise: Differenzdruck variabel

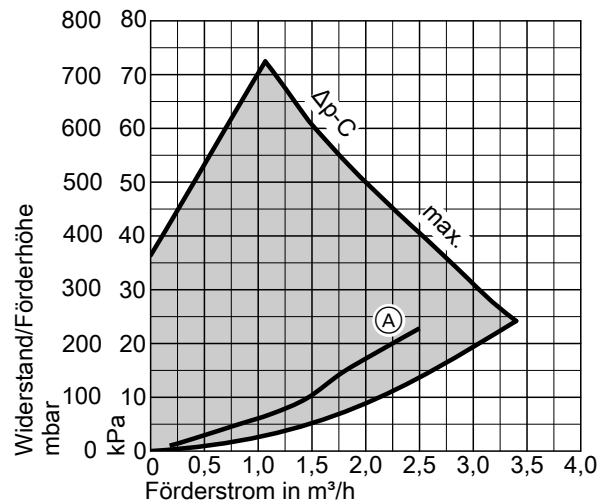


- (A) Druckverlustkurve Divicon mit Mischer DN 32 mit K_{VS} 5,9

Installationszubehör (Fortsetzung)

Grundfos UPM3S 25-60


- Mit Displayanzeige der Leistungsaufnahme
- Mit Autoadapt-Funktion (automatische Anpassung an das Rohrleitungssystem)
- Energieeffizienzindex EEI $\leq 0,20$

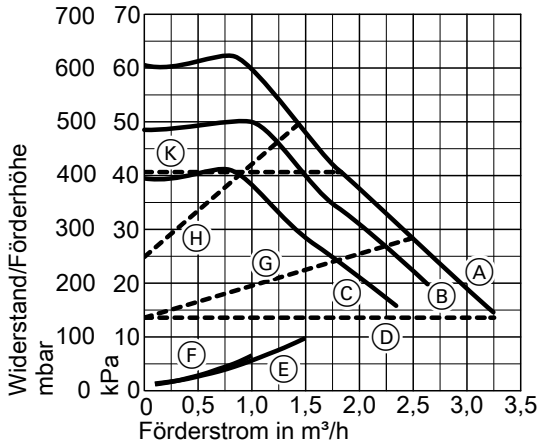

- (A) Stufe 3
- (B) Stufe 2
- (C) Stufe 1
- (D) Min. Konstantdruck
- (E) Druckverlustkurve Divicon mit Mischer DN 25 mit K_{VS} 5,6
- (F) Druckverlustkurve Divicon mit Mischer DN 20 mit K_{VS} 4,9
- (G) Min. Proportionaldruck
- (H) Max. Proportionaldruck
- (K) Max. Konstantdruck

Grundfos UPM3S 25-70

- Mit Displayanzeige der Leistungsaufnahme
- Mit Autoadapt-Funktion (automatische Anpassung an das Rohrleitungssystem)
- Energieeffizienzindex EEI $\leq 0,20$

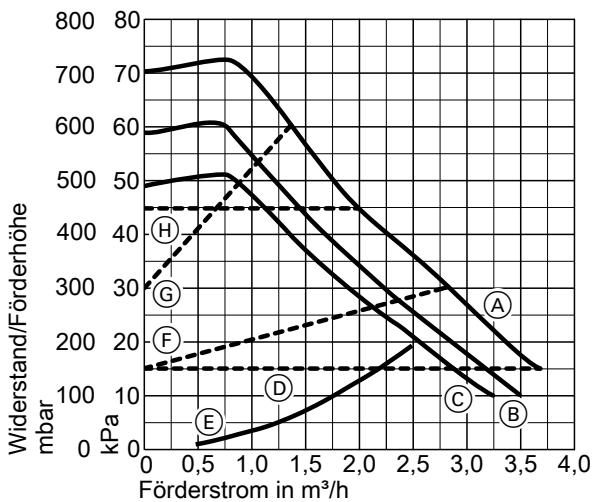

- (A) Stufe 3
- (B) Stufe 2


- (C) Stufe 1
- (D) Min. Konstantdruck
- (E) Druckverlustkurve Divicon mit Mischer DN 32 mit K_{VS} 5,9
- (F) Min. Proportionaldruck
- (G) Max. Proportionaldruck
- (H) Max. Konstantdruck

Druckverlustdiagramme

Hinweis


- Alle Diagramme beziehen sich auf die jeweilige Divicon mit Mischer, ohne Verteilerbalken.
- Jede einzelne Kennlinie gibt die Druckverlustkurve für den am Einstellhebel gewählten K_V -Wert des Mixers an.

Divicon mit Mischer DN 20

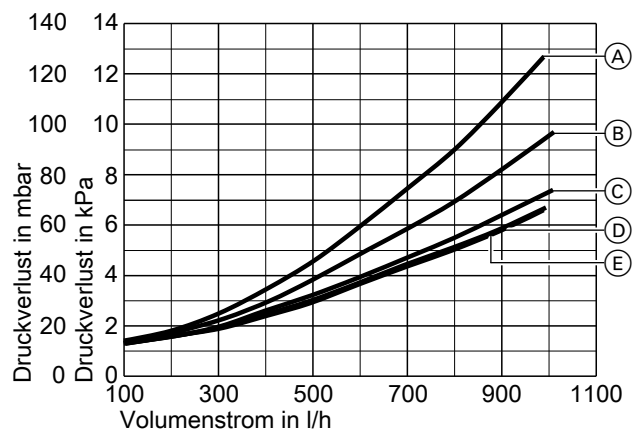

Mit Umwälzpumpe Wilo PARA 25/6

- (A) K_V 3,1
- (B) K_V 3,7
- (C) K_V 4,5
- (D) K_V 4,8
- (E) K_V 4,9

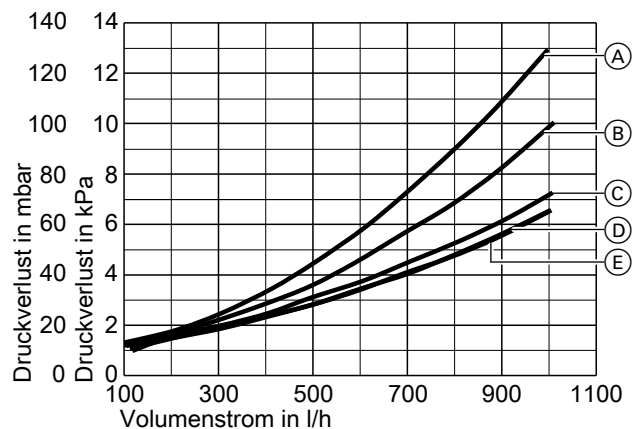


Mit Umwälzpumpe Grundfos UPM3S 25-60

- (A) K_V 3,1
- (B) K_V 3,7

Installationszubehör (Fortsetzung)


- Ⓒ K_V 4,5
- Ⓓ K_V 4,8
- Ⓔ K_{VS} 4,9

Divicon mit Mischer DN 25

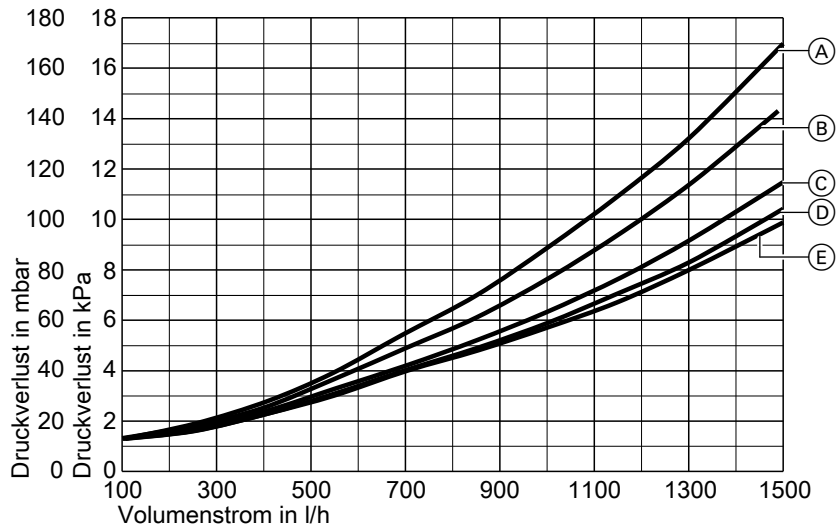

Mit Umwälzpumpe Wilo PARA 25/6

- Ⓐ K_V 4,0
- Ⓑ K_V 4,5
- Ⓒ K_V 5,1
- Ⓓ K_V 5,5
- Ⓔ K_{VS} 5,6

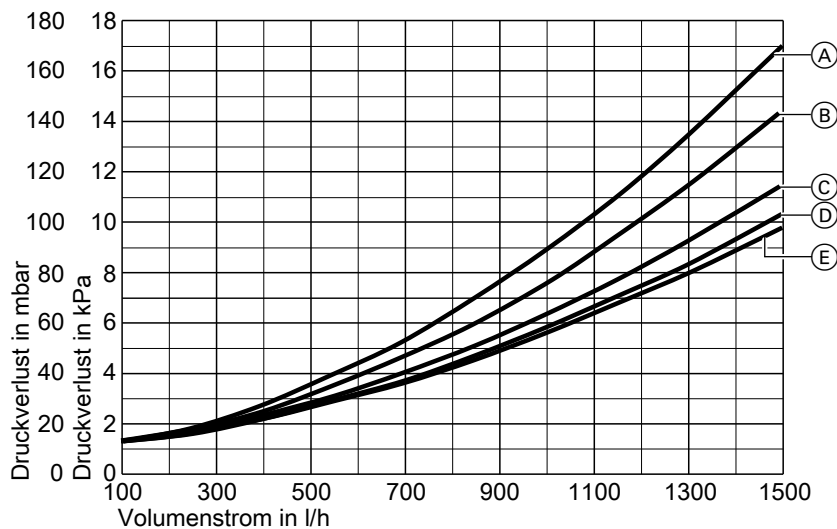


Mit Umwälzpumpe Grundfos UPM3S 25-60

- Ⓐ K_V 4,0
- Ⓑ K_V 4,5
- Ⓒ K_V 5,1
- Ⓓ K_V 5,5
- Ⓔ K_{VS} 5,6

Installationszubehör (Fortsetzung)


Divicon mit Mischer DN 32

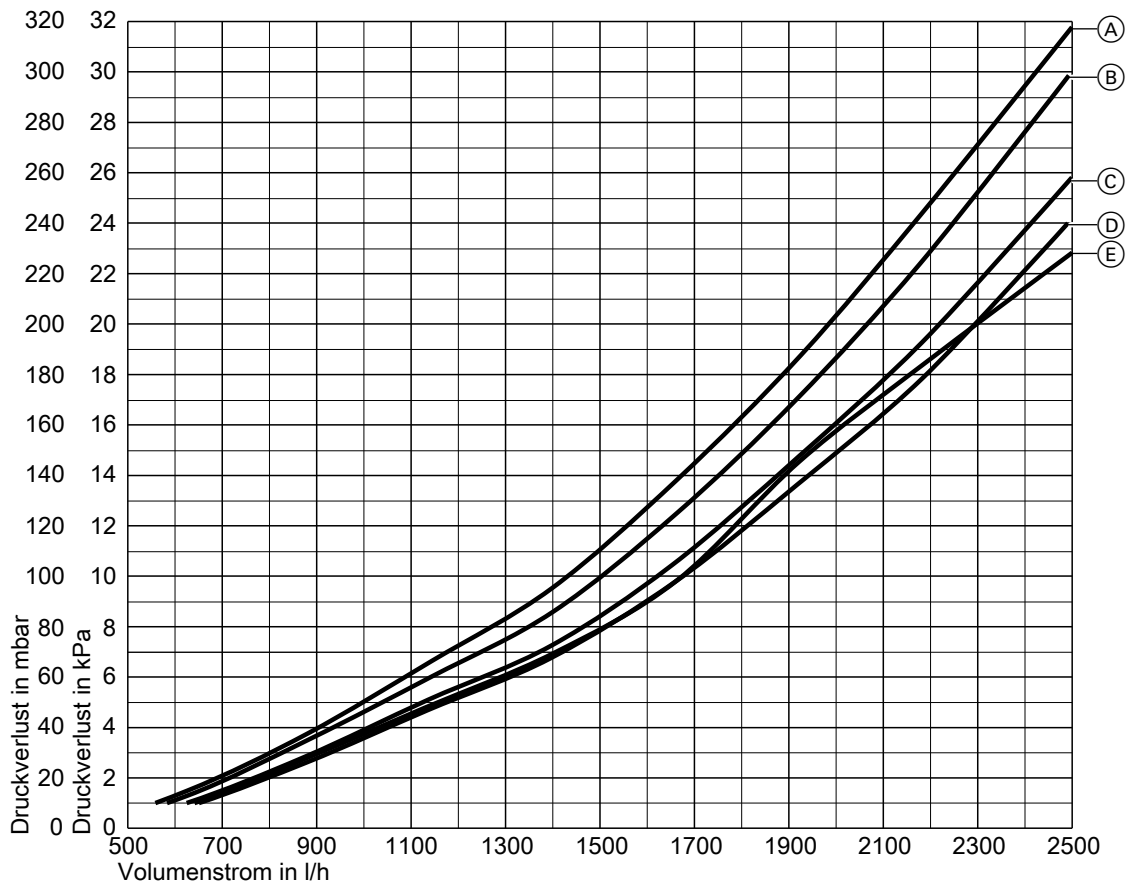

Mit Umwälzpumpe Wilo PARA 25/8

- Ⓐ K_v 4,7
- Ⓑ K_v 5,1
- Ⓒ K_v 5,6

- Ⓓ K_v 5,8
- Ⓔ K_{vs} 5,9

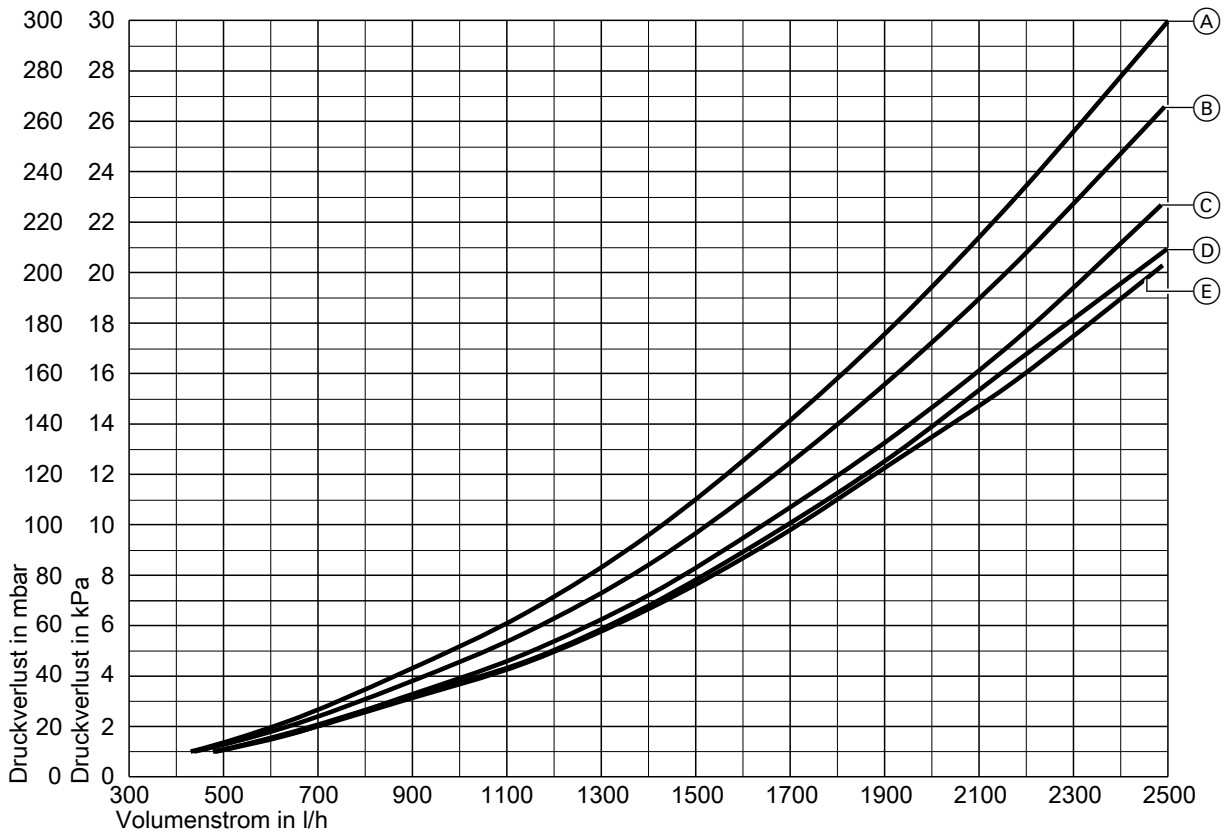

Mit Umwälzpumpe Grundfos UPM3K 25-70


- (A) K_V 4,7
- (B) K_V 5,1
- (C) K_V 5,6
- (D) K_V 5,8
- (E) K_{VS} 5,9

Restförderhöhen

Hinweis

Alle Diagramme beziehen sich auf die jeweilige Divicon mit Mischer, ohne Verteilerbalken.

Divicon mit Mischer DN 20

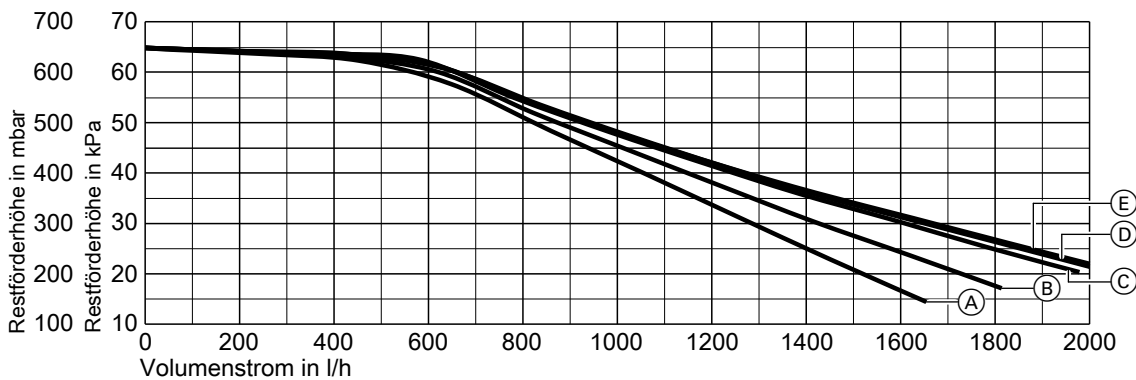


Mit Umwälzpumpe Wilo PARA 25/6

- (A) K_V 3,1
- (B) K_V 3,7
- (C) K_V 4,5



Installationszubehör (Fortsetzung)


- Ⓓ K_V 4,8
- Ⓔ K_{VS} 4,9

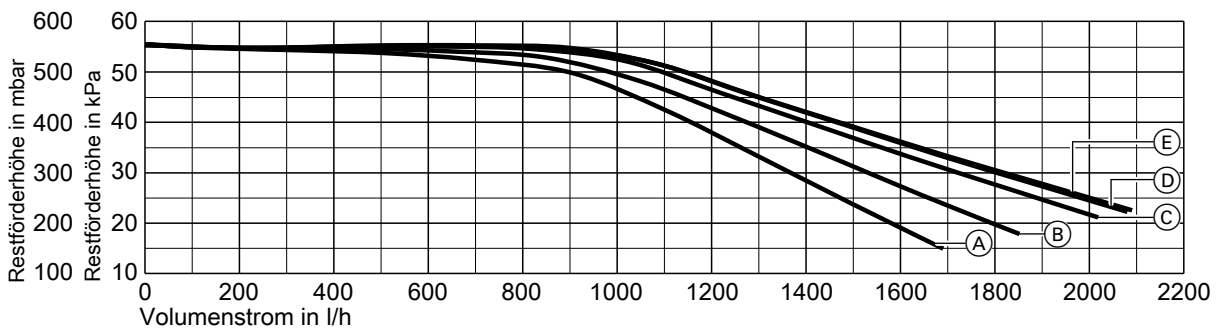

Mit Umwälzpumpe Grundfos UPM3S 25-60


- Ⓐ K_V 3,1
- Ⓑ K_V 3,7
- Ⓒ K_V 4,5
- Ⓓ K_V 4,8
- Ⓔ K_{VS} 4,9

Divicon mit Mischer DN 25

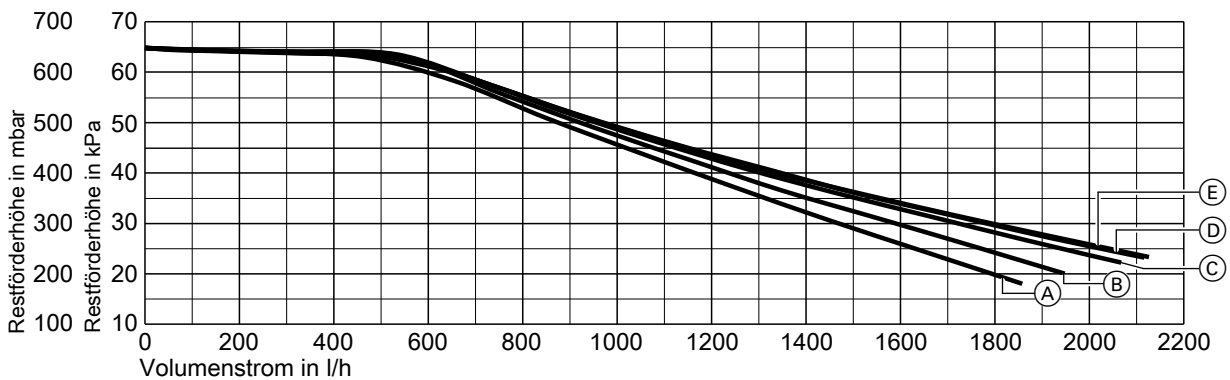

Mit Umwälzpumpe Wilo PARA 25/6

- Ⓐ K_V 4,0
- Ⓑ K_V 4,5
- Ⓒ K_V 5,1
- Ⓓ K_V 5,5
- Ⓔ K_{VS} 5,6

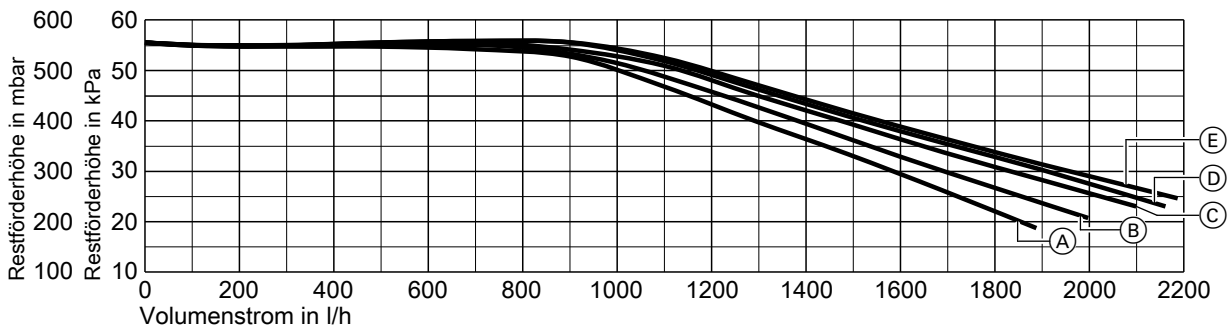


Mit Umwälzpumpe Grundfos UPM3S 25-60

- Ⓐ K_V 4,0
- Ⓑ K_V 4,5
- Ⓒ K_V 5,1

Installationszubehör (Fortsetzung)


- Ⓓ K_V 5,5
- Ⓔ K_{VS} 5,6

Divicon mit Mischer DN 32

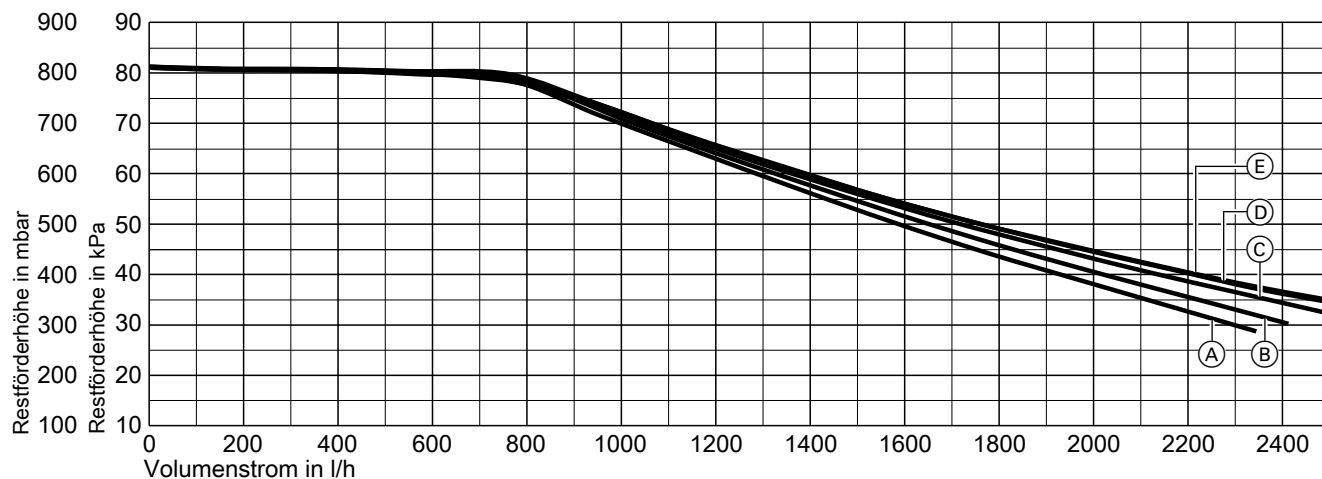

Mit Umwälzpumpe Wilo PARA 25/8

- Ⓐ K_V 4,7
- Ⓑ K_V 5,1
- Ⓒ K_V 5,6
- Ⓓ K_V 5,8
- Ⓔ K_{VS} 5,9

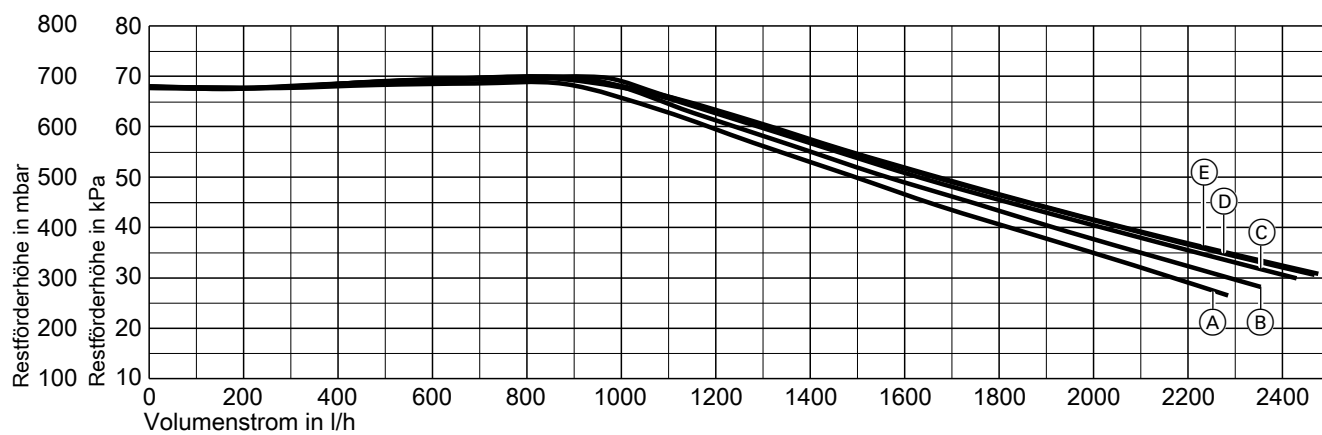

Mit Umwälzpumpe Grundfos UPM3K 25-70


- Ⓐ K_V 4,7
- Ⓑ K_V 5,1
- Ⓒ K_V 5,6
- Ⓓ K_V 5,8
- Ⓔ K_{VS} 5,9

Installationszubehör (Fortsetzung)

Wandbefestigung für einzelne Divicon

Best.-Nr. 7465894


Mit Schrauben und Dübeln

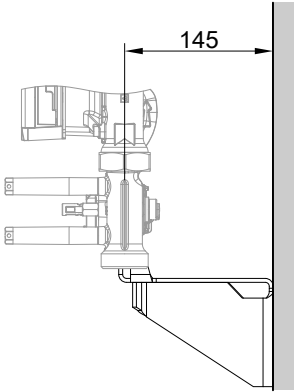

Verteilerbalken für 2 Divicon


Best.-Nr. 7986761

- Mit Wärmedämmung
- Anbau an die Wand mit separater Wandbefestigung (Zubehör)
- Verbindung zwischen Heizkessel und Verteilerbalken bauseits erstellen.

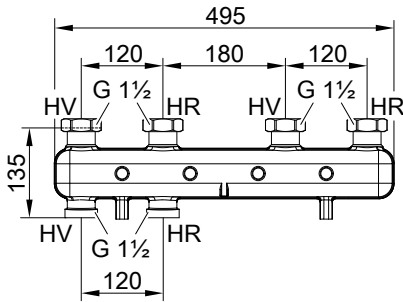

HV Heizwasservorlauf
HR Heizwasserrücklauf

Druckverlustdiagramm

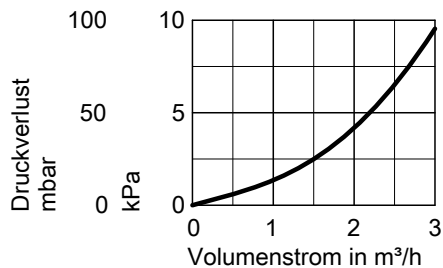


Hinweis

Die Kennlinie bezieht sich nur auf 1 Stutzenpaar (HV/HR) für den Anschluss der Divicon.

Verteilerbalken für 3 Divicon


Best.-Nr. 7986762

- Mit Wärmedämmung
- Anbau an die Wand mit separater Wandbefestigung (Zubehör)
- Verbindung zwischen Heizkessel und Verteilerbalken bauseits erstellen.

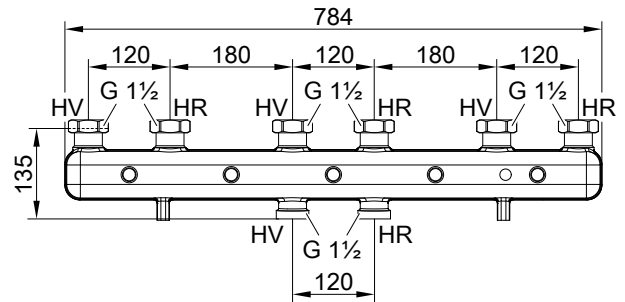

HV Heizwasservorlauf
HR Heizwasserrücklauf

Druckverlustdiagramm

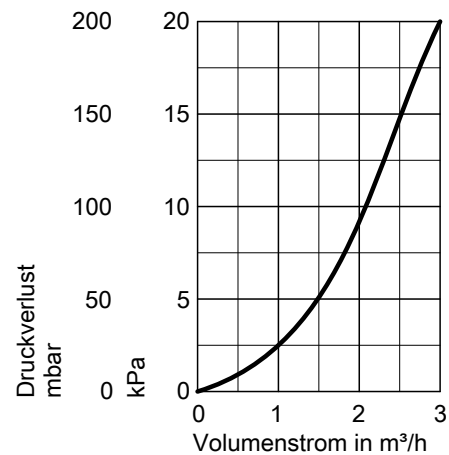


Hinweis

Die Kennlinie bezieht sich nur auf 1 Stutzenpaar (HV/HR) für den Anschluss der Divicon.

Wandbefestigung für Verteilerbalken

Best.-Nr. 7465439

Mit Schrauben und Dübeln

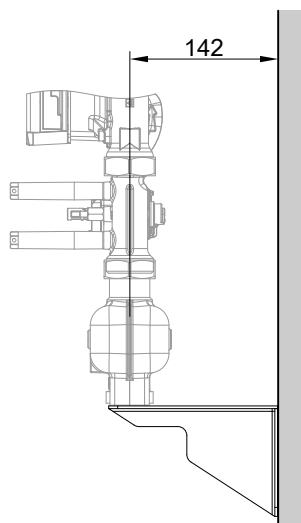

Leitungssatz mit Stecker 40 und 145

Best.-Nr. 7424960

Zur Verbindung der Mischerelektroniken bei 2 Heizkreisen mit Mischer

Die Anschlussleitung aus dem Lieferumfang der Erweiterungssätze mit Mischer wird gegen den Leitungssatz mit Stecker 40 und 145 ausgetauscht.

5.2 Zubehör zum Abgassystem

Kesselanschluss-Stück


Best.-Nr. 7539478

- Systemgröße \varnothing 150 mm
- Übersteckend, konisch

Zugbegrenzer

Best.-Nr. 7957187

Zugbegrenzer zum Einbau in die Revisionstür am Schornstein

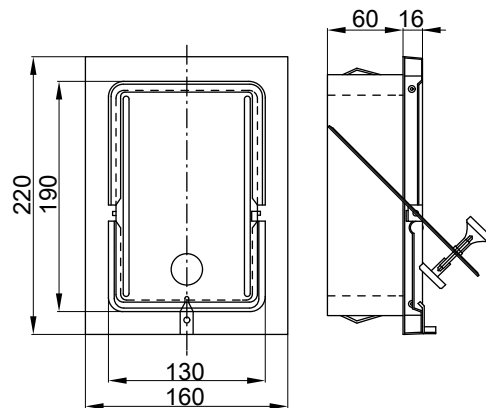

Nebenluftvorrichtung mit Anschluss-Stück


Best.-Nr. 7539480

- Systemgröße \varnothing 150 mm
- Mit Abgang \varnothing 150 mm
- Zugregler Typ fu38

Planungshinweise

6.1 Aufstellung

Mindestabstände

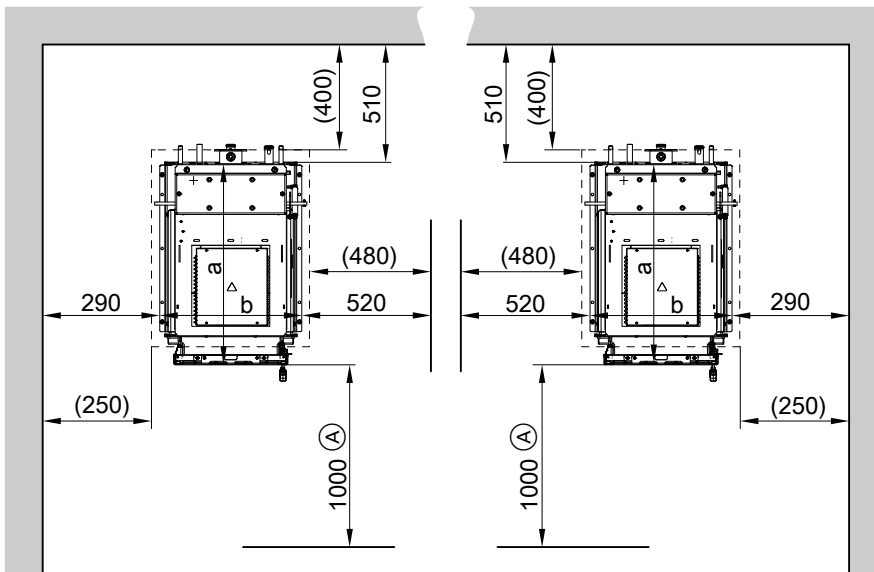

- (A) Erforderlicher Abstand zum Reinigen, Anheizen und Nachlegen
- (B) Wandabstand kann auf 200 mm reduziert werden, falls sich die elektrische Zündung (Zubehör) auf der nicht zur Wand gerichteten Seite befindet.

| Nenn-Wärmeleistung | kW | 25 bis 35 |
|-----------------------------|----|-----------|
| Maß a | mm | 1030 |
| Maß b | mm | 730 |
| Mindestraumhöhe*7 | mm | 2200 |
| Mindestraumhöhe empfohlen*8 | mm | 2300 |

Maße in Klammern: Heizkessel mit Wärmedämmung

Hinweis

Die angegebenen Wandabstände sind für Montage- und Wartungsarbeiten erforderlich.

6

6.2 Anforderungen an den Aufstellraum

- Keine Luftverunreinigungen durch Halogenkohlenwasserstoffe (z. B. enthalten in Sprays, Farben, Lösungs- und Reinigungsmitteln)
- Kein starker Staubanfall
- Keine hohe Luftfeuchtigkeit
- Frostsicher und gut belüftet

Der Heizkessel darf in Räumen, in denen mit **Luftverunreinigungen durch Halogenkohlenwasserstoffe** zu rechnen ist, (z. B. Friseurbetriebe, Druckereien, chemischen Reinigungen, Labors) nur aufgestellt werden, falls ausreichende Maßnahmen ergriffen werden, die für die Heranführung unbelasteter Verbrennungsluft sorgen.

In Zweifelsfällen bitten wir, mit uns Rücksprache zu halten. Werden diese Hinweise nicht beachtet, entfällt für auftretende Kesselschäden, die auf einer dieser Ursachen beruhen, die Gewährleistung.

*7 Inspektion und Wartung nur unter erhöhtem Zeitaufwand möglich.

*8 Optimale Höhe für Inspektion und Wartungsarbeiten. Kein erhöhter Zeitaufwand durch beengte Platzverhältnisse.

6.3 Hinweise zur Aufstellung für Feuerstätten bis 50 kW

Grundsätzlich dürfen Feuerstätten mit einer Leistung bis 50 kW nicht in Treppenträumen, Aufenthaltsräumen, Fluren und Garagen aufgestellt werden. Weiterhin sollte eine Aufstellung in Räumen mit Lüftungsanlagen, Ventilatoren, Dunstabzugshauben, Abluftanlagen (z. B. Abluft Wäschetrockner) vermieden werden. Es muss sichergestellt sein, dass ein gleichzeitiger Betrieb durch Sicherheitseinrichtungen vermieden wird und die Abgasführung durch geeignete Sicherheitseinrichtungen überwacht wird. Zu brennbaren Baustoffen und Einbaumöbeln ist ein Abstand von min. 0,4 m einzuhalten, sodass Oberflächentemperaturen von mehr als 85 °C nicht erreicht werden.

Bei Heizkessel für Holzpellets: Zum Pelletlagerraum muss ein Abstand von min. 1 m eingehalten oder ein Strahlungsblech vorgehen werden. Die Feuerstätte darf nicht auf brennbaren Fußböden betrieben werden. Nicht brennbare Bodenbeläge müssen sich nach vorn min. 50 cm und seitlich min. 30 cm über die Öffnung der Feuerstätte hinaus erstrecken. Eine Verbrennungsluftversorgung der Feuerstätte von außen (Öffnung min. 150 cm² oder 2 x 75 cm²) ist vorzusehen.

6.4 Richtwerte für die Wasserbeschaffenheit

Die Lebensdauer eines jeden Wärmeerzeugers sowie der gesamten Heizungsanlage wird von den Wasserverhältnissen beeinflusst. Die Kosten für eine Wasseraufbereitung sind in jedem Fall niedriger als die Beseitigung von Schäden an der Heizungsanlage. Die Einhaltung der nachfolgend genannten Anforderungen ist Voraussetzung unserer Gewährleistungsverpflichtungen. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Korrosions- und Kesselsteinschäden.

Nachfolgend sind die wesentlichen Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit zusammengefasst. Für die Befüllung kann bei Viessmann eine chemische Wasseraufbereitung bestellt werden.

Heizungsanlagen mit bestimmungsgemäßen Betriebstemperaturen bis 100 °C (VDI 2035)

Für Heizungsanlagen verwendetes Wasser muss den chemischen Werten der Trinkwasserverordnung entsprechen. Falls Brunnenwasser oder ähnliches verwendet werden, ist vor Befüllen der Anlage die Eignung zu prüfen.

Es muss vermieden werden, dass sich Steinbelag (Calciumcarbonat) übermäßig an den Heizflächen anlagert. Für Heizungsanlagen mit Betriebstemperaturen bis 100 °C gilt die Richtlinie VDI 2035 Blatt 1 „Vermeidung von Schäden in Warmwasser-Heizungsanlagen - Steinbildung in Trinkwassererwärmungs- und Warmwasser-Heizungsanlagen“ mit folgenden Richtwerten. Weitere Informationen siehe Erläuterungen der Richtlinie VDI 2035.

| Gesamtheizleistung in kW | > 50 bis ≤ 200 | > 200 bis ≤ 600 | > 600 |
|---|----------------|-----------------|--------|
| Summe Erdalkalien in mol/m ³ | ≤ 2,0 | ≤ 1,5 | < 0,02 |
| Gesamthärte in °dH | ≤ 11,2 | ≤ 8,4 | < 0,11 |

Bei den Richtwerten wird von folgenden Voraussetzungen ausgegangen:

- Die Summe des gesamten Füll- und Ergänzungswassers während der Lebensdauer der Anlage beträgt max. das 3-fache des Wasserinhalts der Heizungsanlage.
- Das spezifische Anlagenvolumen ist geringer als 20 Liter/kW Heizleistung. Bei Mehrkesselanlagen ist dabei die Leistung des kleinsten Heizkessels einzusetzen.
- Alle Maßnahmen zur Vermeidung wasserseitiger Korrosion nach VDI 2035 Blatt 2 sind getroffen worden.

Bei Heizungsanlagen mit folgenden Gegebenheiten ist das Füll- und Ergänzungswasser zu ent härten:

- Die Summe Erdalkalien des Füll- und Ergänzungswassers liegt über dem Richtwert.
- Höhere Füll- und Ergänzungswassermengen sind zu erwarten.
- Das spezifische Anlagenvolumen ist höher als 20 Liter/kW Heizleistung. Bei Mehrkesselanlagen ist dabei die Leistung des kleinsten Heizkessels einzusetzen.

Bei der Planung ist Folgendes zu beachten:

- Abschnittsweise sind Absperrventile einzubauen. Damit wird vermieden, dass bei jedem Reparaturfall oder jeder Anlagenerweiterung das gesamte Heizwasser abgelassen werden muss.
- Zur Erfassung der Füll- und Ergänzungswassermenge ist ein Wasserzähler einzubauen. Die eingefüllten Wassermengen und die Wasserhärte sind in die Serviceanleitungen der Heizkessel einzutragen.
- Bei Anlagen mit einem spezifischen Anlagenvolumen höher als 20 Liter/kW Heizleistung (Bei Mehrkesselanlagen ist dabei die Leistung des kleinsten Heizkessels einzusetzen.) sind die Anforderungen der nächsthöheren Gruppe der Gesamtheizleistung (gemäß Tabelle) anzuwenden. Bei gravierenden Überschreitungen (> 50 Liter/kW) ist auf Summe der Erdalkalien ≤ 0,02 mol/m³ zu ent härten.

Betriebshinweise:

- Anlage stufenweise bei hohem Heizwasserdurchfluss in Betrieb nehmen, beginnend mit der geringsten Leistung des Heizkessels. Damit wird eine örtliche Konzentration der Kalkablagerungen auf den Heizflächen des Wärmeerzeugers vermieden.
- Bei Mehrkesselanlagen sollen alle Heizkessel gleichzeitig in Betrieb genommen werden, damit die gesamte Kalkmenge nicht auf die Wärmeübertragungsfläche nur eines Heizkessels ausfällt.
- Bei Erweiterungs- und Reparaturarbeiten sind nur die unbedingt erforderlichen Netzabschnitte zu entleeren.
- Sind wasserseitige Maßnahmen erforderlich, muss schon die Erstbefüllung der Heizungsanlage zur Inbetriebnahme mit aufbereitetem Wasser erfolgen. Dies gilt auch für jede Neubefüllung z. B. nach Reparaturen oder Anlagenerweiterungen und für alle Ergänzungswassermengen.
- Filter, Schmutzfänger oder sonstige Abschlämm- oder Abscheidvorrichtungen im Heizwasserkreislauf nach Erst- oder Neuinstallation regelmäßig prüfen, reinigen und betätigen. Später kann dies nach Bedarf in Abhängigkeit der Wasseraufbereitung (z. B. Härtefällung) erfolgen.

Bei Beachtung dieser Hinweise wird die Bildung von Kalkablagerungen auf den Heizflächen minimiert.

Planungshinweise (Fortsetzung)

Sind durch Nichtbeachtung der Richtlinie VDI 2035 schädliche Kalkablagerungen entstanden, ist eine Einschränkung der Lebensdauer der eingebauten Heizgeräte in den meisten Fällen bereits eingetreten. Kalkablagerungen entfernen kann eine Option zur Wiederherstellung der Betriebstauglichkeit sein. Diese Maßnahme ist durch den Viessmann Industrieservice oder einem Fachbetrieb auszuführen. Die Heizungsanlage ist vor Neuinbetriebnahme auf Schäden zu untersuchen. Um eine erneute übermäßige Bildung von Steinbelag zu vermeiden, müssen die fehlerhaften Betriebsparameter korrigiert werden.

6.5 Frostschutz

Falls Vitoligno als alleiniger Wärmeerzeuger betrieben wird, muss eine Frostschutzeinrichtung installiert werden. Dem Füllwasser kann ein speziell für Heizungsanlagen geeignetes Frostschutzmittel beigefügt werden. Die Eignung ist vom Hersteller des Frostschutzmittels nachzuweisen, da sonst Beschädigungen an Dichtungen und Membranen sowie Geräusche im Heizbetrieb auftreten können. Für hierdurch auftretende Schäden und Folgeschäden übernimmt Viessmann keine Haftung.

Es ist bei der Planung zu beachten, dass sich durch den Einsatz von Frostschutzmitteln die Leistung des Heizkessels verringert.

6.6 Abgasseitiger Anschluss

Schornstein

Ein vorschriftsmäßiger, der Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels entsprechender Schornstein ist Voraussetzung für einen einwandfreien Betrieb. Es ist zu berücksichtigen, dass im unteren Wärmeleistungsbereich des Vitoligno niedrige Abgastemperaturen entstehen können (Gefahr der Taupunktunterschreitung). Die Feuerstätten sind deshalb an hochwärmegeämmte Schornsteine (Wärmedurchlass-Widerstandsgruppe I nach DIN 18160 T1) anzuschließen oder es sind geeignete, allgemein bauaufsichtlich zugelassene feuchteunempfindliche Abgassysteme zu verwenden.


Der Schornstein muss eine glatte innere Oberfläche aufweisen und darf keine Risse und Querschnittsverengungen haben. Bei Schornsteinen mit einem Förderdruck (Schornsteinzug) über 0,15 mbar (15 Pa) muss eine Nebenluftvorrichtung (Zugbegrenzer) eingebaut werden.

Technische Daten:

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| Nenn-Wärmeleistung | kW | 25 bis 35 |
| Erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,08 |
| Mindestschornsteinhöhe | m | 7 |
| Mindestquerschnitt* ⁹ | Ø mm | 180 |
| Be- und -Entlüftungsöffnung Heizraum min. | cm ² | 150 |
| CO ₂ -Gehalt | Vol. % | 14 |

*⁹ Nach DIN 4759.

Abgasrohr

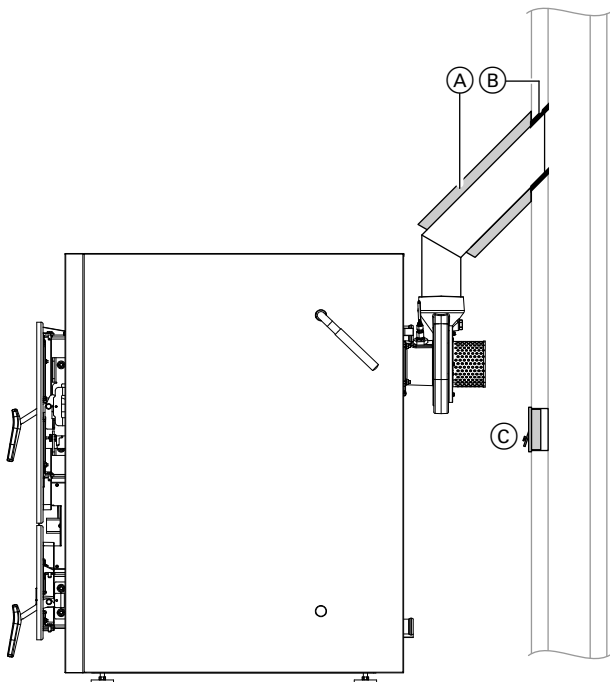

- (A) Wärmedämmung
- (B) Elastischer Abgasrohreintritt
- (C) Zugbegrenzer zum Einbau in die Revisionstür am Schornstein

Durch das Abgasgebläse können Schallübertragungen auftreten, die zu Lärmbelastigungen führen. Wir empfehlen daher den Einsatz eines Abgasrohr-Schalldämpfers oder eines flexiblen Verbindungsstücks zum Schornstein.

Bei Anschluss des Abgasrohrs beachten:

- Abgasrohr zum Schornstein ansteigend (möglichst 45°) installieren. Maximale Abgasrohrlänge 3000 mm. Ein leicht steigender (bis 30°) bzw. waagerechter Teil dieser Abgasstrecke darf max. 1000 mm lang sein.
- Abgasrohr mit Wärmedämmung versehen.
- Abgasrohr nicht zu weit in den Schornstein schieben.

Hinweis

Abgasrohrstutzen ca. 10 mm in den Schornstein ragen lassen. Dies verhindert, dass Kondenswasser oder Regenwasser aus dem Schornstein in das Abgasrohr laufen kann.

- Komplette Abgasstrecke (einschl. Reinigungsöffnung) abgasdicht ausführen.
- Abgasrohr nicht im Schornstein einmauern. Sondern flexiblen Abgasrohreintritt an den Schornstein anschließen. Reinigungsöffnung vorsehen.

Anschluss des Vitoligno 200-S und einem Öl-/Gas-Heizkessel an einen gemeinsamen Schornstein gemäß DIN 4759-1

Beim Anschluss an einen gemeinsamen Schornstein ist in Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister eine sicherheitstechnische Einrichtung zur gegenseitigen Verriegelung entsprechend DIN 4759-1 vorzusehen. Hierfür ist ein Türsicherheitsschalter im Lieferumfang enthalten.

Falls der Vitoligno 200-S im Betrieb ist, bleibt der Brenner des Öl-/Gas-Heizkessel ausgeschaltet. Falls die Fülltür, Anzündtür oder Aschetür des Vitoligno 200-S geöffnet wird, unterbricht der Türkontaktschalter ebenfalls die Stromzufuhr des Brenners. Sobald der Vitoligno 200-S in die Ausbrandphase kommt, wird der Öl-/Gas-Heizkessel mit Gebläsebrenner freigegeben und damit eine automatische Betriebsfortführung ermöglicht.

6.7 Hydraulische Einbindung

Anlagenbeispiele

Zum Erstellen der Heizungsanlage stehen Anlagenbeispiele mit hydraulischen und elektrischen Anschluss-Schemen mit Funktionsbeschreibung zur Verfügung.

Ausführliche Informationen zu Anlagenbeispielen:
www.viessmann-schemes.com

Sicherheitstechnische Ausrüstung nach EN 12828

Nach EN 12828 werden u.a. folgende sicherheitstechnische Einrichtungen gefordert:

- Geschlossenes Ausdehnungsgefäß.
- Ein Sicherheitsventil an der höchsten Stelle des Heizkessels oder an einer damit verbundenen Leitung. Die Verbindungsleitung zwischen Heizkessel und Sicherheitsventil darf nicht absperrbar sein. In ihr dürfen keine Pumpen, Armaturen oder Verengungen vorhanden sein. Die Ausblaseleitung muss so ausgeführt sein, dass keine Drucksteigerungen möglich sind. Austretendes Heizwasser muss gefahrlos abgeführt werden. Die Mündung der Ausblaseleitung muss so angeordnet sein, dass aus dem Sicherheitsventil austretendes Wasser gefahrlos und beobachtbar abgeleitet wird.

- Thermometer und Manometer.
- Wassermangelsicherung nicht erforderlich, außer in Dachheizzentralen innerhalb Deutschlands (Wasserstandbegrenzer, als Zubehör lieferbar).
- Eine selbsttätig wirkende Einrichtung zur Wärmeabfuhr, die eine Überschreitung der höchstzulässigen Betriebstemperatur verhindert. Dazu ist an den eingebauten Wärmetauscher eine thermische Ablaufsicherung (als Zubehör lieferbar) anzuschließen.

Wassermangelsicherung

Nach EN 12828 kann auf die erforderliche Wassermangelsicherung bei Heizkesseln bis 300 kW verzichtet werden, wenn sichergestellt ist, dass eine unzulässige Erwärmung bei Wassermangel nicht auftreten kann.

Dieser Heizkessel ist mit typengeprüften Temperaturreglern und Sicherheitstemperaturbegrenzern ausgerüstet. Durch Prüfungen ist nachgewiesen, dass bei eventuell auftretendem Wassermangel infolge Leckage an der Heizungsanlage und gleichzeitigem Ausbrennen des Brennstoffs in der Brennkammer, keine unzulässig hohe Erwärmung des Heizkessels und der Abgasanlage eintritt.


Allgemeine Planungshinweise

- Beim Anschluss mehrerer Heizkreise darf die Summe der abgenommenen Wärmeleistung die Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels nicht überschreiten. Um eine bessere Einregulierung der Anlage zu ermöglichen, können Strangregulierventile installiert werden. Durch mangelnde Wärmedämmung des Gebäudes (Neubau, noch nicht verputzt) liegen die errechnete und die tatsächliche Heizlast oft weit auseinander.
- Rücklauftemperaturenanhebung, Heizwasser-Pufferspeicher und witterungsgeführte Regelung der Heizkreise mit 3-Wege-Mischer oder 4-Wege-Mischer sind bei allen Anlagen erforderlich (Mindestkesselwassertemperatur 60 °C).

Leistungsauslegung Scheitholzessel

Bei monovalenten Anlagen sollte die Leistung des Scheitholzessels doppelt so groß gewählt werden, wie die errechnete Heizlast des zu beheizenden Gebäudes. Der Wärmeüberschuss wird während des Abbrands im Heizwasser-Pufferspeicher aufgenommen und kann z. B. in den Nachtstunden vom Heizungssystem entnommen werden. Ein ständiges Nachlegen wird dadurch vermieden.

Sicherheitswärmetauscher mit thermischer Ablaufsicherung

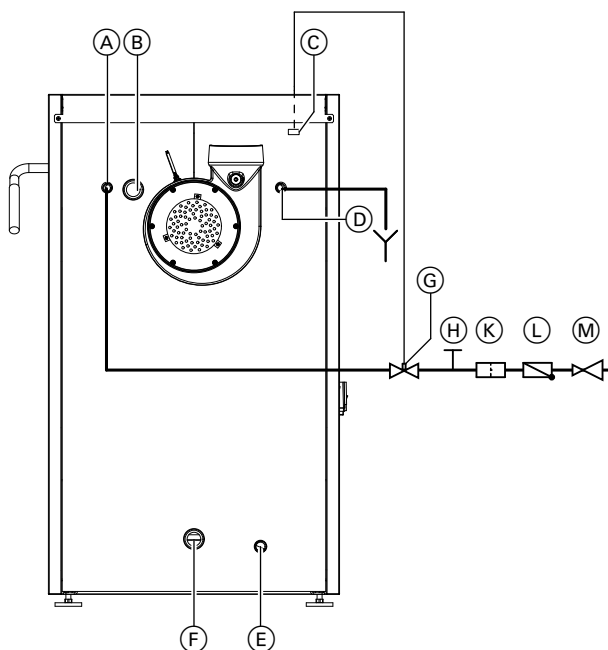

- Ⓒ Fühler für thermische Ablaufsicherung (nicht im Lieferumfang)
- Ⓓ Warmwasseraustritt für thermische Ablaufsicherung R ½
- Ⓔ Entleerung R ¼
- Ⓕ Kesselrücklauf G 1½
- Ⓖ Thermische Ablaufsicherung
- Ⓗ Reinigungsöffnung
- Ⓚ Trinkwasserfilter
- Ⓛ Rückflussverhinderer
- Ⓜ Druckminderventil

Der Sicherheitswärmetauscher ist werkseitig eingebaut und dient zur Absicherung gegen Überhitzung bei Zirkulationsunterbrechung (z. B. Stromausfall). Er darf nicht zur Trinkwassererwärmung verwendet werden.

Die thermische Ablaufsicherung entsprechend EN 12828 mit freiem Ablauf an den Wärmetauscher anschließen. Der Anschluss darf nicht von Hand absperrbar sein.

Thermische Ablaufsicherung und Reinigungsöffnung müssen nach der Montage noch zugänglich sein.

| Mindestanschlussdruck | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Sicherheitswärmetauscher | 3 bis 6 bar 0,3 bis 0,6 MPa |
| Zulässiger Betriebsdruck | |
| | 6 bar 0,6 MPa |

- Ⓐ Kaltwasserzulauf für thermische Ablaufsicherung R ½
- Ⓑ Kesselvorlauf G 1½

Heizbetrieb durch Heizwasser-Pufferspeicher

Fall die Kessel-Vorlauftemperatur die Systemsolltemperatur unterschreitet, wird die Wärme für die Heizkreise oder die Wärme zur Trinkwassererwärmung den Heizwasser-Pufferspeichern entnommen. Hierzu die Funktionsweise des Pufferspeicherregelventils beachten.

Dimensionierung Heizwasser-Pufferspeicher

Der Heizwasser-Pufferspeicher stellt eine schnelle Aufheizung am Morgen und eine ausreichende Wärmeabnahme unter allen Betriebsbedingungen sicher.

Der erforderliche Inhalt für einen Heizwasser-Pufferspeicher wird mit folgender Formel berechnet (Auslegungsgrundlage nach EN 303-5):

$$V_{sp} = 15 \times T_B \times Q_N \times \left(1 - 0,3 \times \frac{Q_H}{Q_{min}} \right)$$

| | |
|-----------|--|
| V_{sp} | Inhalt Heizwasser-Pufferspeicher in l |
| T_B | Brenndauer bei Nenn-Wärmeleistung in h |
| Q_N | Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels in kW |
| Q_H | Heizlast des Gebäudes in kW |
| Q_{min} | Kleinste Wärmeleistung des Heizkessels in kW |

Hinweis

Nach den Vorgaben der 1. BImSchV darf ein Speichervolumen von 55 l/kW Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels bzw. 12 l je Liter Brennstoff-Füllraum nicht unterschritten werden.

Empfohlene Dimensionierung

Um einen ausreichenden Komfort zu gewährleisten, wird empfohlen das Volumen des Heizwasser-Pufferspeichers nicht nach Heizlast vom Kessel, sondern nach der Größe der Füllraums auszuliegen. Je 1 l Füllraum sind 12 l Volumen im Heizwasser-Pufferspeicher erforderlich.

Beispiel:

Für Vitoligno 200-S: 180 l Füllraum
180 x 12 l = 2160 Liter Heizwasser-Pufferspeicher

6.8 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf bestimmungsgemäß nur in geschlossenen Heizungsanlagen gemäß EN 12828 unter Berücksichtigung von CECS 215-2017 sowie der zugehörigen Montage-, Service- und Bedienungsanleitungen installiert und betrieben werden. Es ist ausschließlich für die Erwärmung von Heizwasser in Trinkwasserqualität vorgesehen.

Die bestimmungsgemäße Verwendung setzt voraus, dass eine ortsfeste Installation in Verbindung mit anlagenspezifisch zugelassenen Komponenten vorgenommen wurde.

Das Gerät ist ausschließlich für den häuslichen oder haushaltsähnlichen Gebrauch vorgesehen, auch nicht eingewiesene Personen können das Gerät sicher bedienen.

Die gewerbliche oder industrielle Verwendung zu einem anderen Zweck als zur Gebäudeheizung oder Trinkwassererwärmung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Darüber hinausgehende Verwendung ist vom Hersteller fallweise freizugeben.

Fehlgebrauch des Geräts bzw. unsachgemäße Bedienung (z. B. durch Öffnen des Geräts durch den Anlagenbetreiber) ist untersagt und führt zum Haftungsausschluss. Fehlgebrauch liegt auch vor, wenn Komponenten des Heizungssystems in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion verändert werden (z. B. durch Verschließen der Abgas- und Zuluftwege).

Anhang

7.1 Auslegung Ausdehnungsgefäß

Nach EN 12828 müssen Wasserheizungsanlagen mit einem Membran-Ausdehnungsgefäß ausgestattet sein. Die Größe des zu installierenden Ausdehnungsgefäßes ist abhängig von den Daten der Heizungsanlage und ist in jedem Fall zu überprüfen.

Schnellauswahltabelle zur Bestimmung der Gefäßgröße V_n

| Sicherheitsventil p_{sv} | bar MPa | 3,0 0,3 | | | V_n Liter |
|----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 1,0 0,1 | 1,5 0,15 | 1,8 0,18 | |
| Anlagenvolumen V_A | Liter | 220 | — | — | 25 |
| | | 340 | 200 | — | 35 |
| | | 510 | 320 | 200 | 50 |
| | | 840 | 440 | 260 | 80 |
| | | 1050 | 540 | 330 | 100 |
| | | 1470 | 760 | 460 | 140 |
| | | 2100 | 1090 | 660 | 200 |
| | | 2630 | 1360 | 820 | 250 |
| | | 3150 | 1630 | 990 | 300 |
| | | 4200 | 2180 | 1320 | 400 |
| | | 5250 | 2720 | 1650 | 500 |

Auswahlbeispiel

gegeben:

- $p_{sv} = 3 \text{ bar}$ (0,3 MPa) (Ansprechdruck Sicherheitsventil)
- $H = 13 \text{ m}$ (statische Höhe der Anlage)
- $Q = 30 \text{ kW}$ (Nenn-Wärmeleistung Wärmeerzeuger)
- $v = 8,5 \text{ l/kW}$ (spezifischer Wasserinhalt)
Plattenheizkörper 90/70 °C
- $V_{PH} = 2000 \text{ l}$ (Volumen Pufferspeicher)

Der spezifische Wasserinhalt v wurde wie folgt festgelegt:

- Radiatoren: 13,5 l/kW
- Plattenheizkörper: 8,5 l/kW
- Fußbodenheizung: 20 l/kW

berechnen:

$$V_A = Q \times v + V_{PH}$$

$$V_A = 30 \text{ kW} \times 8,5 \text{ l/kW} + 2000 \text{ l}$$

$$= 1255 \text{ l}$$

Falls möglich, bei der Berechnung des Gasvordrucks einen Zuschlag von 0,2 bar wählen:

$$p_0 \geq H/10 + 0,2 \text{ bar}$$

$$p_0 \geq (13/10 + 0,2 \text{ bar}) = 1,5 \text{ bar} (0,15 \text{ MPa})$$

Umrechnungswert für andere Vorlauftemperaturen als 90 °C

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| Vorlauftemperatur °C | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Umrechnungsfaktor | 3,03 | 2,50 | 2,13 | 1,82 | 1,59 | 1,39 | 1,24 | 1,11 | 1,00 | 0,90 | 0,82 |

Die nach obenstehenden Tabellen gefundene Gefäßgröße durch den Umrechnungswert dividieren.

aus der Tabelle:

mit $p_{sv} = 3 \text{ bar}$, $p_0 = 1,5 \text{ bar}$, $V_A = 1255 \text{ l}$
 $V_n = 250 \text{ l}$ (für $V_A \text{ max. } 1360 \text{ l}$)

gewählt:

2 x Membran-Druckausdehnungsgefäß N 250 (aus Preisliste Vitoset)

- Alle Angaben beziehen sich auf eine Vorlauftemperatur von **90 °C**.
- Die Wasservorlage nach DIN 4807-2 wurde in den Tabellen berücksichtigt.

Empfehlungen:

- Sicherheitsventilansprechdruck ausreichend hoch wählen:
 $p_{sv} \geq p_0 + 1,5 \text{ bar}$
- Wegen des erforderlichen Zulaufdrucks für die Umwälzpumpen auch bei Dachzentralen mindestens 0,3 bar über dem Vordruck einstellen: $p_0 \geq 1,5 \text{ bar}$
- Den wasserseitigen Füll- bzw. Anfangsdruck bei entlüfteter Anlage im kalten Zustand mindestens 0,3 bar über dem Vordruck einstellen: $p_F \geq p_0 + 0,3 \text{ bar}$

Stichwortverzeichnis

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| A | | T | |
| Abgasrohr..... | 95 | Tauchhülse..... | 26 |
| Abgasseitiger Anschluss..... | 94 | Tauchttemperaturwächter..... | 14 |
| Anlegetemperaturwächter..... | 14 | Technische Angaben | |
| Ausdehnungsgefäß..... | 97 | – Heizkessel..... | 9 |
| | | – Regelung..... | 11 |
| B | | – Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher..... | 29 |
| Brennholz | | Temperatursensor | |
| – Energieinhalt..... | 4 | – Raumtemperatursensor..... | 25 |
| – Feuchte..... | 4 | Temperaturwächter..... | 14 |
| – Lagerung..... | 5 | – Anlegetemperatur..... | 14 |
| – Maßeinheiten..... | 4 | – Tauchttemperatur..... | 14 |
| | | Thermische Ablaufsicherung..... | 77, 96 |
| D | | | |
| Dimensionierung Heizwasser-Pufferspeicher..... | 97 | V | |
| Divicon Heizkreis-Verteilung..... | 79 | Vitoconnect..... | 27 |
| Druckverlust | | Vitotrol | |
| – Divicon..... | 83 | – 200-A..... | 14 |
| | | – 300-A..... | 15 |
| E | | | |
| Ecotronic..... | 11 | W | |
| Erweiterungssatz Mischer | | Wärme-Fernleitung..... | 20 |
| – Integrierter Mischer-Motor..... | 13 | Wasserbeschaffenheit, Richtwerte für die..... | 93 |
| – Separater Mischer-Motor..... | 12 | | |
| F | | Z | |
| Fernbedienungen (Vitotrol 200-A und Vitotrol 300-A)..... | 14 | Zubehör | |
| Frostschutz..... | 94 | – Zum Heizkessel..... | 75 |
| Fußbodenheizung | | – Zur Regelung..... | 12 |
| – Temperaturwächter..... | 14 | | |
| | | | |
| H | | | |
| Heizkreis-Verteilung..... | 79 | | |
| Heizwasser-Pufferspeicher..... | 29 | | |
| – Als Unterverteiler..... | 20 | | |
| Hydraulische Einbindung..... | 95 | | |
| | | | |
| K | | | |
| KM-BUS-Verteiler..... | 26 | | |
| | | | |
| M | | | |
| Membran-Ausdehnungsgefäß..... | 97 | | |
| Mischererweiterung | | | |
| – Integrierter Mischer-Motor..... | 13 | | |
| – Separater Mischer-Motor..... | 12 | | |
| | | | |
| N | | | |
| Nebengebäude..... | 20 | | |
| | | | |
| P | | | |
| Pufferspeicher..... | 29, 97 | | |
| Pumpenkennlinien..... | 81 | | |
| | | | |
| R | | | |
| Raumtemperatursensor..... | 25 | | |
| Regelung | | | |
| – Technische Angaben, Funktion..... | 11 | | |
| – Zubehör..... | 12 | | |
| Reglermodul..... | 17 | | |
| Restförderhöhe..... | 81 | | |
| Restförderhöhen | | | |
| – Divicon..... | 86 | | |
| | | | |
| S | | | |
| Satellitenpuffer..... | 20 | | |
| Scheitholz..... | 4 | | |
| Schornstein..... | 94 | | |
| Sicherheitstechnische Ausrüstung..... | 95 | | |
| Sicherheitswärmetauscher..... | 96 | | |
| Speicher-Wassererwärmer..... | 29 | | |

Technische Änderungen vorbehalten!

Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at

Viessmann Climate Solutions SE
35108 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de

5609628